


Fahrradgarage N013

Oberbelag: Pflaster (Leistung JKL)
Gesamtaufbau 22.5 cm


8 cm - Pflasterstein (JKL)
14 cm - Schotter (JKL)
0.7 cm - Asphaltmastix/Abklebung
20 cm - Stb.-Decke gem. Statik

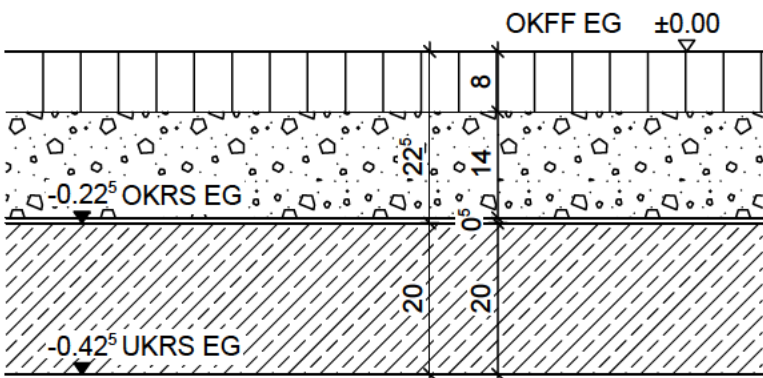

Fahrradgarage N013
Übergang unbeheizt zu beheizt

Oberbelag: Pflaster (Leistung JKL)
Gesamtaufbau 22.5 cm


8 cm - Pflasterstein (JKL)
6 cm - Schotter (JKL)
8 cm - Wärmedämmung WLG 035
0.7 cm - Asphaltmastix/Abklebung
20 cm - Stb.-Decke gem. Statik
8 cm - Wärmedämmung WLG 035

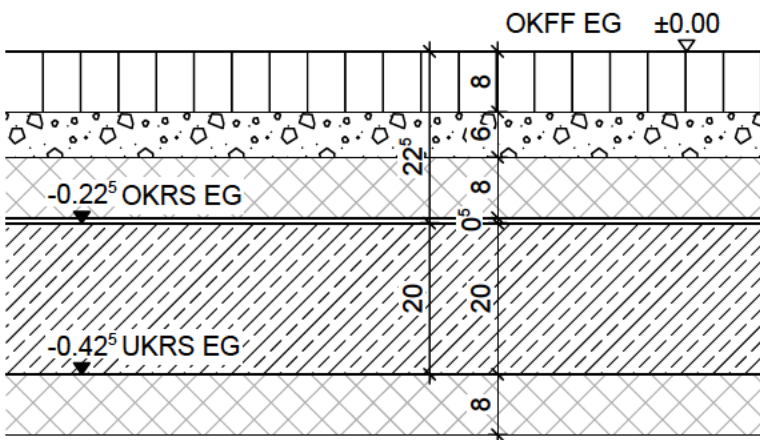

Pumi N010, Schleuse N011, Treppenhaus N014

Oberbelag: Fliesen
Gesamtaufbau 22.5 cm
Nutzlast gem. Kategorie E1.1 = 5.0 kN / m²


1.5 cm - Fliesen im Dünnbett
8.5 cm - Zement-Estrich
erf. Estrichnenndicke = 6.5 cm, gewählt = 8.5 cm
3 cm - Trittschalldämmung WLG 045
9 cm - Wärmedämmung WLG 035
0.7 cm - Asphaltmastix/Abklebung
20 cm - Stb.-Decke gem. Statik

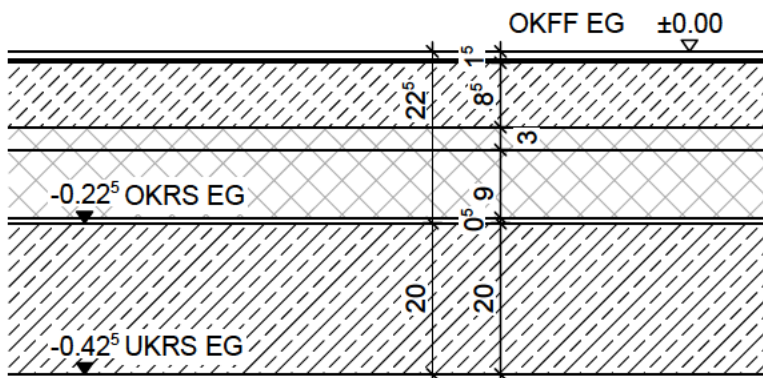

Technik N008, Hausmeister N009, Treppenhaus N012

Oberbelag: Fliesen
Gesamtaufbau 22.5 cm
Nutzlast gem. Kategorie E1.1 = 5.0 kN / m²


1.5 cm - Fliesen im Dünnbett
8.5 cm - Heiz-Estrich
erf. Estrichnenndicke = 6.5 cm + 2 cm, gewählt = 8.5 cm
3 cm - Tackerplatte als Trittschalldämmung WLG 045
9 cm - Wärmedämmung WLG 035
0.7 cm - Asphaltmastix/Abklebung
20 cm - Stb.-Decke gem. Statik

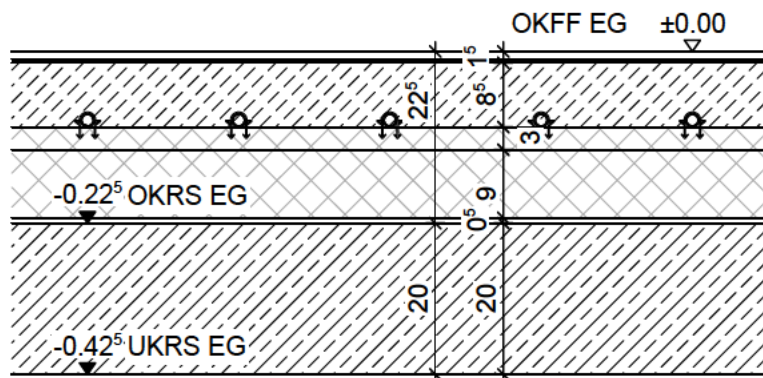

Lager N003

Oberbelag: Staubbindernder Anstrich
Gesamtaufbau 22.5 cm
Nutzlast gem. Kategorie E1.1 = 5.0 kN / m²

- Staubbindernder Anstrich
10 cm - Zement-Estrich
erf. Estrichnenndicke = 6.5 cm, gewählt = 8.5 cm
3 cm - Trittschalldämmung WLG 045
9 cm - Wärmedämmung WLG 035
0.7 cm - Asphaltmastix/Abklebung
20 cm - Stb.-Decke gem. Statik

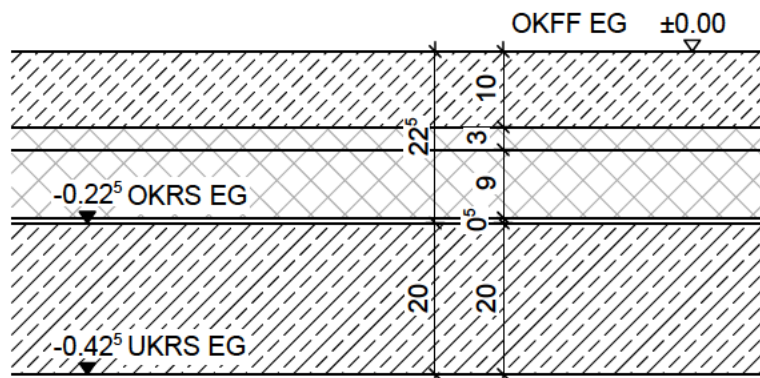

Erdgeschoss Typ 0

Erdgeschoss Typ 0.1

Erdgeschoss Typ 1


Erdgeschoss Typ 1.1

Erdgeschoss Typ 2

Technik N109, Pumi N111

Oberbelag: Fliesen
Gesamtaufbau 15 cm
Nutzlast gem. Kategorie E1.1 = 5.0 kN / m²


1.5 cm - Fliesen im Dünnbett
8.5 cm - Heiz-Estrich
erf. Estrichnenndicke = 6.5 cm, gewählt = 8.5 cm
3 cm - Trittschalldämmung WLG 045
2 cm - Ausgleichsdämmung
20 cm - Stb.-Decke gem. Statik

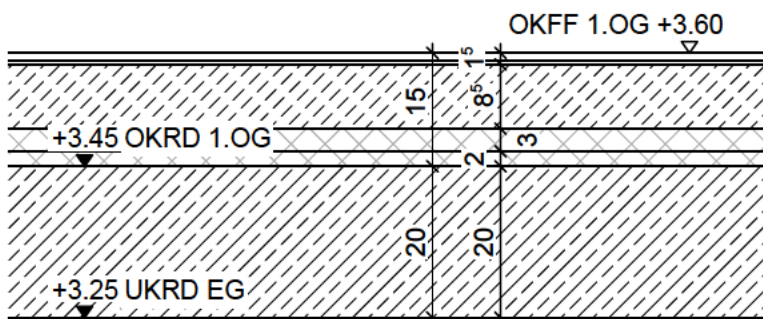

WC N110, Treppenhaus N114

Oberbelag: Fliesen
Gesamtaufbau 15 cm
Nutzlast gem. Kategorie C1 = 3.0 kN / m²


1.5 cm - Fliesen im Dünnbett
8.5 cm - Heiz-Estrich
erf. Estrichnenndicke = 5.5 cm + 3 cm, gewählt = 8.5 cm
3 cm - Trittschalldämmung WLG 045
2 cm - Ausgleichsdämmung
20 cm - Stb.-Decke gem. Statik

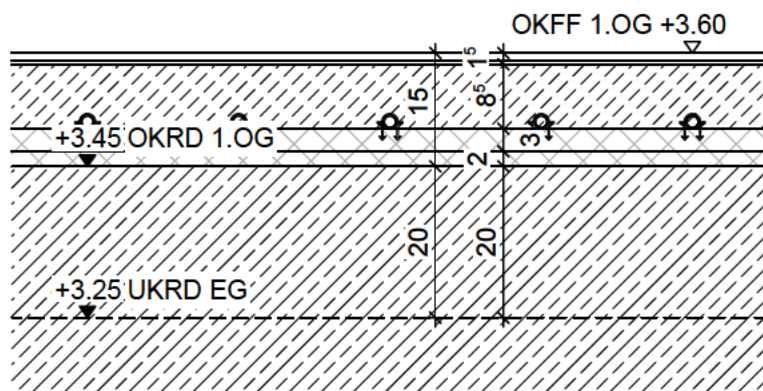

Klassenräume N101, N102, N103, N104, N106, N107, Teamraum N105, Büro N108, Cluster N113, Treppenhaus N112

Oberbelag: Linoleum
Gesamtaufbau 15 cm
Nutzlast gem. Kategorie C1 = 3.0 kN / m²

1 cm - Linoleum
8.5 cm - Heiz-Estrich
erf. Estrichnenndicke = 5.5 cm + 3 cm, gewählt = 8.5 cm
3 cm - Trittschalldämmung WLG 045
2.5 cm - Ausgleichsdämmung
30 cm - Stb.-Decke gem. Statik

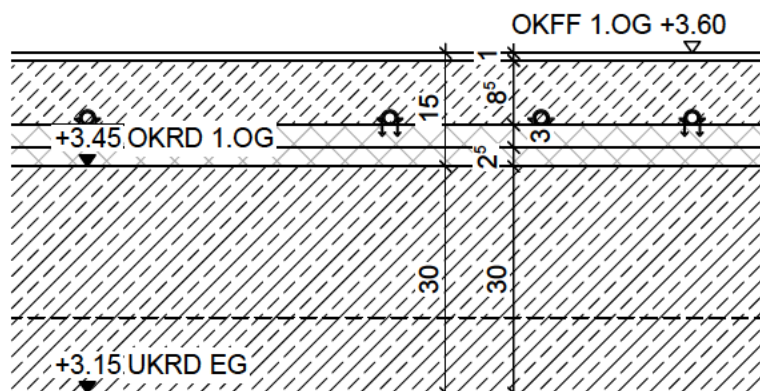

1.Obergeschoss Typ 1


1.Obergeschoss Typ 1.1

1.Obergeschoss Typ 2

Technik N209, Pumi N211

Oberbelag: Fliesen
Gesamtaufbau 15 cm
Nutzlast gem. Kategorie E1.1 = 5.0 kN / m²


1.5 cm - Fliesen im Dünnbett
8.5 cm - Zement-Estrich
erf. Estrichnenndicke = 6.5 cm, gewählt = 8.5 cm
3 cm - Trittschalldämmung WLG 045
2 cm - Ausgleichsdämmung
20 cm - Stb.-Decke gem. Statik

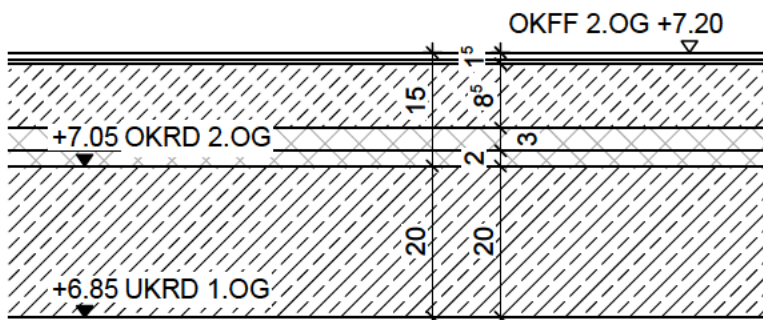

WC N210, Treppenhaus N214

Oberbelag: Fliesen
Gesamtaufbau 15 cm
Nutzlast gem. Kategorie C1 = 3.0 kN / m²


1.5 cm - Fliesen im Dünnbett
8.5 cm - Heiz-Estrich
erf. Estrichnenndicke = 5.5 cm + 3 cm, gewählt = 8.5 cm
3 cm - Trittschalldämmung WLS 045
2 cm - Ausgleichsdämmung
20 cm - Stb.-Decke gem. Statik

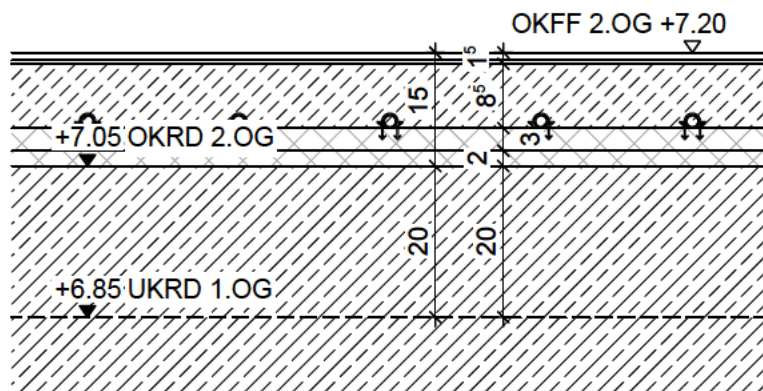

Klassenräume N201, N202, N203, N204, N206, N207, Teamraum N205, Büro N208, Cluster N213, Treppenhaus N212

Oberbelag: Linoleum
Gesamtaufbau 15 cm
Nutzlast gem. Kategorie C1 = 3.0 kN / m²

1 cm - Linoleum
8.5 cm - Heiz-Estrich
erf. Estrichnenndicke = 5.5 cm + 3 cm, gewählt = 8.5 cm
3 cm - Trittschalldämmung WLG 045
2.5 cm - Ausgleichsdämmung
30 cm - Stb.-Decke gem. Statik

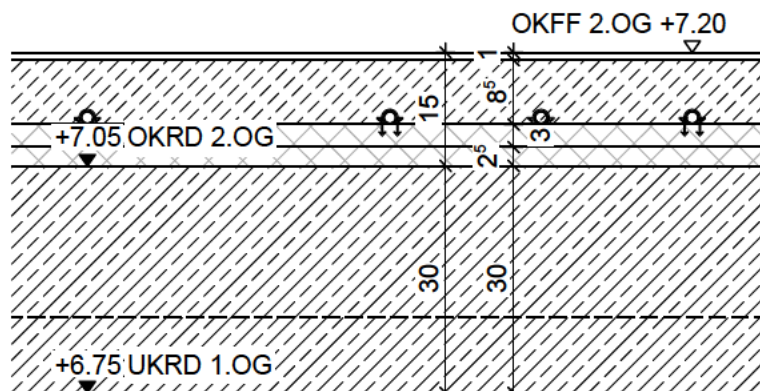

2.Obergeschoss Typ 1

2.Obergeschoss Typ 1.1

2.Obergeschoss Typ 2

BEMERKUNGEN

Alle Maße sind vor der Ausführung zu prüfen, soweit erforderlich örtlich zu messen. Differenzen sind vor der Ausführung mit der Bauüberwachung zu klären.

Bei Widersprüchen zwischen Plänen und sonstigen Ausführungsunterlagen haben Unterlagen im größeren Maßstab Vorrang, bei gleichmaßstäblichen Plänen der jüngere.

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit der geprüften Statik, sowie den Schal- und Bewehrungsplänen.

Die DIN - Vorschriften und das Brandschutzkonzept sind einzuhalten!

Ergänzend sind die Ausführungsplanungen der am Bau beteiligten Fachingenueure und der ausführenden Firmen hinzu zu ziehen.

Alle angegebenen Höhen beziehen sich auf ± 0.00 EG
Öffnungsmaße sind Rohbaumaße!
Alle Höhenmaße beziehen sich auf OKFF!

LEGENDE

ABKÜRZUNGEN

BA	Bodenaussparung	KB	Kernbohrung	SD	Sohldurchbruch
BD	Bodendurchbruch	LH	lichte Raumhöhe	UF	Umfang
BE	Bodeneinlauf	OKFF - UK AD		UV	Unterverteilung
OK	Bodenkanal	NA	Notausgang	UZ	Unterzug
BRH	Brüstungshöhe	NE	Notentwässerung	UZ	Überzug
ab OKFF		NF	Nutzfläche	UKFD	Unterkannte
DA	Deckenaussparung	OKFF	Oberkannte	UKRD	Fertigdecke
DF	Dehntüte	OKFF	Fertigfußboden	UKRD	Unterkannte Rohdecke
DVS	Deckenversprung	OKRF	Oberkannte Rohfußboden	VK	Vorderkannte
FF	Fluchttrester	RB	Ringpaketen	VKR	Vorderkannte Roh
FR-SW	Fallrohr Schmutzwasser	RD	Rohdecke	VKF	Vorderkannte Fertig
FR-RW	Fallrohr Regenwasser	REV	REVI - Öffnung	WA	Wandaussparung
FT	Fertigteile	RH	Rohhöhe	WD	Wanddurchbruch
HK	Heizkörper	RK	Rollladenkasten	WF	Wohnfläche
HKV	Heizkreisverteiler	RR	Regenrinne	WS	Wandschiltz

SCHRAFFUREN

	Stahlbeton		Bodendurchbruch		Anstrich
	Magerbeton		Deckendurchbruch		Putz
	Fertigteil		Wanddurchbruch		Fliesen
	Mauerwerk		Wandschiltz		Sichtbeton
	Leichwand				Dämmung
	WDVS				Faserzementfassade
	Stahlträger		OKFF		Metallfassade
	Gipskarton-Wand		OKRD		
	Bestand		OKRD		
	Abbruch		OKFF		

HINWEISE

	Detail Bsp. DE-EG-003		tischplanerisch abgestimmtes Detail		tischplanerisch abzustimmendes Detail
--	-----------------------	--	-------------------------------------	--	---------------------------------------

TÜREN

00	01	02	03	04	05
06	07	08	09	10	11
12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29
30	31	32	33	34	35
36	37	38	39	40	41
42	43	44	45	46	47
48	49	50	51	52	53
54	55	56	57	58	59
60	61	62	63	64	65
66	67	68	69	70	71
72	73	74	75	76	77
78	79	80	81	82	83
84	85	86	87	88	89
90	91	92	93	94	95
96	97	98	99	100	101
102	103	104	105	106	107
108	109	110	111	112	113
114	115	116	117	118	119
120	121	122	123	124	125
126	127	128	129	130	131
132	133	134	135	136	137
138	139	140	141	142	143
144	145	146	147	148	149
150	151	152	153	154	155
156	157	158	159	160	161
162	163	164	165	166	167
168	169	170	171	172	173
174	175	176	177	178	179
180	181	182	183	184	185
186	187	188	189	190	191
192	193	194	195	196	197
198	199	200	201	202	203
204	205	206	207	208	209
210	211	212	213	214	215
216	217	218	219	220	221
222	223	224	225	226	227
228	229	230	231	232	233
234	235	236	237	238	239
240	241	242	243	244	245
246	247	248	249	250	251
252	253	254	255	256	257
258	259	260	261	262	263
264	265	266	267	268	269
270	271	272	273	274	275
276	277	278	279	280	281
282	283	284	285	286	287
288	289	290	291	292	293
294	295	296	297	298	299
300	301	302	303	304	305
306	307	308	309	310	311
312	313	314	315	316	317
318	319	320	321	322	323
324	325	326	327	328	329
330	331	332	333	334	335
336	337	338	339	340	341
342	343	344	345	346	347
348	349	350	351	352	353
354	355	356	357	358	359
360	361	362	363	364	365
366	367	368	369	370	371
372	373	374	375		

00_01 T01
h NA: 90 cm
Rw=32dB IOT520 mm

Raum-Nr. / Tür-Nr.
Brandschutz / lichter Durchgangsbreite
Schallschutz / Beschläge / Unterschnitt