



Alle Maße sind vor der Ausführung zu prüfen, soweit erforderlich örtlich zu messen. Differenzen sind vor der Ausführung mit der Bauüberwachung zu klären.

Bei Widersprüchen zwischen Plänen und sonstigen Ausführungsunterlagen haben Unterlagen in größerer Maßstäbe Vorrang, bei gleichem Maßstab die Pläne der jüngeren Ausführung. Dieser gilt nur in Verbindung mit der geprüften Statik, soweit die Schal- und Bewehrungspläne.

Die DIN - Vorschriften und das Brandschutzkonzept sind einzuhalten!

Ergänzend sind die Ausführungsplanungen der am Bau beteiligten Fachingenieure und der ausführenden Firmen hinzu zu ziehen.

Alle angegebenen Höhen beziehen sich auf $\pm 0,00$ EG

Öffnungsmaße sind Rohbaumaße!

Alle Höhenmaße beziehen sich auf OKKFI!

BA	Bodenaussparung	KH	Kernbohrung	SD	Sohlendurchbohrung
BD	Bodendurchbohrung	LB	Leichte Raumbohrung	UF	Umfang
BE	Bodenanteil	UK	Umkle-UK	UW	Umweltverschmutzung
BDK	Bodenkabel	NA	Notabausung	UZ	Unterzug
BRK	Brüstungsbalken	NE	Neubaueinsparung	ÜZ	Überzug
ab OKFF	ab OKFF	NF	Nutzfläche	UKrD	Unterkannte
DA	Deckenaussparung	OKFF	Oberteile	UKrD	Fertigdecke
DF	Deckenflage	OKFF	Oberteile	UKrD	Unterkannte Rohdecke
DVS	Deckenverspanner	OKRF	Oberteile Rohlaufbohrungen	VK	Vorderkannte
FF	Fluchtfenster	BR	Ringkabeln	VKR	Vorderkannte Röhre
FR-FW	Fallrohr Schmutzwasser	RD	Rohrdecke	VKF	Vorderkannte Fertig
FR-FW	Fallrohr Regenwasser	REV	REV-Offnung	WA	Wandaussparung
FR	Festpunkt	RR	Randbohrung	WD	Wanddurchbruch
HK	Heizkörper	RR	Rollenkasten	WF	Wohnfläche
HKV	Heizkreisverteiler	RG	Regenrinne	WS	Wandschütz

			Anstrich
			Putz
			Fliesen
			Sichtbeton
			Verblend-MW
			Wandbeileidung
			Metallfassade

 Detail Bsp.:
DE-EG-003
 techn. planerisch
abgestimmtes
Detail
 techn. planerisch
abzustimmendes
Detail

00_01 T01		Raum-Nr. / Tür-Nr.
h	NA 90 cm	Brandschutz / lichter Durchgangsbreite
R w	12/55 (015/2) mm	Schallschutz / Beschläge / Unterschnitt

fh	feuerhemmend		feuerhemmende Wand
hf	hochfeuerhemmend		hochfeuerhemmende Wand
fb	feuerbeständig		feuerbeständige Wand
D	dichtschließend		
S	selbstschließend		
RD	rauchdicht		BW - Brandwand / Brandwandbauart


[illegible]

Projekt:
1828 Neubau GS Michaelisschule und Michaelistreff
Graf-Stauffenberg-Str. 19, 49124 Georgsmarienhütte

Bauherr:

Stadt Georgsmarienhütte
Oeseder Straße 85
49124 Georgsmarienhütte

**GEORGS
MARIEN
HUETTE**

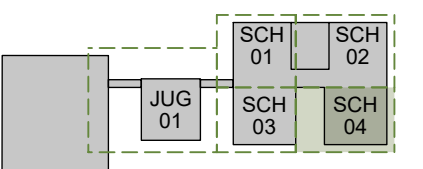

Planinhalt:

Grundriss	
Schule Bodenspiegel 1. Obergeschoss 04	

Datum: 25.11.2025	Maßstab: 1:50	Plannummer: 5241
Gezeichnet: DIS	Blattgröße: H/B 594/1051	Planschlüssel: 5-ARC-SCH-PBS-O1-004-F-00