

Alle Maße sind vor der Ausführung zu prüfen, soweit erforderlich örtlich zu messen.
Differenzen sind vor der Ausführung mit der Bauüberwachung zu klären.

Alle Maße sind vor der Ausführung zu prüfen, soweit erforderlich örtlich zu messen.
Differenzen sind vor der Ausführung mit der Bauüberwachung zu klären.

Bei Widersprüchen zwischen Plänen und sonstigen Ausführungsunterlagen haben Unterlagen im größeren Maßstab Vorrang, bei gleichmaßstäblichen Plänen der jüngere.

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit der geprüften Statik, sowie den Schal- und Bewehrungsplänen

Die DIN - Vorschriften und das Brandschutzkonzept sind einzuhalten

Ergänzend sind die Ausführungsplanungen der am Bau beteiligten Fachingenieure und der ausführenden Firmen hinzu zu ziehen.

Alle angegebenen Höhen beziehen sich auf ± 0.00 EG

Öffnungsmaße sind Rohbaumaße!
Alle Höhenmaße beziehen sich auf OKFF!

Age 1 children made 62.6% correct and 6.9% false alarms.

ABKÜRZUNGEN

BA	Bodenanspannung	KB	Kernbohrung	SD	Sohlendurchbruch
BD	Bodendurchbruch	LH	lichte Raumböhe	UF	Umfang
BE	Bodenauflage	UKF	UKF - Umladung	UV	Umlenkung
BU	Bodenüberhöhung	NA	Nacharbeit	UW	Unterwühlung
BRH	Brusthöhe	NE	Notwendigkeit	OZ	Überzug
	ab OKFF	NF	Nutzfläche	UKFD	Unterkanal
DA	Deckenanspannung	OKF	Offenkanal	FK	Fertigteile
DF	Dehnung		Fertigteilboden	UR	Untergrund Rohbau
DE	Deckenplanung	OKRF	Offenkanal Rohlaufboden	VK	Vordach
VV	Fluchtweg	RB	Ringbalken	VKR	Vordachkorn
FR-SW	Faltlatten-Schwimmer	RD	Rohdecke	VKF	Vordachkorn
FR-RW	Faltlatten Regenwasser	REV	REV - Öffnung	WA	Wandanspannung
H	Heizkörper	RT	Rohrleitung	WD	Wanddurchbruch
HK	Heizkörper	RL	Rohrleitungsdarm	WF	Wohnfläche
HKV	Heizkörerverteiler	RG	Regenrinne	WS	Wandschicht

SCHRAFFUREN

	Stahlbeton		Bodendurchbruch		Anstrich
	Magerbeton		Deckendurchbruch		Putz
	Fertigbeton		Wanddurchbruch		Fliesen
	Mauerwerk		Wandschlitze		Sichtbeton
	Leichtwand				Verbleib-MW
	WDVS		OKFF		Wandbekleidung
	Stahlträger		OKRD		Metallfassade
	Gipskarton-Wand		OKRD		
	Bestand		OKRD		
	Abbruch		OKFF		

HINWEISE


 Detail Bsp.
DE-EG-003


 fachplanerisch
abgestimmtes
Detail


 fachplanerisch
abzustimmendes
Detail

TÜREN





RA 31 191	
H	tot 56 cm
R	tot 525 mm

Raum-Nr. / Tür-Nr.
 Brandschutz / lichter Durchgangsbreite
 Schallschutz / Beschläge / Unterschnitt

fh	feuerhemmend		feuerhemmende W
hf	hochfeuerhemmend		hochfeuerhemmen
fb	feuerbeständig		feuerbeständige W
D	dichtschließend		
S	selbstschließend		BW - Brandwand /
RD	rauchdicht		

[illegible]

Downloaded from <http://ajph.org/> on November 10, 2014

Projek

1828 Neubau GS Michaelisschule und Michaelistreff
Graf-Stauffenberg-Str. 19, 49124 Georgsmarienhütte


Route

Stadt Georgsmarienhütte
Oeseder Straße 85
49124 Georgsmarienhütte

GEORGE
MARIE
HUETT

Planungsstand:

Ausführungsplanung

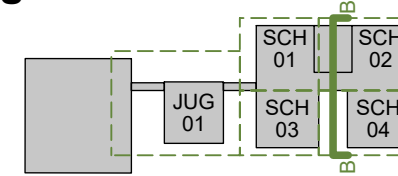

Planinhalt:

Schnitt
B-B

Datum: 05.08.2025	Maßstab: 1:50	Plannummer: 5402
Gezeichnet: DIS	Blattgröße: H/B 583,5/1250	Planschlüssel: 5-ARC-SCH-PSC-SB-001-F-0