

0,8 cm - Bitumen-Dachabdichtung, 2-lagig
10 cm - Gefälledämmung i.M. Steinwolle-Dämmplatte, WLG 040
12 cm - Grunddämmung Steinwolle-Dämmplatte, WLG 040
0,5 cm - Dampfsperre
18 cm - Stb.-Decke
26 cm - Abhangdecke Raster mit Fries

Höhe der Aufkantung an Bestand anpassen,
Abdichtung mindestens 15 cm hochführen

Entwässerung ist örtlich zu prüfen !

1 cm Linoleum
8,5 cm Heizstrich
3 cm Tackerplatte als Trittschalldämmung WLS 045
2,5 cm Ausgleichsdämmung
30 cm Stb.-Decke gem. Statik
17 cm Abhängedecke Rasterdecke mit Fries

1 cm Linoleum
6 cm Zementestrich
3 cm Trittschalldämmung WLS 045
20 cm Stb.-Decke (Bestand)

Vor Ort zu Prüfen !

- 1 cm Linoleum
- 8,5 cm Heizestrich
- 3 cm Tackerplatte als Trittschalldämmung WLS 045
- 2,5 cm Ausgleichsdämmung
- 30 cm Stb.-Decke gem. Statik
- 17 cm Abhängecke Rasterdecke mit Fries



1 cm Linoleum
6 cm Zementestrich
3 cm Trittschalldämmung WLS 045
20 cm Stb.-Decke (Bestand)

Vor Ort zu Prüfen !

1,5 cm Fliesen
8,5 cm Heizestrich
3 cm Tackerplatte als Trittschalldämmung WLS 045
9 cm Wärmedämmung WLG 035
Ablebung
20 cm Stb.-Sohle gem. Statik
0,5 cm Sauberkeitsschicht
PE-Folie
25 cm Schotter
55 cm Kies (Frostfreie Auffüllung)
40 cm Lastverteilungsschicht

1,5 cm Fliesen
5,5 cm Zementestrich
3 cm Trittschalldämmung WLS 045
20 cm Stb.-Sohle (Bestand)

Vor Ort zu Prüfen !

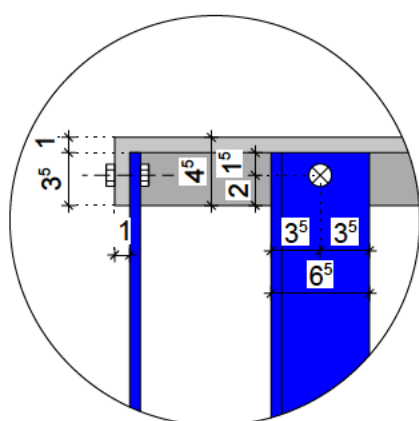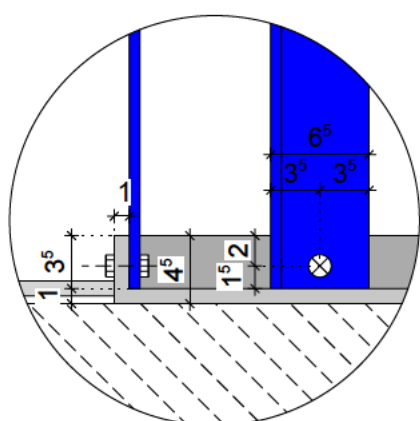

Alle Maße sind vor der Ausführung zu prüfen, soweit erforderlich örtlich zu messen.
Differenzen sind vor der Ausführung mit der Bauüberwachung zu klären.

Bei Widersprüchen zwischen Plänen und sonstigen Ausführungsunterlagen haben Unterlagen im größeren Maßstab Vorrang, bei gleichmaßstäblichen Plänen der jüngere.

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit der geprüften Statik, sowie den Schal- und Bewehrungsplänen.

Die DIN - Vorschriften und das Brandschutzkonzept sind einzuhalten!

Ergänzend sind die Ausführungsplanungen der am Bau beteiligten Fachingenieure und der ausführenden Firmen hinzu zu ziehen.

Alle angegebenen Höhen beziehen sich auf ± 0.00 EG

Öffnungsmaße sind Rohbaumaße!
Alle Höhenmaße beziehen sich auf OKFF!

BA	Bodenaussparung	KB	Kernbohrung	SD	Sohlendurchbruch
BD	Bodendurchbruch	LH	lichte Räumeuhle	UF	Umfang
BE	Bodenialler	OKFF	UK AD	UZ	Unterverlellung
BK	Bodenialler	NA	Nachlauf	UZ	Unterzug
BRH	Breiteuhle	NE	Nerterwässerung	UKFD	Unterkerle
	ab OKFF	NF	Nurfläche	UKFD	Unterkerle
DA	Deckenaussparung	OKFF	Oberkerle		Fertigerle
DF	Dehnung		Fertigerleuboden	UKRO	Unterkerle Roheub
DVS	Deckenaussparung	OKFF	Oberkerle Roheuboden		Unterkerle Roheub
FR	Falkhorn	RKB	Ringkub	VKR	Vorderkerle Rohe
FR-W	Falkhorn Schmutzwasser	RD	Roheide	VKF	Vorderkerle Fertig
FR-W	Falkhorn Regenwasser	REV	Reife-Ofnung	WA	Wandaussparung
FT	Fertigertl	RH	Rohneuh	WD	Wandauchbruch
HK	Heizkerle	RT	Roflenderkerle	WO	Woflkerle
HKV	Heizkerlekerle	RR	Reifeitne	WS	Wandaltich

Stahlbeton/WU-Beton	Bodendurchbruch	Anstrich
Magerbeton	Deckendurchbruch	Putz
Fertigteil	Wandschubbruch	Fliesen
Mauerwerk	Wandschütz	S
Leichwand		Sichtbeton
WDVS		V
Stahlträger	OKFF OKRD	B
Gipskarton-Wand	OKRD	Wandbekleidung
Bestand	OKFF	Metallfassade
Abbruch		

 Detail Bsp.
DE-EG-003
 fachplanerisch
abgestimmtes
Detail
 fachplanerisch
abzustimmendes
Detail

fh	feuerhemmend		feuerhemmende Wand
hf	hochfeuerhemmend		hochfeuerhemmende Wand
fb	feuerbeständig		feuerbeständige Wand
D	dichtschließend		
S	selbstschließend		BW - Brandwand / Brandwandbauart
RD	rauchdicht		

[illegible]

Projekt:	1900 Erweiterung des Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Ringstraße 69, 32257 Bünde
Bauherr:	Kommunalbetriebe Bünde Am Brunnen 17 32257 Bünde

Planungsstand:

Ausführungsplanung

Planinhalt:

Detail
2.3 Treppenhaus Einläufig SC (Lamellen)

Datum: 16.04.2026	Maßstab: 1:25	Plannummer: 5863	Ind...
Gezeichnet: 	Blattgröße: H/B 701/700	Planschlüssel:	0