

für den Parallelbetrieb mit dem Netz der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG



Mail

Gemarkung, Flur, Flurstück

Telefon. Mobil

Leistung aller bereits vorhandenen Einspeiseanlagen: kW

PLZ, Ort

☐ Biomasse ☐ Windenergie ☒ Solare Strahlungsenergie ☐ Sonstiges:




☐ Biomasse ☐ Erdgas ☐ Öl ☐ Sonstiges:

9

☐ Untereinspeisung
gem. EEG/KWKG

☐ Volleinspeisung
gem. EEG/KWKG

 Überschusseinspeisung
gem. EEG/kWKG

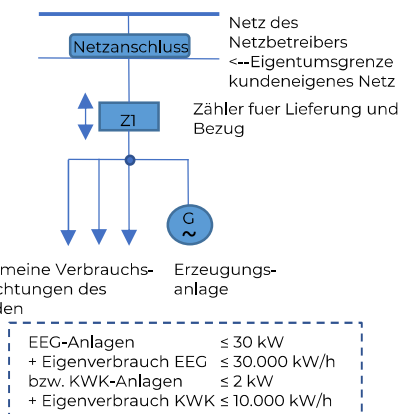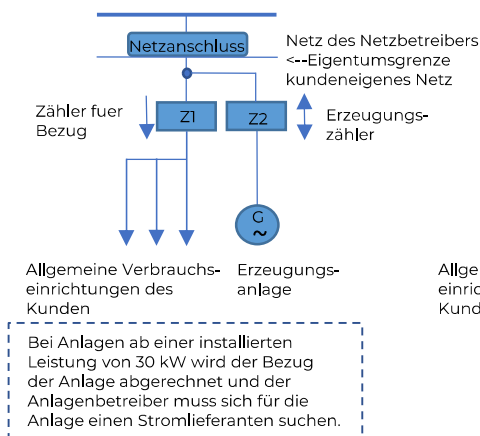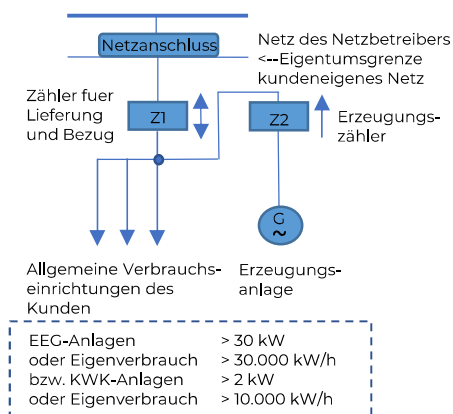

☐ Abweichendes Messkonzept auf seperatem Blatt darstellen

☒ **mit Speichersystem**
(Formular B.2/E.3 Datenblatt für Speicher beifügen)

☐ Katasterplan mit Grundstücksgrenzen und Aufstellungsort der Eigenerzeugungsanlage (immer beifügen)

Einspeisung in das Netz über: ☐ Asynchrongenerator ☐ Synchrongenerator ☒ Wechselrichter
☐ 1-phasig ☐ 2-phasig ☐ 3-phasig/Drehstrom Inselbetrieb vorgesehen ☐ Ja ☐ Nein

Nennscheinleistung	90	kVA	Nennwirkleistung	90	kW	gesamte PV-Modulleistung	99	kWp
--------------------	----	-----	------------------	----	----	--------------------------	----	-----

Beitrag der Erzeugungsanlage zur Netzkurzschlussleistung	kVA	Anfangs-Kurzschlusswechselstrom	kA

Energiebedarf / Leistungsbedarf der Erzeugungsanlage(n) aus dem SO-Netz	kWh/a	kVA
---	-------	-----

Dieser Antrag ist Bestandteil der Netzverträglichkeitsprüfung und der Netzanschlusszusage. Bei Veränderung jeglicher Art ist der zuständige Netzbetreiber unverzüglich schriftlich zu informieren. Nur vollständig ausgefüllte Anträge können bearbeitet werden.

Ort, Datum, Unterschrift Antragsteller

Ort, Datum, Unterschrift Grundstückseigentümer