

Zeichenerklärung

Lageplan Kanalisation

Druckleitung

Fremdnetz

Planungssymbole:

- RW Durchlass - 1.00m - 1.50m:** Symbol showing a pipe with a cross-section and dimensions.
- RW Durchlass - 1.62.67:** Symbol showing a pipe with a cross-section and a specific dimension.
- RW Kanal - Schacht mit Beschriftung:** Symbol showing a manhole with a cross-section and a label.
- RW Kanal - Haltung mit Beschriftung:** Symbol showing a manhole with a cross-section and a label.
- SW-Kanal - Schacht mit Beschriftung:** Symbol showing a manhole with a cross-section and a label.
- SW-Kanal - Haltung mit Beschriftung:** Symbol showing a manhole with a cross-section and a label.
- MW-Kanal - Schacht mit Beschriftung:** Symbol showing a manhole with a cross-section and a label.
- MW-Kanal - Haltung mit Beschriftung:** Symbol showing a manhole with a cross-section and a label.
- Kanalrückbau - Schacht mit Beschriftung:** Symbol showing a manhole with a cross-section and a label.
- Kanalrückbau - Haltung mit Beschriftung:** Symbol showing a manhole with a cross-section and a label.
- Kanalverdümmung - Schacht mit Beschriftung:** Symbol showing a manhole with a cross-section and a label.
- Kanalverdümmung - Haltung mit Beschriftung:** Symbol showing a manhole with a cross-section and a label.































ACHTUNG, KANALISATION:


Die Leitungsverläufe sind ggf. nur schematisch und nicht vollständig dargestellt. Vorhandene Kanäle sind bei den zuständigen Entsorgern zu erfragen und die Aufgrabungen anzuzeigen. Die genaue Lage ist nach Erfordernis durch Suchschachtungen zu erkunden und zu dokumentieren.

Zeichenerklärung

Lageplan Ver- und Entsorger


PLANUNG:

	Allleitungen - Außen Betrieb (AuBe)	(Rückbau)	m	
	Leerrohre (Leer)		m	
	Private Verrohrung (Privat)		m	
	Stromleitung (Strom = bis ? kV)		m	
	Beleuchtung (Bel)		m	
	Strom-Niederspannung (S-NS = bis 1 kV)		m	
	Strom-Mittelspannung (S-MS = bis 35 kV)		m	
	Strom-Hochspannung (S-HS = über 35 kV)		m	
	Strom-Freileitung (S_FL)			
	Telefonleitung / TV Kupferleitung (Tel)		m	
	Glasfaserleitung (GF)		m	
	Wasserleitung - Trinkwasser (WL / TW)		m	
	Wasserleitung - Löschwasser (LW)		m	
	Gasleitung (GAS)		m	
	Gashochdruckleitung (GHD)		m	
	Fernwärme / -Vorlauf / -Rücklauf (FW / FW-V / FW-R)		m	

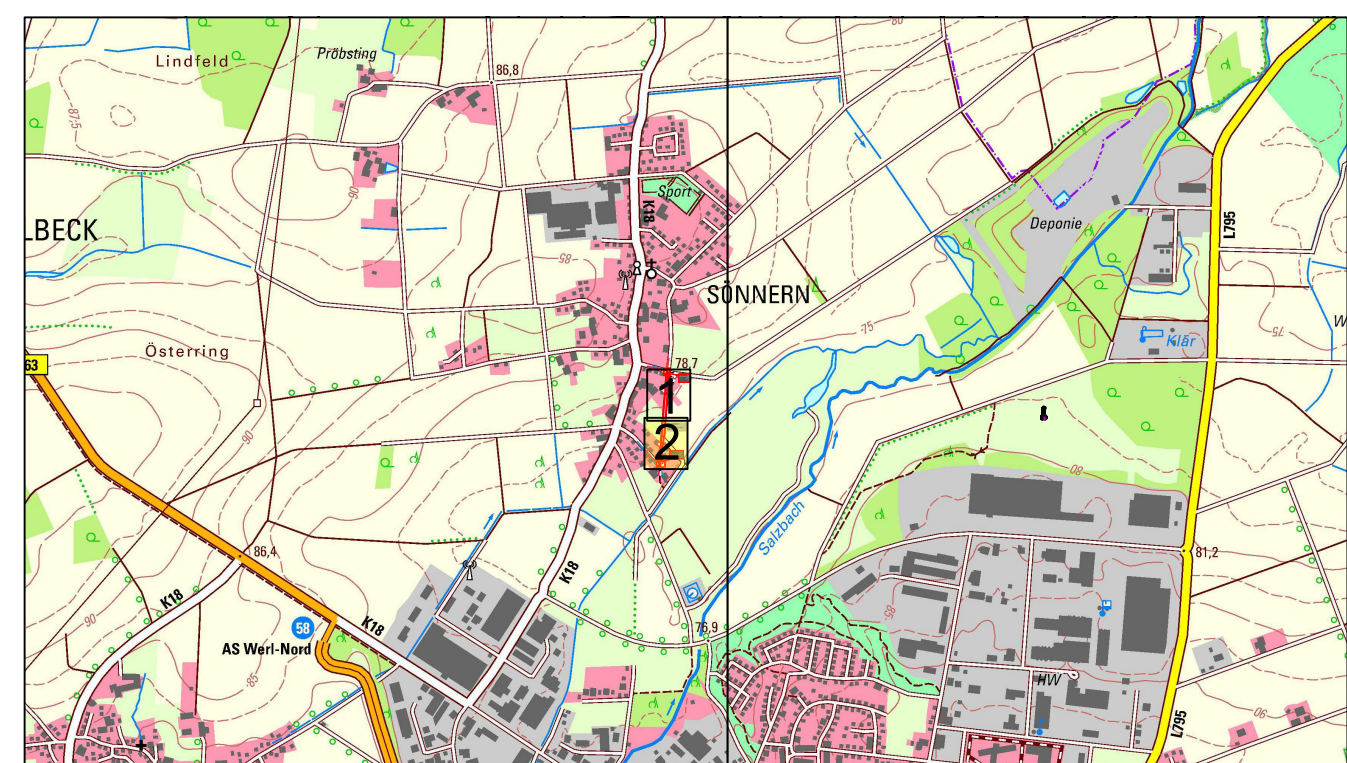

Index	Änderung (Nr):	Datum:	Name:
A	Anpassung Flächen für Oberfläche	13.04.2026	dbe

Zur Ausführung freigegeben:	
Für den Auftraggeber:	Für den Planverfasser:
Ort, Datum	Ort, Datum

Projekt:		Kommunalbetrieb Werl 7697 - MW-Kanal Feldstraße	
Planinhalt:	Kanalplanung	Zeichnung:	7697-SI
		Anl./Blatt:	05.02_(LP)
		Maßstab:	1 : 250
		Datum:	Name:
Planungsstand:	LPH5 - Ausführungsplanung	gezeichnet:	18.05.2026 vme
		geprüft:	18.05.2026 dba
Auftraggeber:  Kommunalbetrieb Werl Hedwig-Dransfeld-Str. 23 59457 Werl Tel.: 02922/2826 www.werl.de			