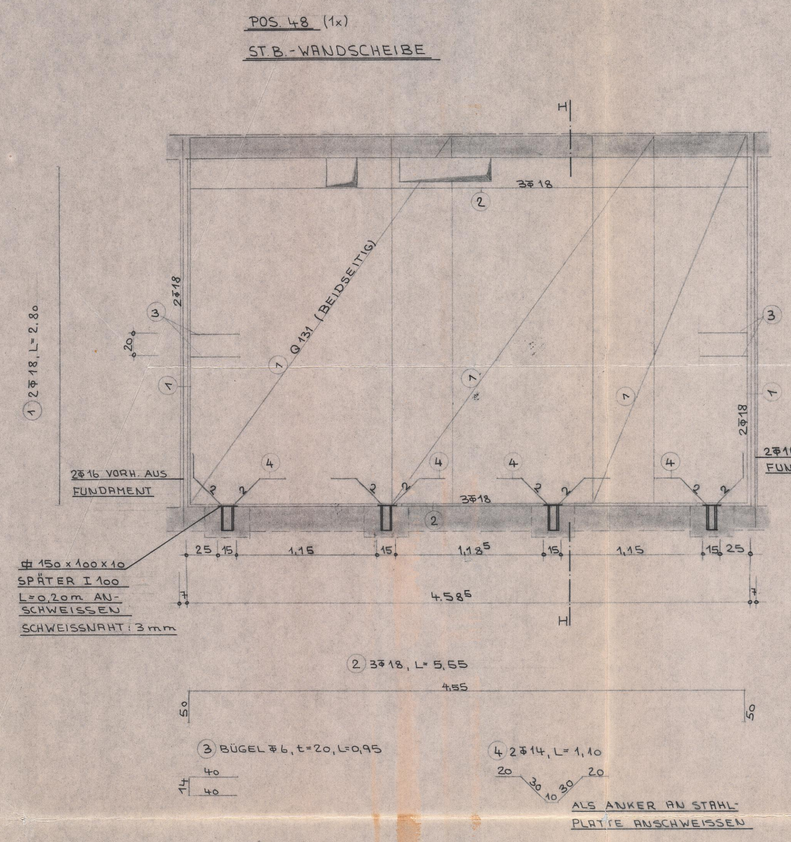

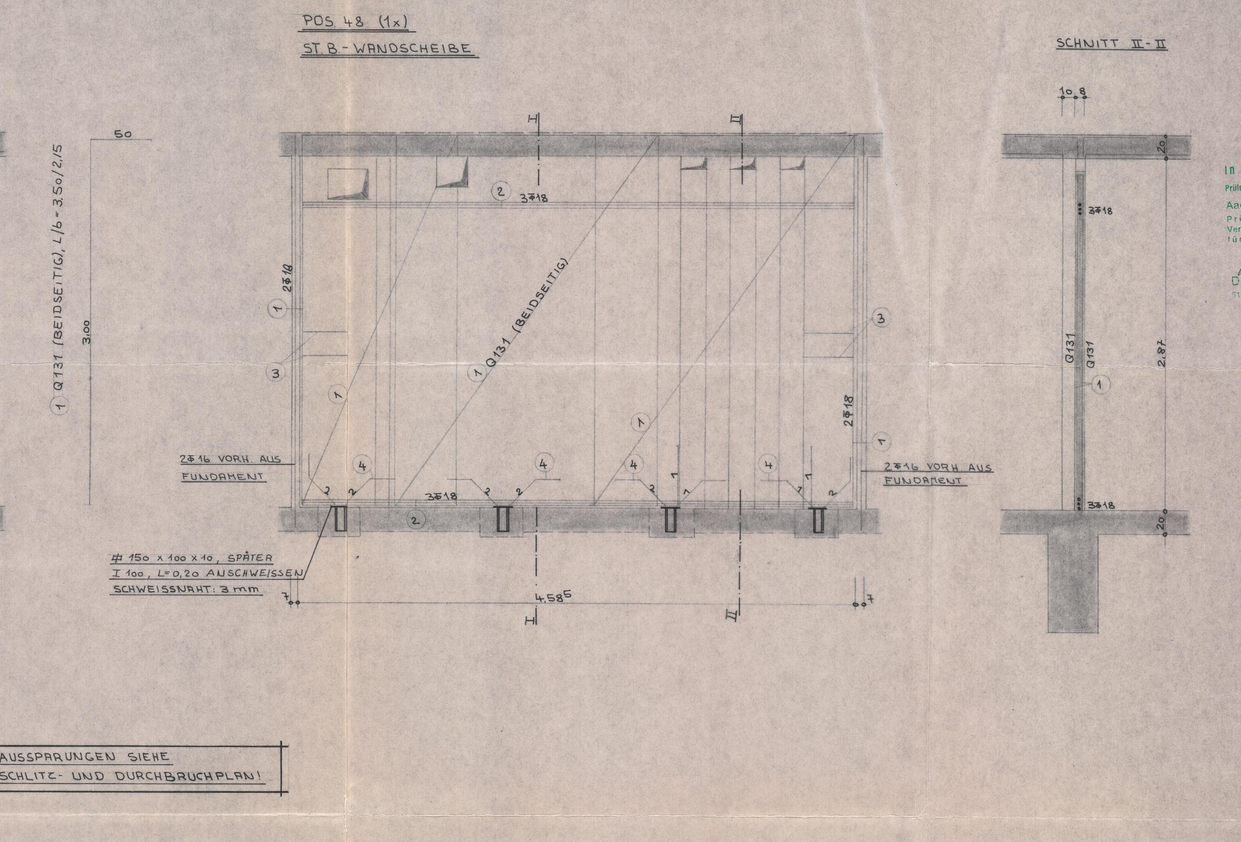

AUSSPARUNGEN SIEHE SCHLITZ- UND DURCHBRUCHPLAN!

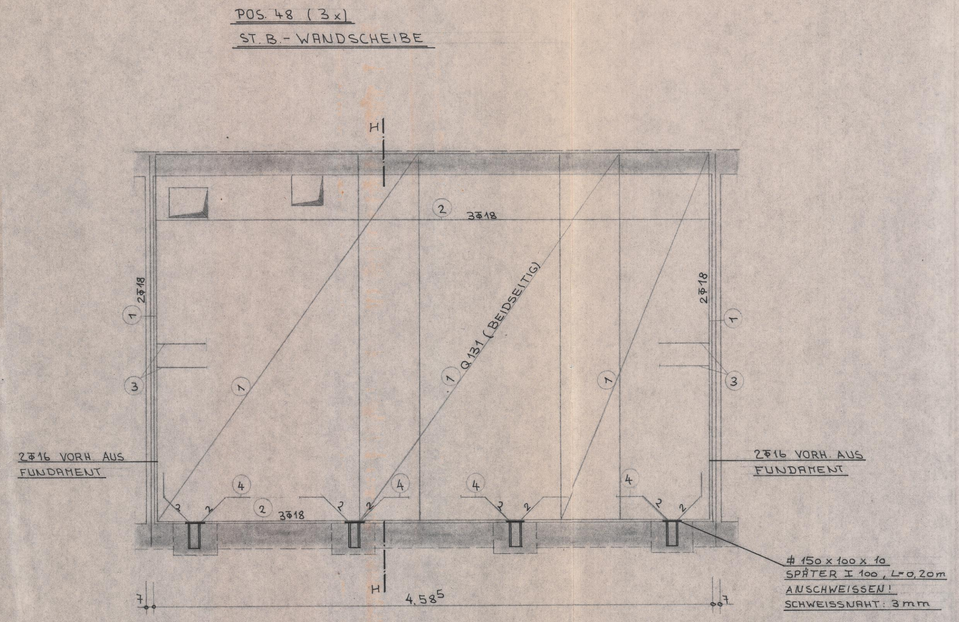

In statischer Hinsicht geprüft
Prüfn. 972 des Prüfverz. 1976
Aachen, den 15.10.76
Prüfingenieur für Baustatik gemäß Verordnung vom 19. Juli 1962 (G.V.N.W.S. 470) für die Fachrichtung Massivbau
Dipl.-Ing. B. Moerschbacher
51 Aachen - Heidweg 11 - Tel. (0241) 61171

ALLE MASSE AUF DER BAUSTELLE PRÜFEN

B A U S T O F F E :

STAHLBETON:	Bn 350 Bn
BETONSTAHL:	42/50 RK (III K) — 50/55 RK (IV R)
BETONDECKUNG:	1.5 cm
BIEGEROLLENDURCHMESSER:	NACH DIN 1045 TABELLE 19

Stoßüberdeckungen bei BAUSTAHLGEWEBE-Matten

Stoß von Tragstäben: ≥ 30 cm ≥ 3 Maschen

3 Maschen in Richtung der Tragstäbe + Überstände aber mind. 30 cm + Überstände

Stoß von Verteilerstäben: ≥ 10 cm, ≥ 1 Masche

1 Masche in Richtung der Verteilerstäbe + Überstände aber mind. 10 cm + Überstände

Anlage zum Bauschein Nr. 2102/76

INGENIEURBÜRO DIPL.-ING. LEO HERMANNS 419 KLEVE - GRENZALLEE 79 - RUF 23912		
BAUHERR: SCHULVERBAND ANHOLT-ISSELB.-WERTH		
PROJEKT: DOPPELTURNHALLE ISSELBURG		
INHALT: BEW.-PLAN: ST.B.-WANDSCHEIBEN		
M = 1:25	GEZ.: Bau	GEÄND.:
76/1045	DAT.: 30.9.76	BL.-Nr.: 9