Brandschutzanforderungen

	Dach/Decke feuerbeständig	EI 30	Fenster mit Anforderung EI30
feuerbeständig	feuerbeständige Wände	AST	Automatische Schiebetür nach AutSchR
feuerhemmend	feuerhemmende Wände	fh	feuerhemmende, dicht- & selbstschließende Tür
Bauart Brandwand	Bauart Brandwand	fh;rd	feuerhemmende, rauchdicht- & selbstschließende Tür
		fb;rd	feuerbeständige, rauchdicht- & selbstschließende Tür
		rd	rauchdicht- & selbstschließende Tür
RW	Rettungsweg	d	dichtschließende Tür
			Notausgangsverschluss nach DIN EN 179

Abkürzungen Raumstempel

NGF	Netto-Grundfläche	Deckenbekleidung		Bodenbelag	
RMH	Raumhöhe (OK Fertigfußboden bis UK Rohdecke)	RD	Rohdecke	WS	Werkstein
		HW	Holzwolle	P	Parkett Hochkantlamelle
		GK	Gipskarton Abhang	FL	Fliesen
LRH	Lichte Raumhöhe (OK Fertigfußboden bis UK Abhang)			LI	Linoleum
		Wandbelag		SP	Sportparkett
D	Deckenbekleidung			AN	Staubb. Anstrich Estrich
		RW	Rohwand Beton	RD	Rohdecke
B	Bodenbekleidung	AN	Anstrich		
		FL	Fliesen		
W	Wandbelag	AP	Akustikpaneel Holz		

Legende

Stahlbeton, Mauerwerk, Fertigteile, Beton, unbewehrt, Polystyrol-Dämmung, Dämmung, Gipskarton, Erdreich, Verdeckte Kanten, Bauteile vor/über der Schnittlinie

Beschriftung/Bemaßung

Schnittführung; OKFF ± 0.00 / OKRF - 0.00; Änderungsvermerk; Achsen; ±0.00 Oberkante Fertigfußboden; ±0.00 Oberkante Rohfußboden

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer an Ort und Stelle verantwortlich zu prüfen.

Diese Pläne sind nur in Verbindung mit den Statikplänen und den Haustechnikplänen gültig.

Ausführung nach DIN 4108 und GEG-Nachweis.

± 0.00 = 56,32 m üNN

DIE ZEICHNUNG IST UNSER EIGENTUM, JEDE VERVIELFÄLTIGUNG, VERWERTUNG ODER MITTEILUNG, AUCH IM DETAIL, AN DRITTE PERSONEN OHNE UNSERE EINWILLIGUNG IST STRAFBAR UND WIRD GERICHTLICH VERFOLGT !
URHEBERRECHT VOM 9. SEPTEMBER 1965 PARAGRAPH 97F.F. + 106F.F.

INDEX	DATUM	BEARBEITER	ART DER ÄNDERUNG
6	25.06.2025	wj	Magerbeton gem. Schalplan angepasst
5	02.06.2025	wj	Dachplanung angepasst, Dachbezeichnung angepasst
4	20.05.2025	wv	Außenanlagen angepasst, Entfall Dämmung unter Streifenfundament/Frostschürze
3	20.12.2024	wj	Frostschürtze angepasst gem. Statik
2	11.10.2024	wj, wv	Fundamtente/ Frostschürtzen angepasst, Trockenbauwand geändert
1	12.07.2024		Attika 8,5cm verschoben, Wand/Sockel Technikgeschoss angepasst
0	28.06.2024	wv, wj	UZ um 6cm reduziert, Abhangdecke Jobcenter angepasst, Außenwand Verschoben, Gebäudesockel und Fundament angepasst, Sohlplatte EG abgesenkt, Attika Technikgeschoss angepasst, Sockel Technikgeschoss angepasst

LAGEPLAN

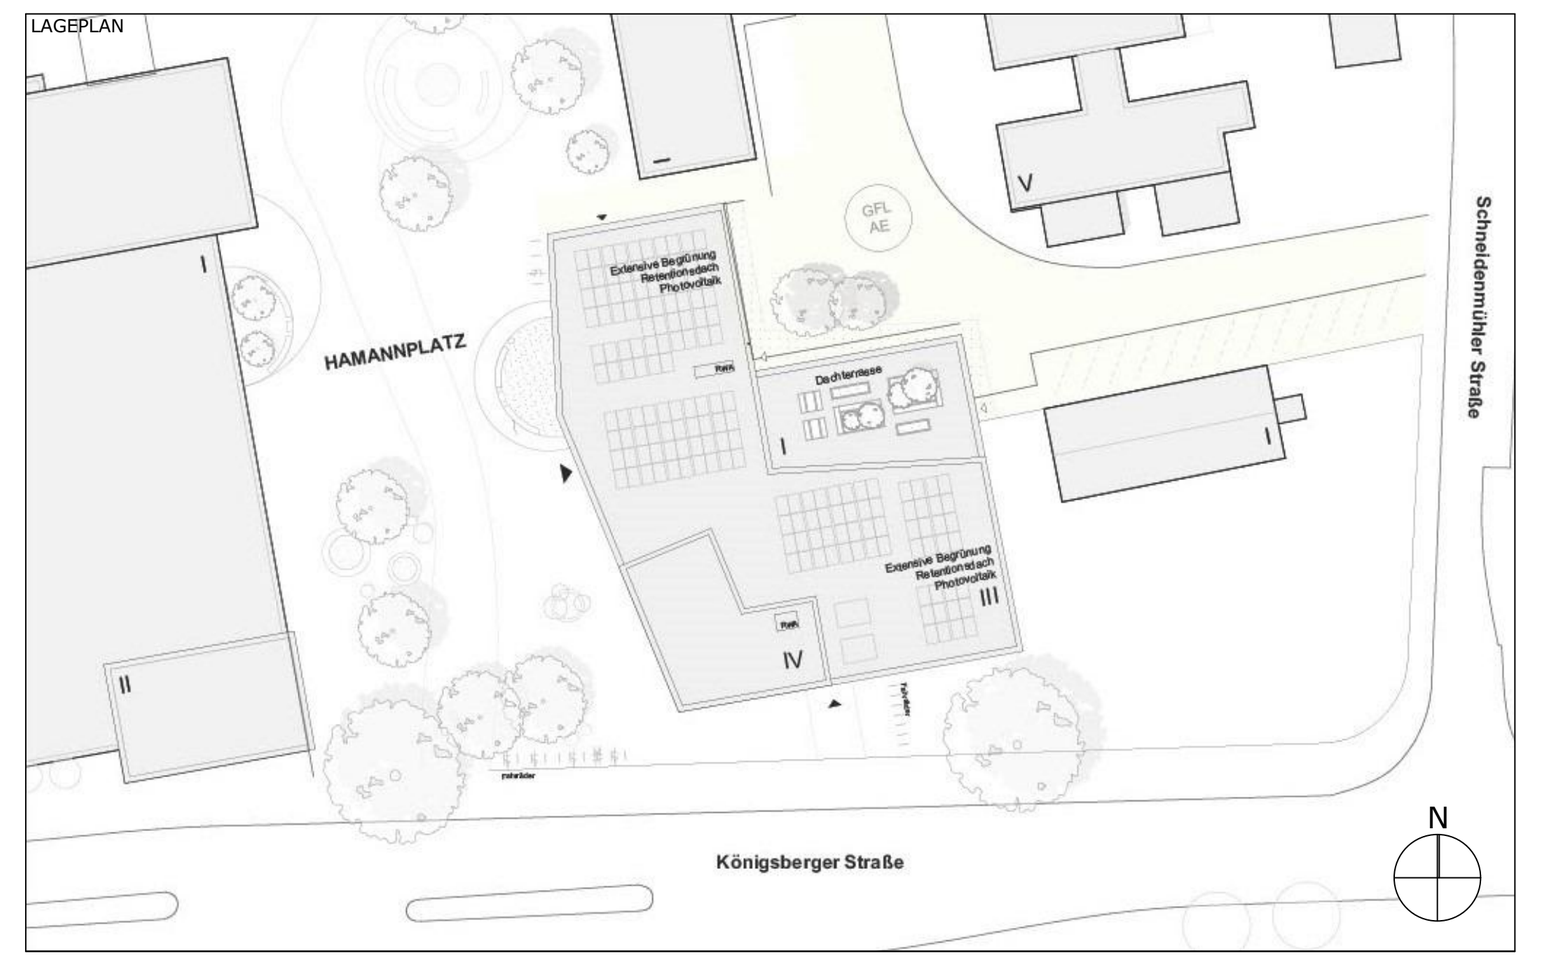

PROJEKT

2204 COERDE — Neubau Stadtteilhaus Coerde

hamannplatz
48157 münster

PLANINHALT

Hochbauplanung
Schnitt FF

PLANCODE
COERDE_06_03_SC_06_FF_01_6

DATUM	PHASE	GEZEICHNET	PLANGRÖSSE	MASSSTAB	PLANNUMMER	INDEX
28.06.2024	LP 5	wj/wv/mm	120x59,4 cm	1:50	03.06.01	6

BAUHERR

WBI Westfälische Bauindustrie GmbH
engelstraße 49
48143 münster
telefon 0251 97232-0