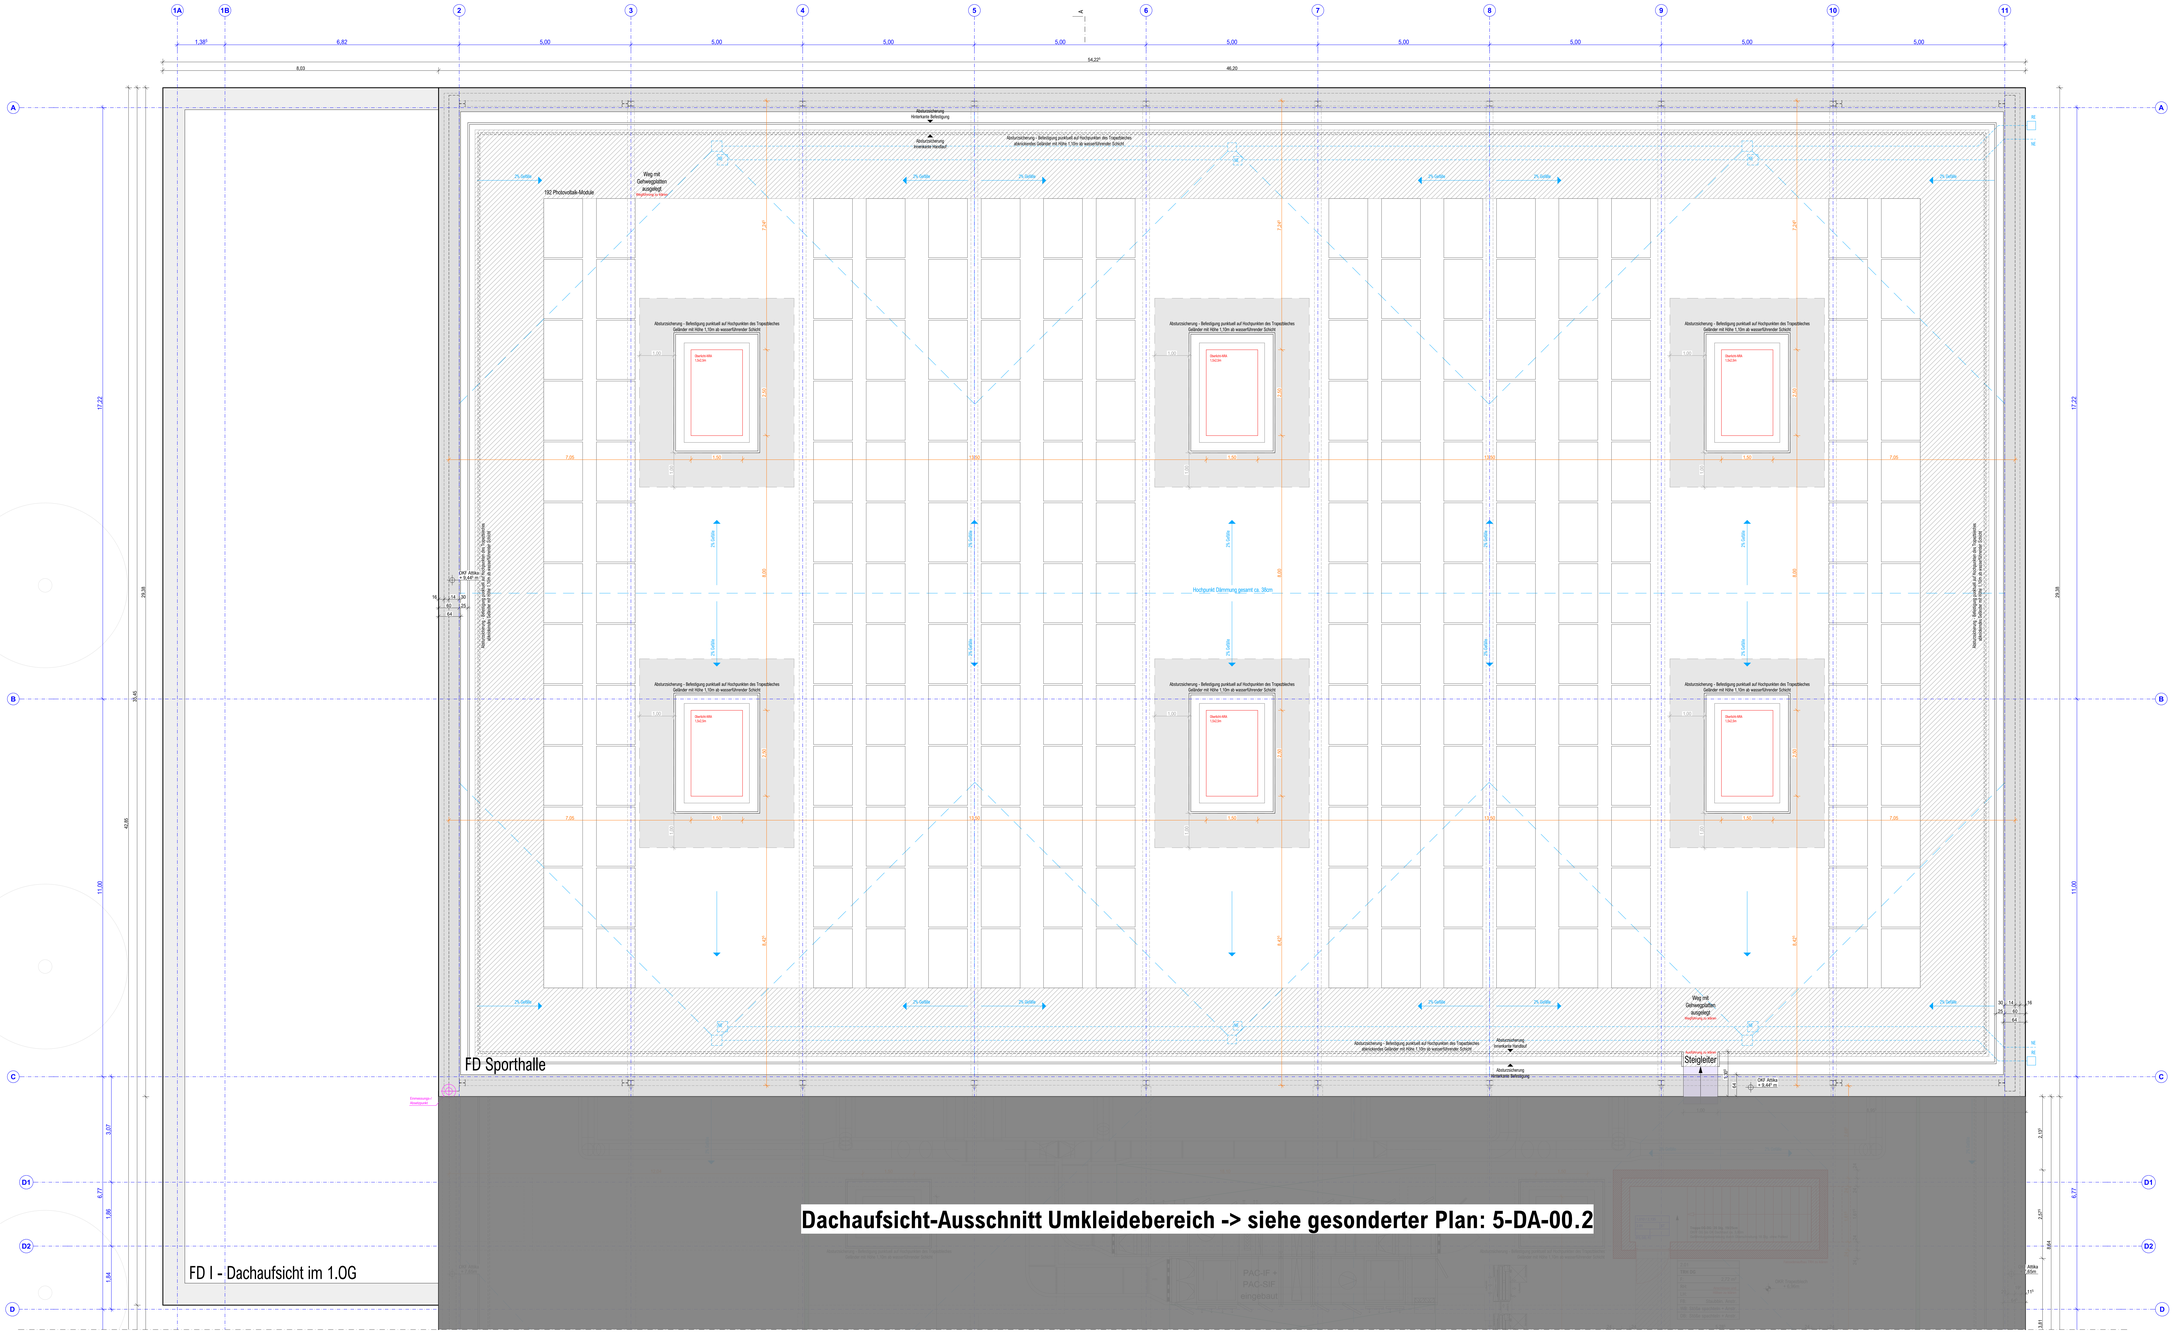
FD Sporthalle
Steigleiter
Dachaufsicht-Ausschnitt Umkleidebereich -> siehe gesonderter Plan: 5-DA-00.2
FD I - Dachaufsicht im 1.OG
192 Photovoltaik-Module
Weg mit Gehwegplatten ausgelegt
Hochpunkt Dämmung gesamt ca. 38cm
Absturzsicherung - Befestigung punktuell auf Hochpunkten des Trapezbleches Geländer mit Höhe 1,10m ab wasserführender Schicht
Absturzsicherung Hinterkante Dachpfanne
Absturzsicherung Hinterkante Attika
Absturzsicherung Hinterkante Befestigung
Attika OKF: 9,64 m
Dachrinne
Dachrinne Attika
Dachrinne Attika 13x13cm
Fallrohr
Fallrohr Attika
Fallrohr Attika 13x13cm
Dachrinne Attika 13x13cm
Dachrinne Attika 13x13cm
Dachrinne