


Stadt Delbrück - Vorgaben / Systematik zur Leitungsinspektion

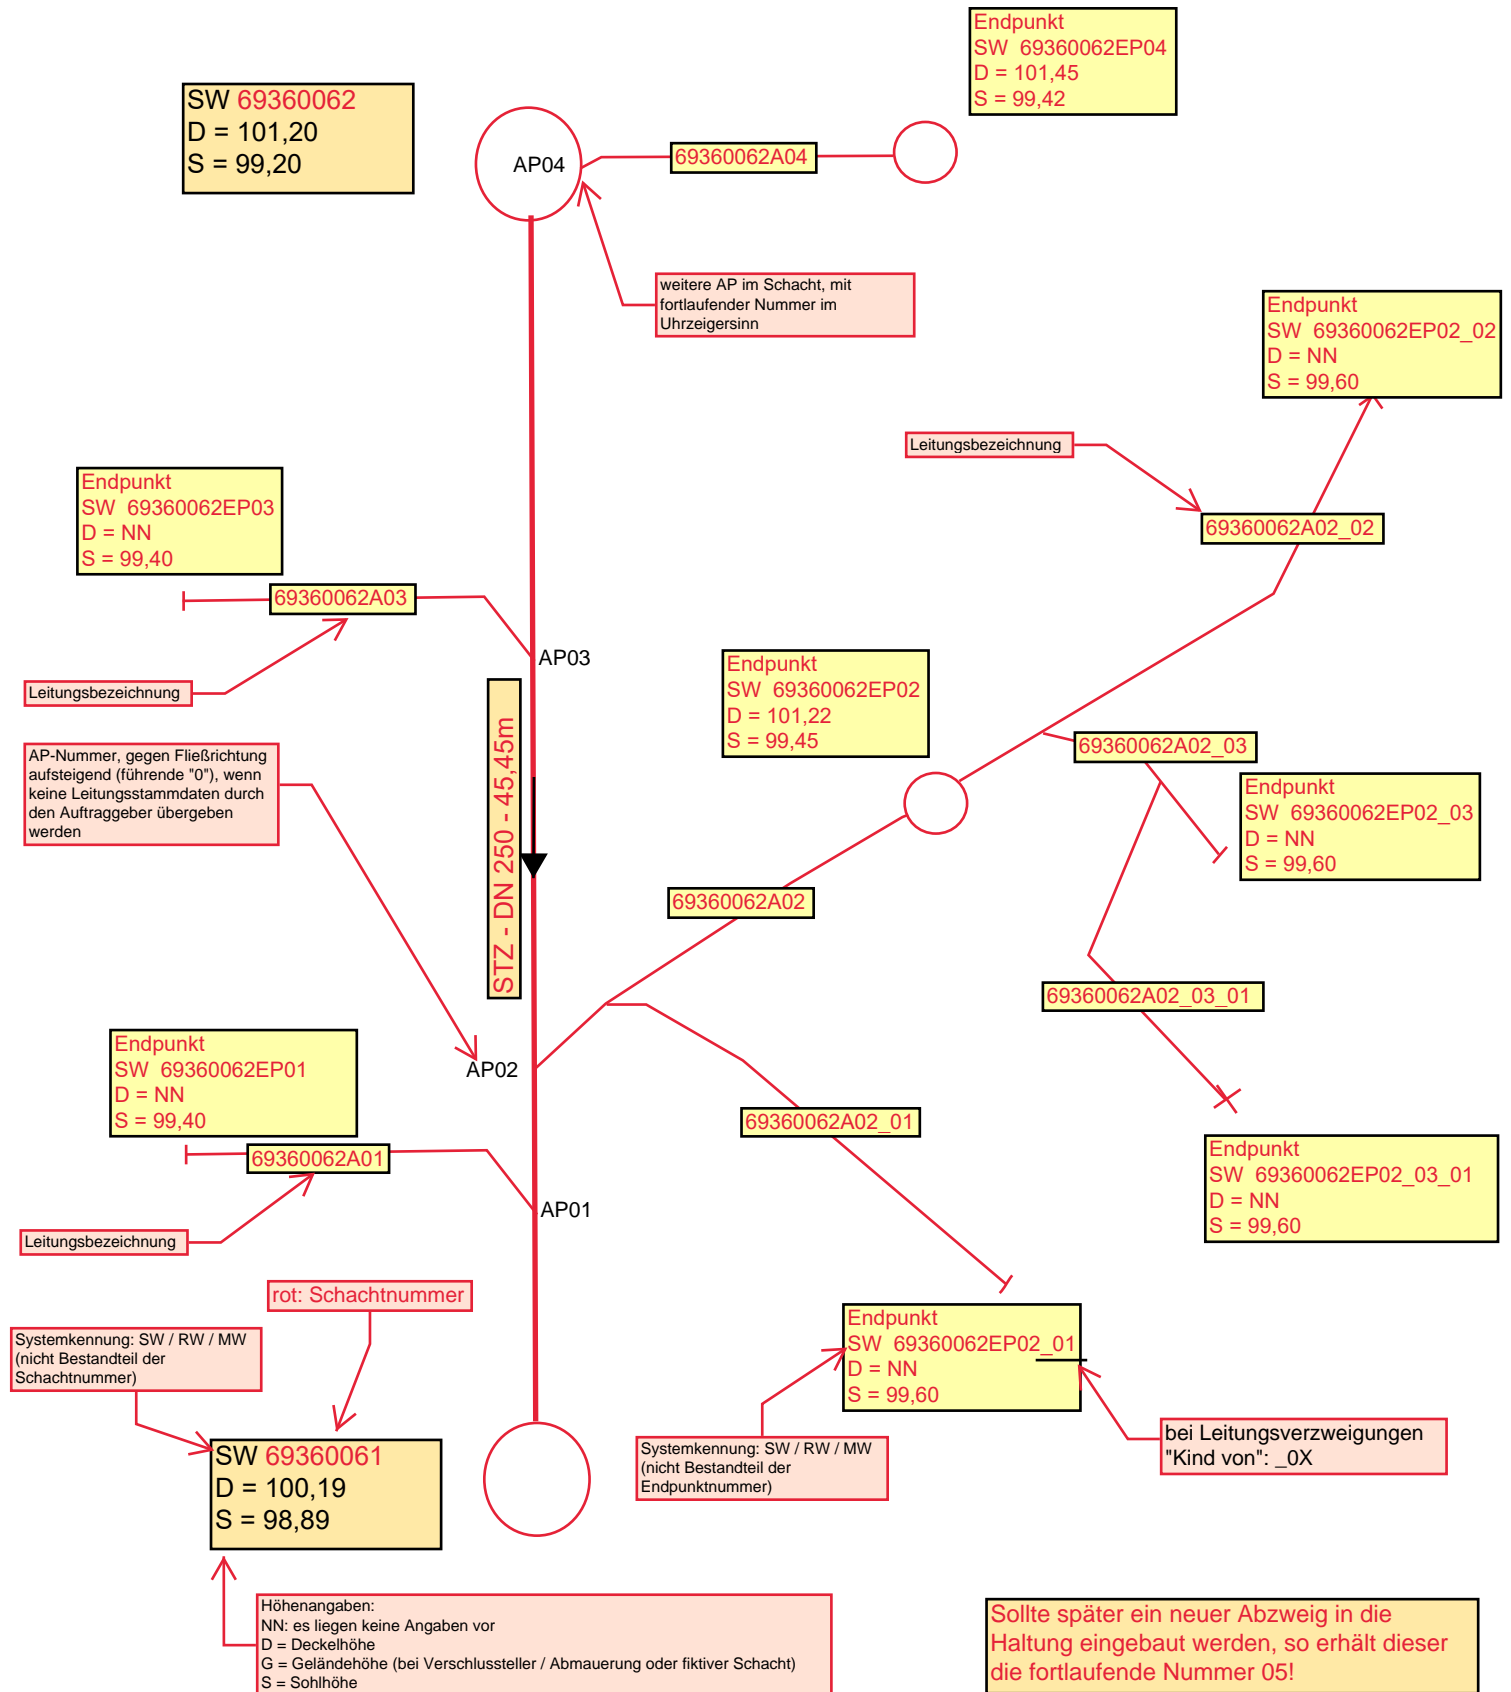

Eine EP-Bezeichnung setzt sich wie folgt zusammen:
 "Hauptkanal-Schacht-oben-Bezeichnung"&"EP"& Fortlaufende Nummer gemäß AP-Nummer
 Zusatz bei Leitungsverzweigung: "_0?"
 Eine Leitungsbezeichnung setzt sich wie folgt zusammen:
 "Hauptkanal-Schacht-oben-Bezeichnung"&"A"& Fortlaufende Nummer gemäß AP-Nummer
 Zusatz bei Leitungsverzweigung: "_0?"