


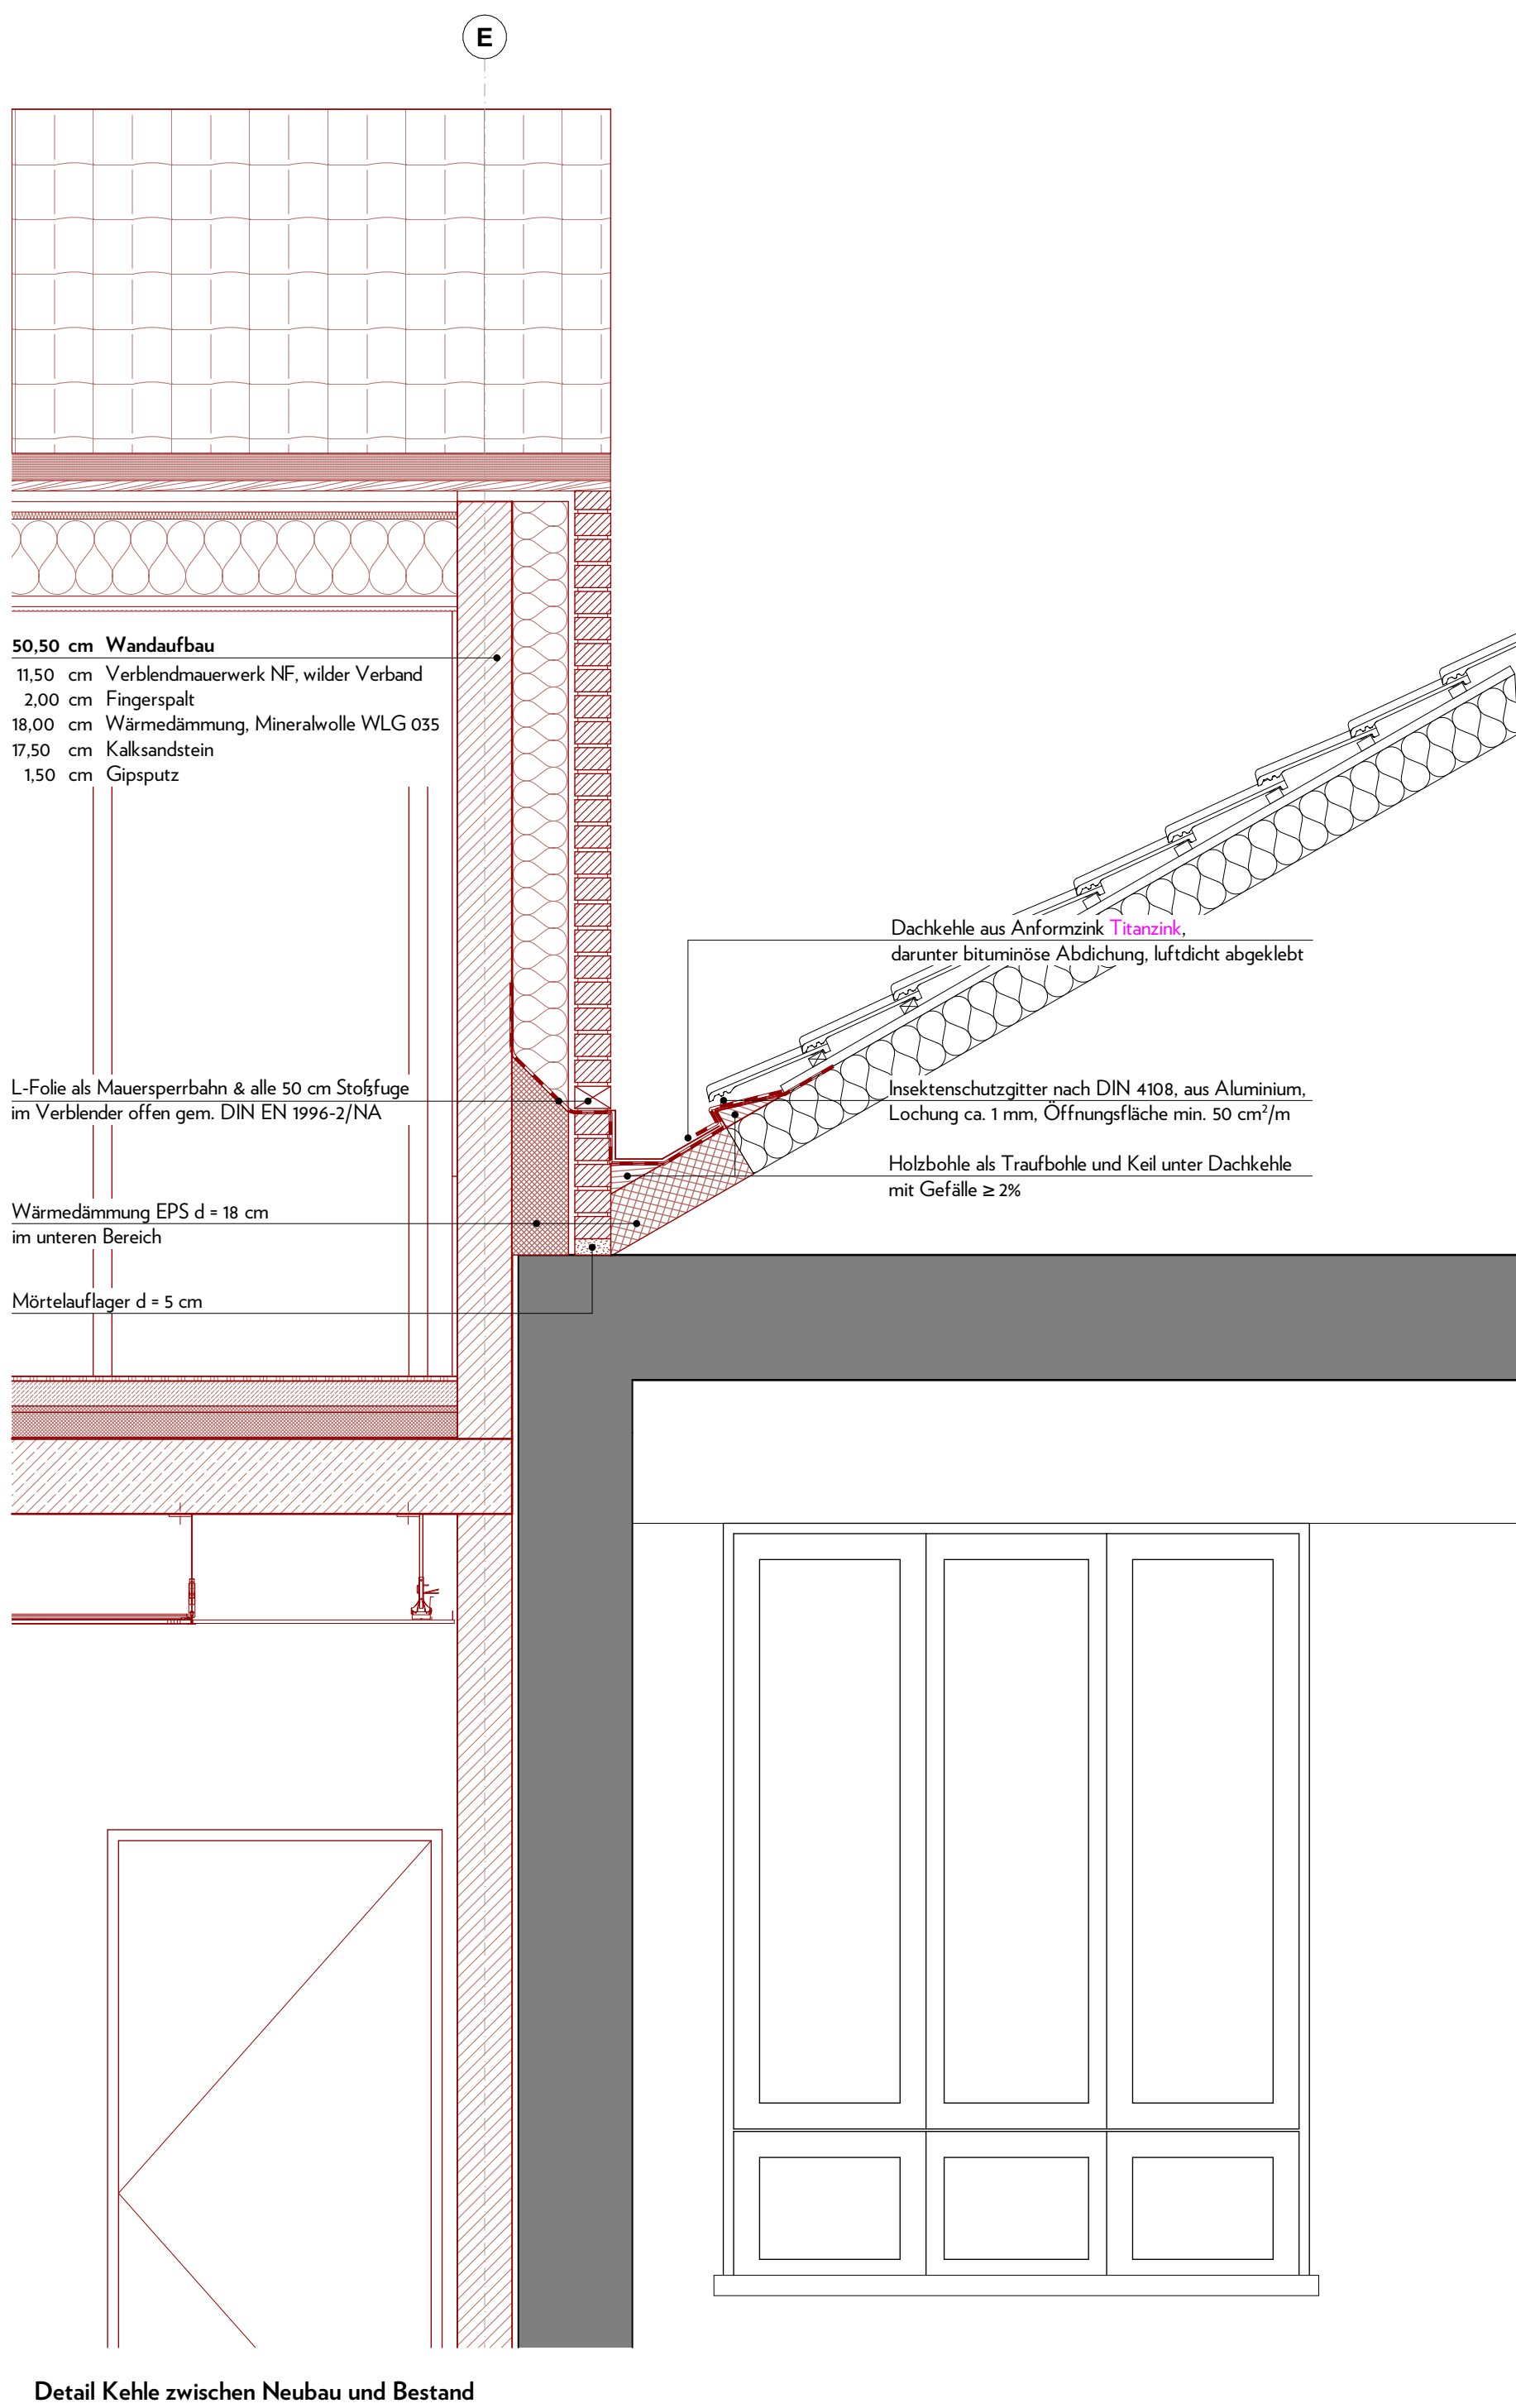

Legende	Wände
I Fläche	 GK-Ständerwand, einseitig, zweifach bedeckt, abgesichert und getrennt mit Dispersionsfarbe, Nassabstrichklasse 2
L Einlage	
F Linien Rauhhöhe	
UK Unteranke	 GK-Ständerwand, zweifach bedeckt mit GKS
OK Oberanke	Flecken gem. Fliesenopt. Bemessung (WVO-9) nach DIN 18354
UKRS Oberanke Rohhöhe	
OKRS Oberanke Rohhöhe	
OKRD Oberanke Rohdicke	 GK-Ständerwand, zweifach bedeckt mit GKS
OKFF Oberanke Fertigfußboden	Flecken gem. Fliesenopt. Bemessung für Feuchte- und Nassräume nach DIN 18354
OKFB Oberanke Fensterbank	
OKG Oberanke Gelände	
OKFD Oberanke Fundament	
BRH Bräutigangshöhe	 GK-Vorwandständer, einseitig, zweifach bedeckt mit GKS, Flecken gem. Fliesenopt. Bemessung (WVO-9) nach DIN 18354
HK Heißkörper	
SB Bodenbelauf	
Se Seil	
ÜZ Überzug	 GK-Vorwandständer, einseitig, zweifach bedeckt mit GKS, Flecken gem. Fliesenopt. Bemessung für Feuchte- und Nassräume nach DIN 18354
UZ Unterzug	
RÜZ Randunterzug	
A Abbruch	
N Neubaue	
B Bestand	
E Eingrängung aus Stahl	
E Eingrängung aus TA-Planung	
E Eingrängung aus Brandschutz	
	 Stahlbeton einseitig verputzt und getrennt mit Oppputz: d = 15mm, Oberflächengüteklasse G3, Dispersionsfarbe, Nassabstrichklasse 2
	KS-Wandelemente, Gruppe 2

Durchbrüche		Nassabriebklasse 2
massive Bauteile - Neuerstellung		
	WD Wanddurchbruch	 K5-Wand verputzt, Zementputz: dS = 15mm, Oberflächengüteklasse G2; gestrichen mit Dispersionsfarbe; Nassabriebklasse 2
	WS Wandschlitz	
	BD Bodendurchbruch	
	DD Deckendurchbruch	
	BSW	

BS/BK	Bodenschutz/Bodenkanal		
Trockenbau - Neuerstellung			
WD	Wanddurchbruch	 +3,55 +0,93	Höhenkoten in Grundrissen bezogen auf OKFF

Brandschutz  BMA	Feuerlöscher Brandmeldezentrale	 BRH 80	+133 Höhenmaßketten (Ausbau) Brüstungshöhe in cm (bezogen auf OK Fensterbank)
---	------------------------------------	--	--

KVA	Klauch- & Vermaessung			
HA	Hausalarm			Raumstempel
	Flucht- & Rettungsweg			—> ———> Baustoffe —> ———> Bild-Tafelbilder —> ———> Holz-Katzen —> ———> Nassentwässerung —> ———> Baustoffe —> ———> Holz-Baustoffe
EN 179	Notausgangsschloss nach DIN EN 179			Baumaterialien ->
	Brandwand			—> ———> Baustoffe —> ———> Bild-Tafelbilder —> ———> Holz-Katzen —> ———> Nassentwässerung —> ———> Baustoffe —> ———> Holz-Baustoffe
	Wand hochfeuerbeständig F 120			Baustoffe ->
	Wand feuerbeständig F 90			Baustoffe ->
	Wand hochfeuerhemmend F 60			Hinweis Brandschutz
	Wand hochfeuerhemmend F 30			

Baustoffschaffren		Die Leuchtweiten der Bausteine können mit DIN 4182 und DIN 18 1000 im Vergleich werden. Das Unterscheiden der Baustoffschaffren ist notwendig, um die jeweiligen normativen Klassen und die Angabe der A50 V₁₀ zu finden.
	Stahlbeton gem. Stätk	Herwische Fachplanung Die Fachplanung liegt in der Verantwortung der Fachplaner. Da ästhetische Darstellung bei hohen Ansprach auf Vollständigkeit und korrekte Verbindung mit der aktuellen Fachplanung gälg. Herwische Innenstetten Alle Innenstetten werden einseitig verputzt.
	Mauerbeton gem. Stätk	
	Mauerwerk, tragend gem. Stätk	
	Mauerwerk, Porenbeton, gem. Stätk	
	Trockenbau-Ständerwand	
	Dämmstoff weich	
	Dämmstoff hart	

Position der Index-Änderung

Alle Aufstellungen sind mit Fußnote 10 zu versehen.


Hinweis Bestandsdurchbrüche

Das im Bestand eingetragene Durchbrüche entstehen den Bestandsebenen und erhöhen den Anspruch auf Vollständigkeit. Die genaue Art, Lage und Abmessungen sind durch die Fachplanung zu prüfen und aufzunehmen.

Hinweis Bestandsgründung

Das im Bestand geschweifte Gründung entsteht den Bestandsebenen. Die Gründung kann in den gesamten Dimensionen abweichend von der Zeichnung ausgeführt werden sein.

LUDTMANN



+ MOLLER
architektur- und ingenieurbüro

Ludtmann + Möller
Architektur- & Ingenieurbüro PartG mbB
Am Mittelhafen 46, 48155 Münster

Eric Ludtmann 0160 90349785
Tobias Möller 0151 67825064

info@ludtmann-moeller.de
www.ludtmann-moeller.de

[illegible]

03_Intrup_A_FS_02	Fassadenschnitte			
Leistungs-Nr. 15	Ausführungsplanung			
15.02.2026	Maktab 1:20	Größe 1.189 x 841	Gest. DS / MSB	Gegprüft Tobias Möller