

AUSFÜHRUNGSHINWEISE UND ZEICHENERKLÄRUNG

Kurzbezeichnungen

OK	Oberkante	DD	Deckendurchbruch
UK	Unterkante	WD	Wanddurchbruch
FF	Fertigfußboden	FD	Fußbodendurchbruch
RD	Rohdecke	DS	Deckenschlitz
OKFF	Oberkante Fertigfußboden	WS	Wandschlitz
OKRD	Oberkante Rohdecke	FS	Fußbodenschlitz
UKRD	Unterkante Rohdecke	SW	Schmutzwasser
MW	Mauwerk	RW	Regenwasser
D	Deckenbelag	RR	Regenfallrohr
W	Wandbelag	RS	Regenspeier
B	Fußbodenbelag	NJ	Notüberlauf
UZ	Überzug	DF	Dehnungsfuge
LZ	Überzug	BRH	Brüstungshöhe von OKFF bis
Stb.	Stahlbeton	LH	OK Fensterbank Lichte Höhe
A	Fläche	LH	Lichte Höhe
U	Umfang		
T30	Feuerhemmende Tür	RST	Rauchdichte und selbstschließende Tür
T90	Feuerbeständige Tür	RD	Rauchdichte Tür
BT	Berührungstaster		

Zeichenerklärung

	SD (Breite/Tiefe)		Wasserabfluß
	WD (Breite/Tiefe)		Bodenablauf
	WS (Breite/Tiefe)		

Besondere Hinweise

ALLE PLÄNE MIT DER STATIK ABGLEICHEN! SÄMTLICHE MASSE SIND VOM UNTERNEHMER VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN, SIEHE AUCH HIERZU DIE POSITIONS- UND SCHALPLÄNE DER STATISCHEN BERECHNUNGEN. UNSTIMMIGKEITEN SIND DER BAULEITUNG SOFORT MITZUTEILEN.

Diese Pläne sind nur mit den aktuellen Architektenplänen gültig.

Legende

	Fundamentierender (FE): Bandstahl FL 30, verzinkt
	Erdleierung: Rundstahl RD 10mm V4A außerhalb des Gebäudes erdfühlig verlegt
	Potentialausgleichsschiene (PAS)
	Anschlussfahne (ASF): RD 10mm V4A
	Anschlussfahne (ASF): RD 10mm V4A

Hinweise

- Ausführung des Erders nach DIN 18014
- Betonüberdeckung des Fundamentierenders allseits mind. 5cm (Korrosionsschutz)
- Aus dem Beton austretende Anschlussfahnen sind vor Korrosion zu schützen (Edeistahl) und deutlich zu kennzeichnen.

ÄNDERUNGSHINWEISE

Datum	Index	Änderung	Bear.	Verteiler

Bauvorhaben


Abriß des bestehenden Schulgebäudes (Toilettenanlage)
 Neubau der OGS
 Geschwister-Buller-Straße 1 - 48612 Horstmar-Leer

Bauherr / in

Stadt Horstmar
 Kirchplatz 1-3
 48612 Horstmar

Planinhalt

Gründung
 - Erdungsanlage -

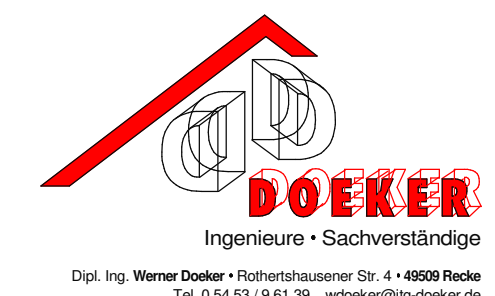

Bauherr

Gen.	Maßstab	Datum	Blatt Nr.
don.	1:50	04.02.2026	FE-1