

50



Sicherheitsleuchte
CEAG
Typ: 13021.1 symm.
L: 120 mm
BxH: 120x60 mm

51



Sicherheitsleuchte
CEAG
Typ: 13011.1 asym.
L: 120 mm
BxH: 120x60 mm

52

Sicherheitsleuchte
Außenbereich, CEAG

53




Rettungszeichen-
leuchte
CEAG
Typ: 10011
Deckenanbau

54




Rettungszeichen-
leuchte
CEAG
Typ: 10021
Wandanbau

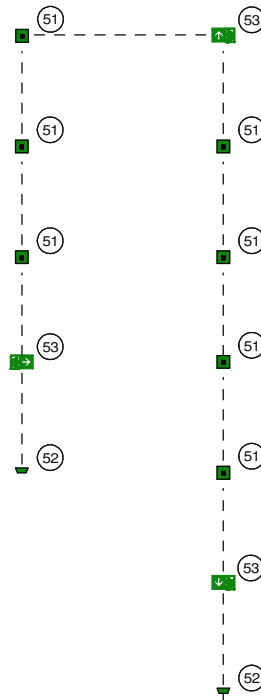

Obergeschoss

Erdgeschoss

Stromversorgung der einzelnen Sicherheitsleuchten und Piktogrammen
aus dem Beleuchtungsstromkreis des jeweiligen Raumes

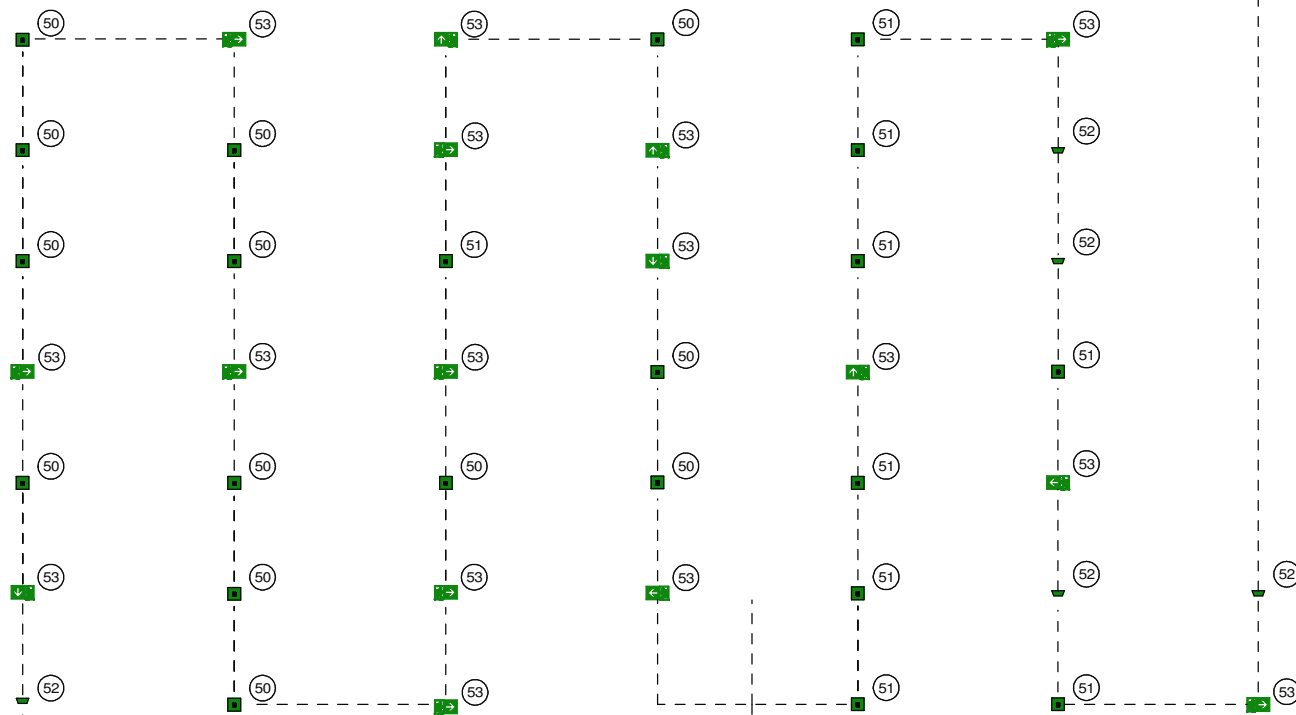

Neubau Bestand

Y(St)Y 2x2x0,8mm

Überwachungsgerät

Zuleitung aus EDV - Verteiler
CAT 7 (Fernzugriff im Funkraum)
Zuleitung aus UV 01
NYM 3x1,5 mm²

ÄNDERUNGSHINWEISE				Bauherr	Einrichter	Baugang	Bauführung	Bauamt	Sonst.
Datum	Index	Änderung		Bear.					Verteiler

Bauvorhaben
Abriss des bestehenden Schulgebäudes (Toilettenanlage)
Neubau der OGS
Geschwister-Buller-Straße 1 - 48612 Horstmar

Bauherr / in
Stadt Horstmar
Kirchplatz 1-3
48612 Horstmar

Planinhalt
Sicherheitsbeleuchtung
- Systemskizze -



Dipl. Ing. Werner Doeker Röhrenhausener Straße 4 48609 Recke
Tel. 0 54 53 / 9 61 39 Fax 0 54 53 / 9 61 53 wdoeker@tg-doeker.de

Bauherr **Entwurfsverfasser**

Gez.	Maßstab	Datum	Blatt Nr.
don.	1:...	19.05.2026	Sibe