Erdbaulabor Schemm GmbH - Ingenieurbüro
Hesselteicher Str. 71, 33829 Borgholzhausen
Tel. 05425-94420 Fax: 05425-944244


Bearbeiter: sk Datum: 06.09.22

Körnungslinie

Campus Handwek

Campus Handwerk 1 in Bielefeld

Projektnummer: 12219
Probe entnommen/angeliefert am: 15. - 23.08.22
Art der Entnahme: gestört
Arbeitsweise: Sieb - und - Schlämmanalysen

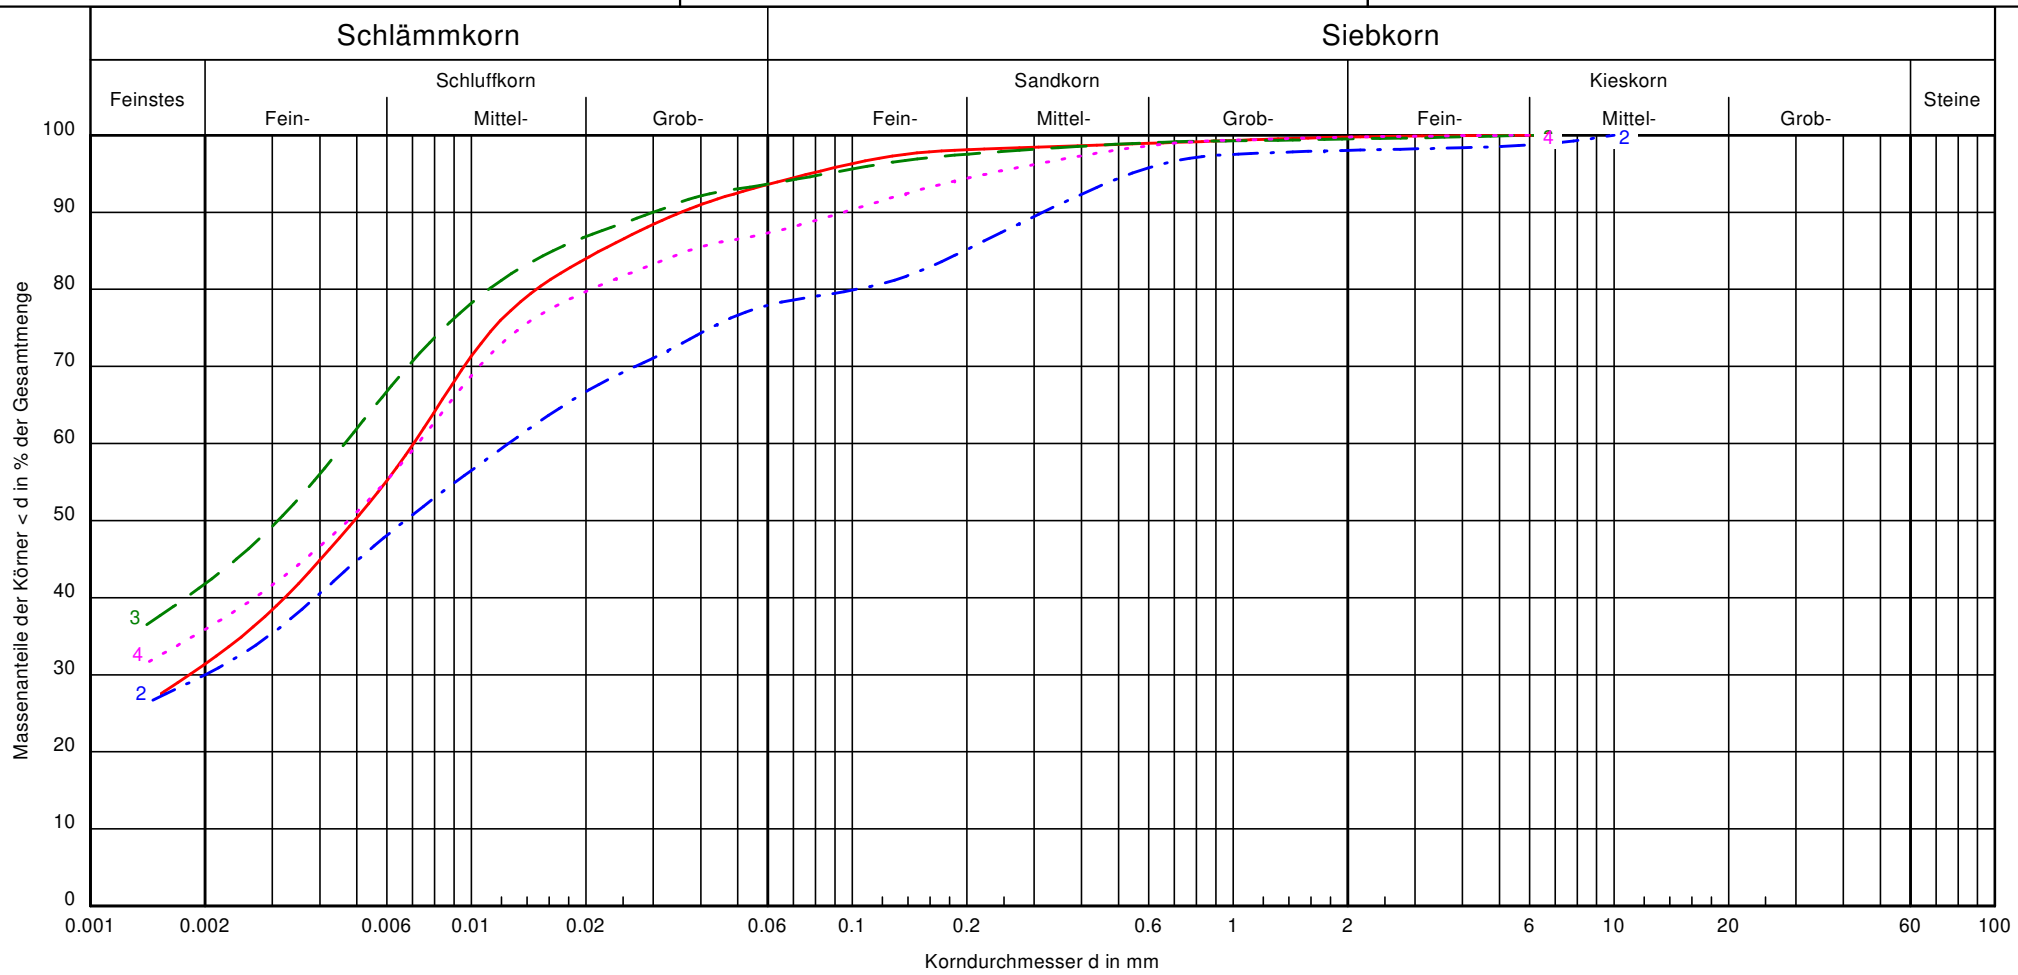

Signatur:				
Bezeichnung:	1	2	3	4
Entnahmestelle:	RKB 1	RKB 4	RKB 8	RKB 15
Tiefe:	4.0 - 5.0 m	2.2 - 3.0 m	7.8 - 8.5 m	5.9 - 6.9 m
Bodenart:	U, $\bar{t}$, s'	U, t, s	T, $\bar{u}$, s'	U, $\bar{t}$, s'
k [m/s] (Hazen):	-	-	-	-
U/Cc	-/-	-/-	-/-	-/-

Bemerkungen:

Natürliche Wassergehalte Wn (%):

Probe 1: 14.8 Probe 2: 20.3

Probe 3: 24.0 Probe 4: 21.0

Probe 5: Probe 6:

Bericht:

Anlage: 1.0