


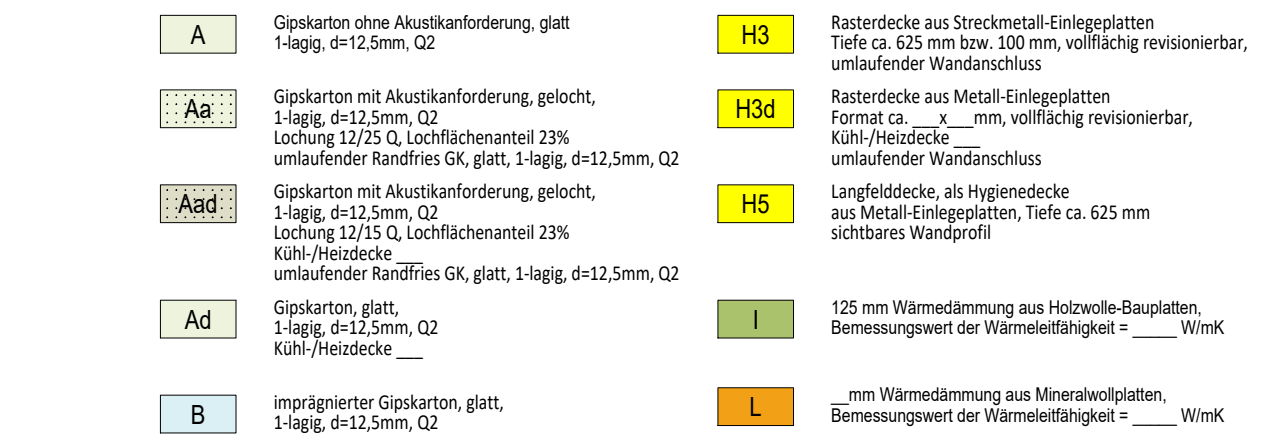

 Wahlbecher
Nichtbrennbare Holzweise-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern
Schallabsorptionsgrad von $\alpha_w = 1,0$
LK 2,65 ab DKFF bis LK Rohdecke
d=125mm

Unterdecken, Deckenbelösungen	
SB	Beton unbehandelt, SB
Y	Spachtel, Q1 Systembeschreibung
Z	Putz, Q2 Systembeschreibung
R	Deckenoberflächen
...	Deckensystem Systembeschreibung
F...	hängendes Deckensystem Systembeschreibung
W...	wahrsamendes Deckensystem Systembeschreibung
Tagesystem Unterdecke	

+	ohne Deckenansicht	1	weiß, Nassabtriebsklasse 1, seidenmatt
S	Deckenansicht staubbindend	2	mittlere Tönung, Nassabtriebsklasse 1, seidenmatt
D	Spachtelung Q3 + Deckenansicht in Degreencolors		
F	Spachtelung Q3 + Deckenansicht Feuchtraum geeignet		

				F30/F60/F90/F120
Typ Unterdecke	→	→	Unterkannte Rohdecke	
Oberfläche Rohdecke	→	→	Unterkannte abgeh. Decke	
	→	→	Lichte Installationshöhe [m]	
Tragsystem Unterdecke	→	→	Lichte Raumhöhe [m]	Feuerwiderstand von oben
Deckenanschnitt	→	→	Schallabsorptionsgrad α_w	
				Feuerwiderstand von unten

DECKEN		Ausbaustempel Decke		Feuerkinderstandsklasse		
Projekt	Plannummer	Index	LP	Bauteil	Planart	Planbereich
NaCH	W2502	v2	5	2	DS_Ü	E0

LEGENDE

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen.

Alle Höhenangaben beziehen sich auf ± 0.00 = OKFB EG/Ebene 0 Gebäude 2


Tür- und Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFB.

Boden- und Wanddurchbrüche sind vor Ort mit Architekt, Tragwerks- und Fachplanern nochmals zu prüfen und festzulegen.

 OKFB EG Geb. 2
+111,38m üNN

 OKFB EG Geb. 3
+111,13 m üNN

v2	17.10. 'Kulturplan' angepasst, 'Neuheitenliste' überprüft, 'Ihre Vorhaben' ergänzt. Lageplan überarbeitet	21.08.2008	FCO
v1	entfällt	28.02.2008	FCO
v1	GEWÄRPERT	04.01.04	NAME

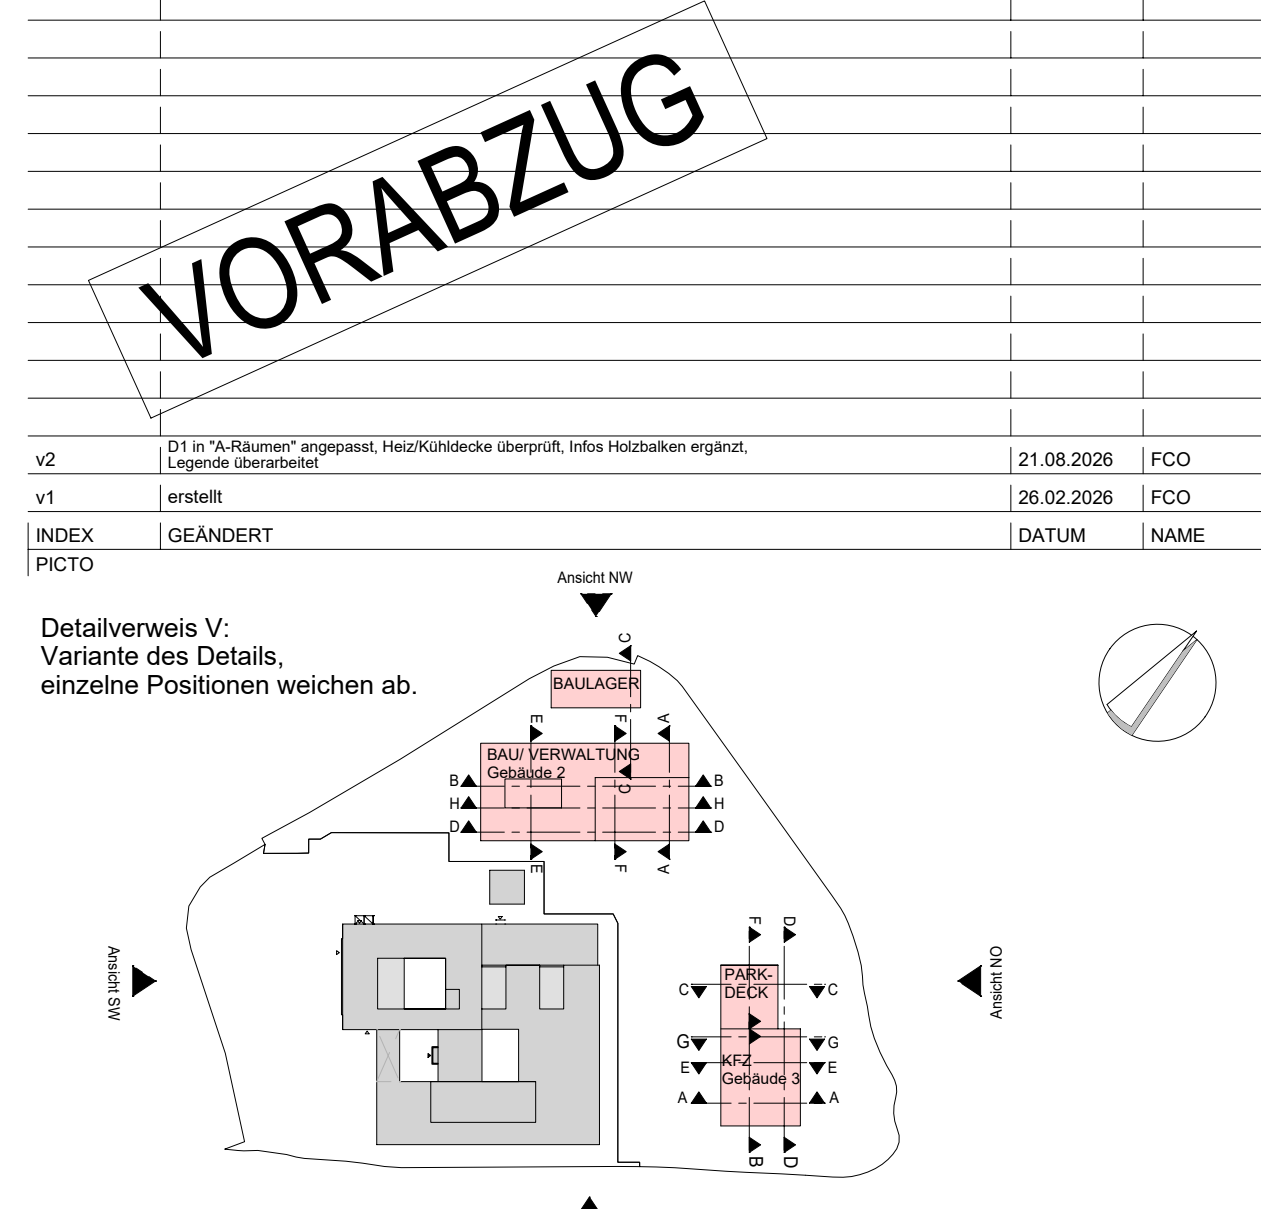

STAND Ausführungsplanung 20106-01

Campus Handwerk 2		ERSTELLT	xx.xx.xxxx	PLOT-DATUM	20.08.2020
Ebene 0		1:100	W2502		
Deckenspiegel Übersicht		MASSSTAB			