



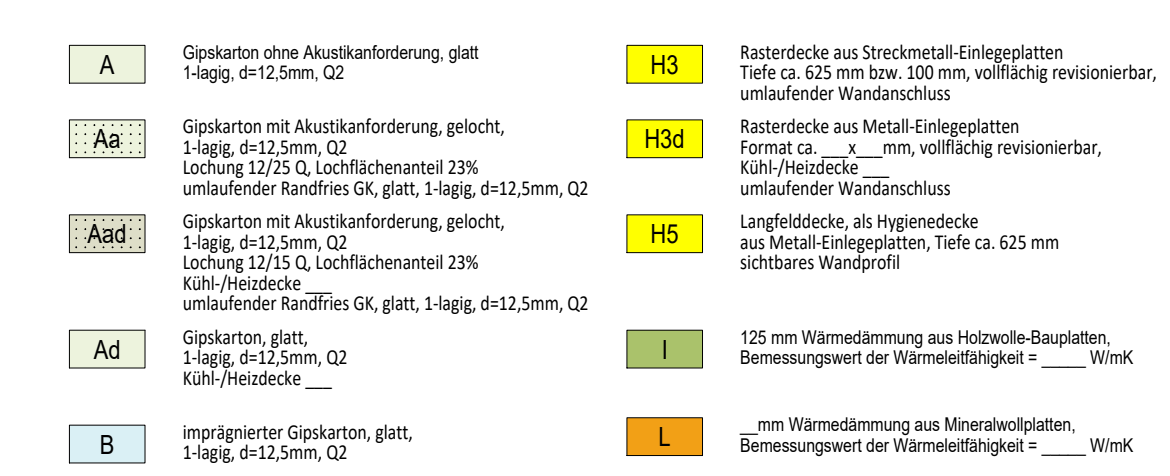

 Wände/böden
Nichtbrennbare Holzwole-Mehrschichtplatte mit Steinwollkern
Schallabsorptionsgrad von $\alpha_w = 1,0$
UK 2,65 ab DKFF bis UK Rohdecke
d=125mm

Unterrichten, Denken, Beibehalten			
S B	Beim unbehindert, SB	...	Dockensystem Systembeschreibung
Y	Spaltung, Q1 Systembeschreibung	f...	taugendes Dockensystem Systembeschreibung
Z	Platz, Q2 Systembeschreibung	W...	verpaarndes Dockensystem Systembeschreibung
Rohdenoberflächen		Taigsystem Unterrichte	

.	ohne Deckenansatz	...1	weiß, Nassabriebklasse 1, seidenmatt
S	Deckenansatz staubbindend	...2	milchige Tönung, Nassabriebklasse 1, seidenmatt
D	Spachtelung Q3 + Deckenansatz in Dispersionsfarbe		
F	Spachtelung Q3 + Deckenansatz Feuchtraum geeignet		



Typ Unterdecke	→	Unterseite Rohdecke		F30/F60/F90/F120
Oberfläche Rohdecke	→	Unterseite abgeh. Decke		
	→	lichte Installationshöhe [m]		
	→	lichte Raumhöhe [m]		
Tragsystem Unterdecke	→			Feuerwiderstand von oben
Deckenanschnitt	→	Schallabsorptionsgrad α_w		Feuerwiderstand von unten

LEGENDE

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen.


Alle Höhenangaben beziehen sich auf ± 0.00 = OKFB EG/Ebene 0 Gebäude 2

Tür- und Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFB.

Boden- und Wanddurchbrüche sind vor Ort mit Architekt, Tragwerks- und Fachplanern nochmals zu prüfen und festzulegen.

 OKFB EG Geb. 2
+111,38m üNN

 OKFB EG Geb. 3
+111,13 m üNN

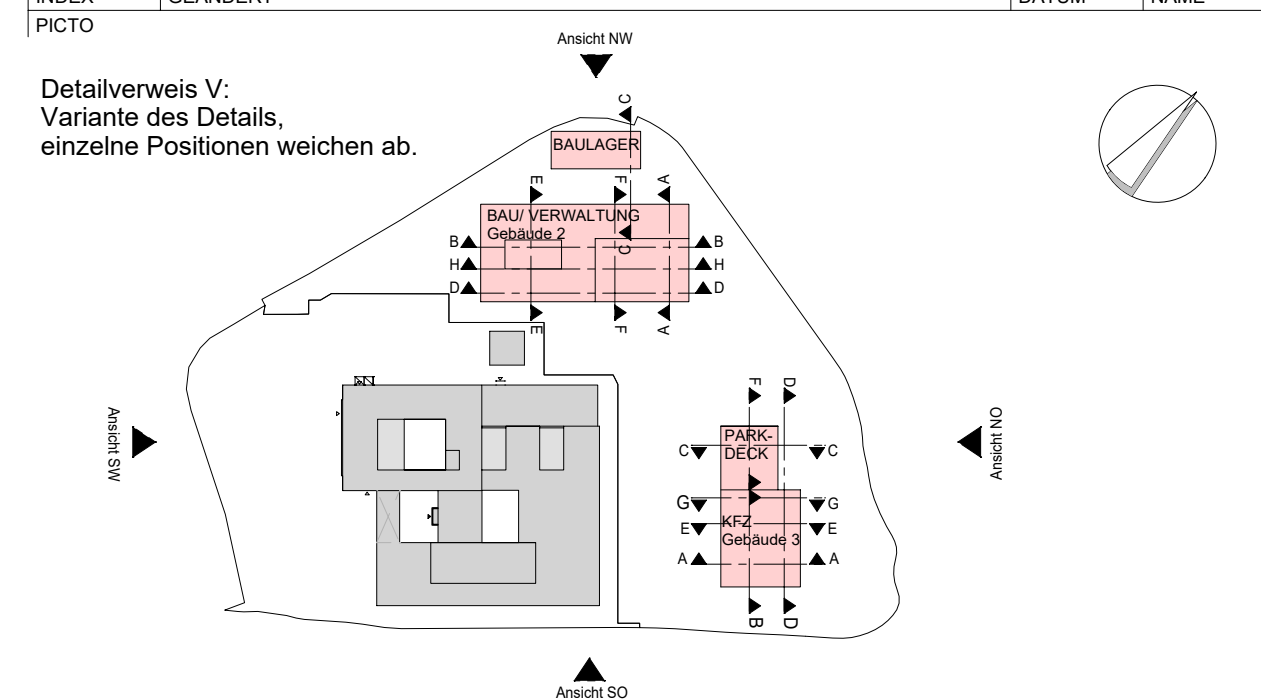[illegible]

STAND Ausführungsplanung 20106-01

Campus Handwerk 2		ERSTELLT	xx.xx.xxxx	PLOT-DATUM	20.08.2020
Ebene +1 Deckenspiegel Übersicht		1:100	W2503		
PLAN	MASSSTAB				