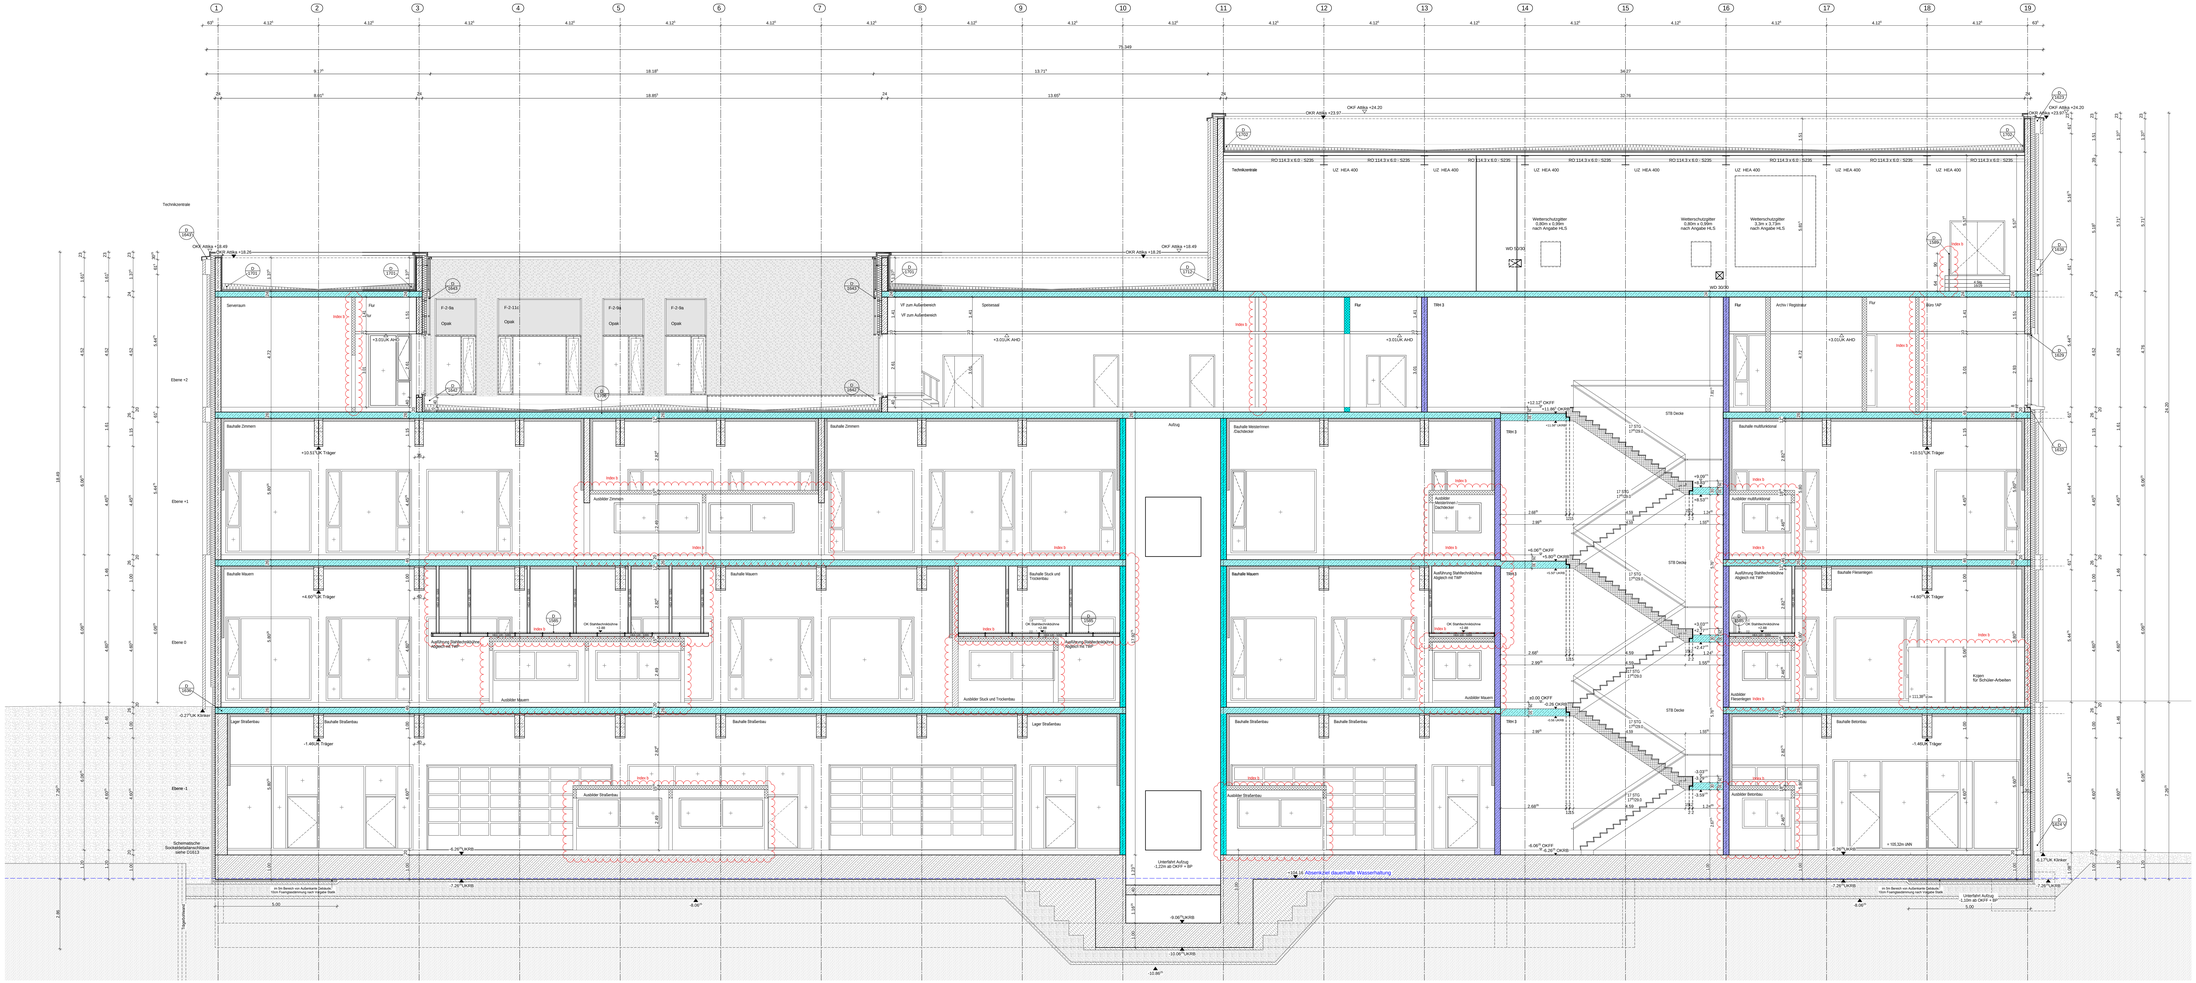

BAU Schnitt BB

Hinweis:
Der Vertrau wurde nachrichtlich übernommen. Ausführung erfolgt ausschließlich nach aktueller Fachplanung Vertrau.
Die Grundlaßungen wurden nachrichtlich übernommen. Ausführung erfolgt ausschließlich nach aktueller Planung der TGA-Fachplanung.

Farbe	Material (Stahlkonstruktion nach Angabe)	Beschichtung in Plan	Verwendetes Bauteil
	RO1	RO 114.3 x 6.0 / S235	Kantenrohrstütze, rechteckrohr
	TRO 4	RO 114.3 x 6.0 / S235	Hochfrequenzrohrstütze, rechteckrohr
	TRO 5	RO 114.3 x 6.0 / S235	Kantenträger, rechteckrohr
	TRO 6	RO 114.3 x 6.0 / S235	Hochfrequenzträger, rechteckrohr
	IPE / IPEM	IPE 270 / S235 (S 355 NL)	Stützpunkt: Einzelstützpunktgeschossdecke / Kantenträger, rechteckrohr, aus IPE mit mechanischem Widerlager

Symbol	Bedeutung	Symbol	Bedeutung	Farbe/Stärke	Bedeutung
	Spannbeton Decke (SB) Ortbeton Decke (OBD) spannungsoptimierte Bauweise (SPOB)		Schacht nach unten / nach oben		Fachachsen
	Massivdecke Beton		DGT Hindgrenz / weiter DGT Hindgrenz / weiter DGT Hindgrenz / weiter		Achsen Lüftung geplant
	Massivdecke (MF)		DGT Hindgrenz / weiter DGT Hindgrenz / weiter		Achsen
	Schallgepanzt Hohlkörper (SHK)	LF	Lüftung / Öffnung		Achsverzerrung
	Leichtbaumt	BLGM	Bodenplatte		Grobe Elementzuordnung Blue Warnung
	Gasrasperm	FW-B	Brandschutzwiderstand		H2 Wand Durchbruch
	Systemwand	BRH	Brüstungshöhe		H3 Wand Durchbruch
	Wandstärkeung (Wd3s)				H4 Decken Durchbruch
					H5 Stützen Durchbruch
					H6 Decken Kante
					H7 Stützen Kante
					H8 Vertiefung

LEGENDE: ZEICHNUNGTYPACTION

Projekt	Plannummer	Index	LF	Bauteil	Planart	Planbereich
NaOH	W2716	b	5	z	5	BB

LEGENDE:

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen.

Alle Höhenangaben beziehen sich auf ±0.00 = OKFB EG/Eberne 0 Gebäude 2
Tür- und Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFB.

Stützen- und Wandaufmerksmke sind von OH mit Architekt, Haustechnik und Fachplanern rechtzeitig zu prüfen und freizugeben.

OKFB EG Gab. 2 = 431,38* m üNN
OKFB EG Gab. 3 = 431,13 m üNN

Änderungen		