

Ausführung OG

- Dämmung Sturz
- Abhangdecke
- Laibungsdämmung
- Putzoberfläche
- Eckschutzschienen

Bestand:
Fenster FD 2.04


Bestandsfensterbank,
darauf HPL + Sperrholz

Pralleiste umlaufend

Innenansicht M 1.20

- Bestand: Mauerwerk
- Neu: Anputzleiste
- Neu: Laibungsdämmung
20 mm, A1, nicht brennbar
- Abbruch:
Bestand Wandfarbe + Putz
in Teilbereichen
- Neu: Dämmung Wandfläche
80 mm, A1, nicht brennbar
- Neu: Pralleiste
Multiplex 15 mm
- Neu: Eckschutzschiene

Grundriss M 1.20

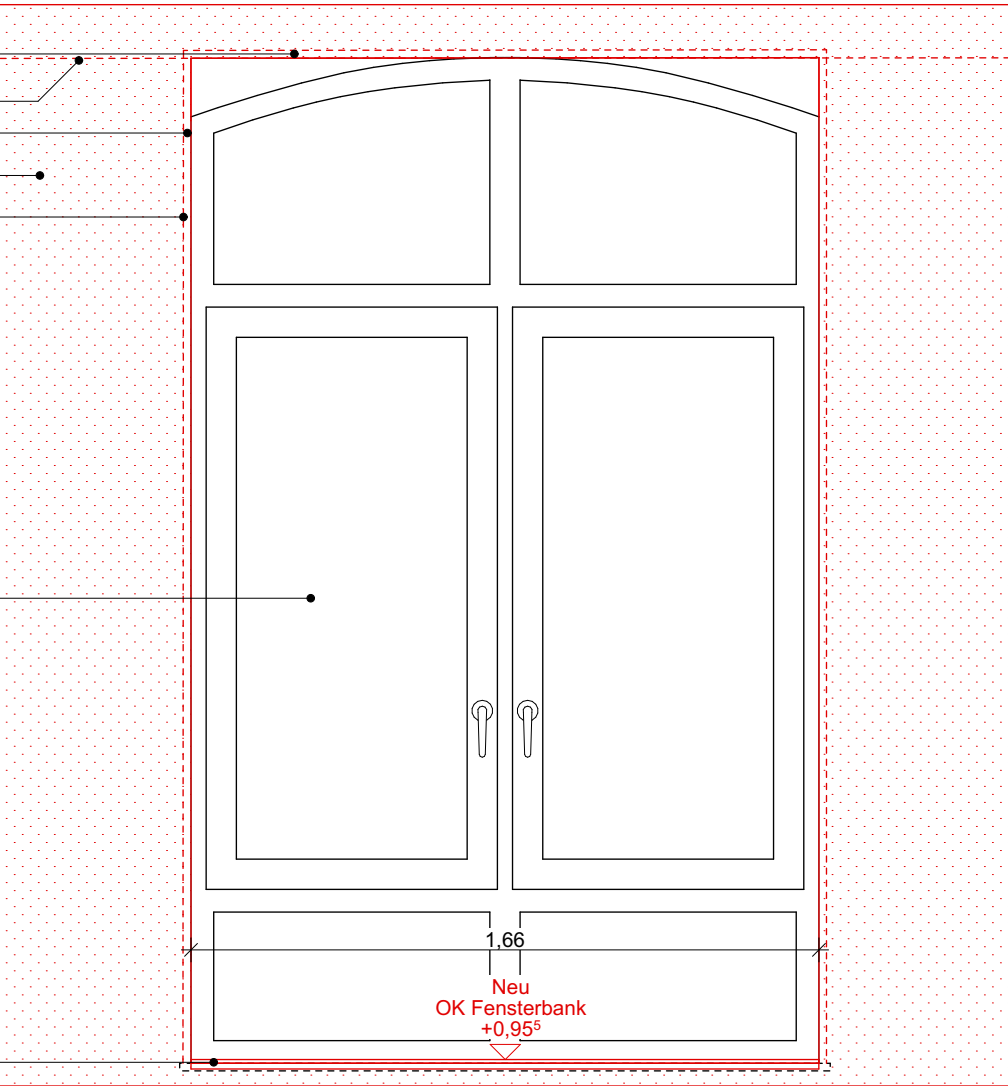

Neu: Kunststoffwinkel
15/15 mm, verklebt

Neu: HPL Platte 1,2 mm,
verklebt mit Silikon o.Ä.,
Überstand ca. 15 mm


Neu: Innendämmung 80 mm
+ Vlies / Putz

Neu: Sperrholzplatte 8 mm

Bestand:
Fensterbank

Bestand:
Mauerwerk

Detail Fensterbank M 1.5

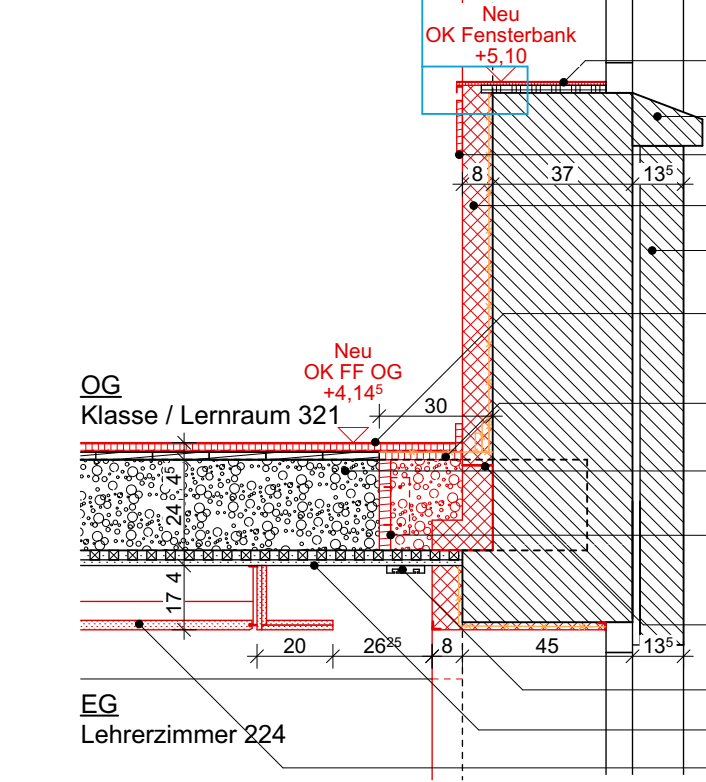

OG
Klasse / Lernraum 321

EG
Lehrerzimmer 224

Schnitt M 1.20

- Abbruch:
Bestand Wandfarbe + Putz in Teilbereichen
- Neu: Dämmung Sturz
20 mm, A1, nicht brennbar
- Bestand: Kölner Decke
- Neu: Anputzleiste
- Neu: Eckschutzschiene

Bestand: Fensterbank
darauf Neu: siehe Detail M 1.5

Bestand: Fensterbank außen

Neu: Pralleiste Multiplex 15 mm

Neu: Dämmung Wandfläche 80 mm, A1,
+ Vlies / Putz

Bestand: Mauerwerk

Bestand: Parkettboden
Neu: Linoleum + OSB + Schüttung
+ Trennlage

Abbruch: 30 cm Bestandsoberboden
vor der Außenwand
Neu: OSB 22 mm (Brandschutzanforderung)

Bestand: Holzbalken + Schüttung


Neu: Stellbrett mit Stahlwinkel (zur Stützung
der Schüttung) an Holzbalken befestigt
+ mineralische Schüttung auffüllen

Neu: Balkenköpfe freilegen, prüfen und
mit Hanf-Filz-Dämmstreifen einfassen


Bestand: Gardine + Schiene

Bestand: Unterdecke Holzleisten + Putz

Neu: Akustik Rasterdecke

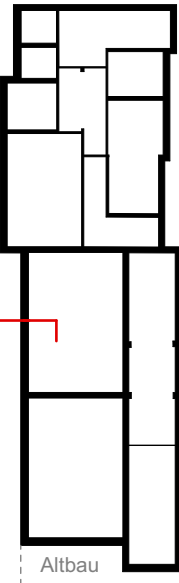

Altbau
OG

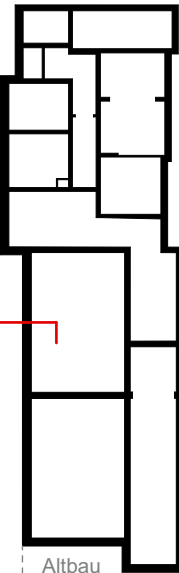

Altbau
EG

Dechant-Wessing-Schule

Dechant-Wessing-Str. 28, 48231 Warendorf-Hoetmar

Bauherr:
Stadt Warendorf

Der Bürgermeister
Lange Kesselstraße 4-6
48231 Warendorf
Tel: 02581 - 54 0
Fax: 02581 - 54 2900
E-Mail: stadt@warendorf.de

Architekt:

Ausgang an:
Bauherr, Bauphysik, TGA, ELT,
Denkmalamt, Bauordnungsamt
Statik

Freigabe von:
Bauphysik

Datum:
14.04.2026

23.04.2026

Datum:
21.04.2026

Planinhalt: Detail 05 Innendämmung Fenster
Klassenraum

Planungsstand: 05_Ausführungsplanung
Maßstab / Größe: 1:20, 1:5, 1:500 / DIN A3
Blatt Nr.: 60_DWS_05_AR_8.05_DE 05
Datum: 29.06.2026
Planersteller:in mb / ls