



Ansicht 1 | Flügel A Süd

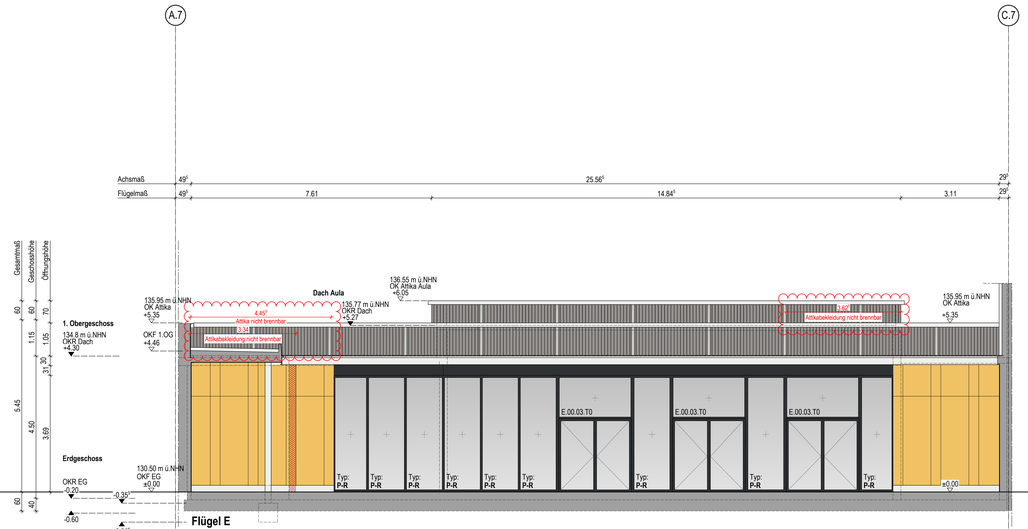


Ansicht 2 | Flügel E West

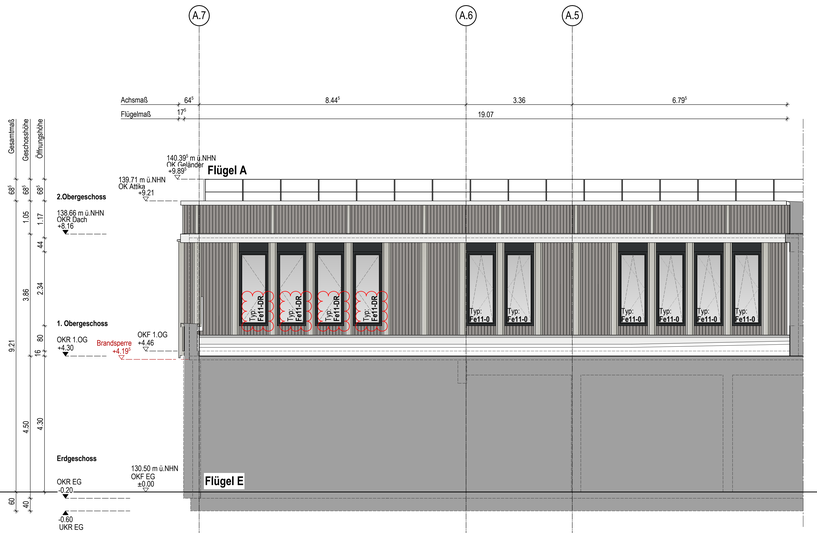

Ansicht 3 | Flügel A Ost

Legende

Schnitt Schnitt-Nr. | Ansicht Zeichnungsnr.
DETAIL-BEZ.
ZEICHNUNGSNR.
OKF Oberkante Fertigboden
OKR Oberkante Rohboden
OK | UK Oberkante | Unterkante
VK Vorderkante
LH | BRH Lichte Raumhöhe | Brüstungshöhe
UZ | UBZ Unterzug | Überzug
AHD Abhangdecke
Oberkante Fertig
Oberkante Roh
ABL | ZUL Abluft | Zuluft
RR Regenrohr
ELT Elektro
HZG Heizung
SAN Sanitär
LFT Lufttechnik
RO Revisionsöffnung
ROT rauchdichte Tür
DT dichtschließende Tür
T 75 Tür selbstschließend
T30, 60, 90 Brandschutzabschl. (Brandschutztüren)
BMZ Brandmeldezentrale
FI Feuerlöscheinrichtung
Brandwiderstandsklassen von Wänden
Wand feuerhemmend
Wand hoch feuerhemmend
Wand feuerbeständig
Wand feuerbeständig + mB
Wand feuerbeständig + mB - Brandwand
Notausgang
Beton bew. | unbew.
WU-Beton | Brandwand
Betonfertigteil
Mauerwerk
Holzbauteile
Dämmung | Dämmung SPI>100°C
Brandwand Dach | umgelegt
Auskragung Brandwand
Vertikale Brandsperre Mineralfaser
Anforderung Brandabwehrhalg gem. BS
freizuhaltender Bereich Dachaussteig
Vorderkante Bauteil
Boden | Deckendurchbr. Rohbau
Wanddurchbruch Rohbau
Wanddurchbruch MW
Vermauerung Durchbrüche MW
Wanddurchbruch Trockenbau
Vermauerung Durchbrüche Trockenbau
Absturzsicherung Dach m. Geländerauf
Dachgefälle Grat | Kehle
Barrierefreiheit
Bewegungsfläche
Abstellfläche für Hilfsmittel
Leitsystem



Hinweise

Öffnungsmaße sind Rohbaumaße, soweit nicht anders angegeben. BRH und Öffnungshöhen (Rohbaumaße) beziehen sich auf OKF. Tragende Außenwände sind grundsätzlich in der Brandschutzqualität F90 geplant. Aufmaßmaß werden explizit gekennzeichnet.

Brüstungshöhe der Fenster soweit im Plan nicht abweichend angegeben: 0.80 m über OKF des jeweiligen Geschosses
Brüstungsblende: 0.20 m

Alle Maße, Durchbrüche und bauliche Gegebenheiten sind vor der Ausführung durch den Auftragnehmer eigenverantwortlich zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Objektüberwachung sofort mitzuteilen!

Ausführungspläne gelten nur in Verbindung mit der Schal- und Bewehrungsplanung, der statischen Berechnung sowie den Plänen der TGA-Fachplaner.
Die Durchbrüche in tragenden Betonbauteilen sind durch die Statik in den Schalplänen vollumfänglich dargestellt und beschrieben. Die Schalpläne und die zur Schlitz- und Durchbruchsplanung gehörigen Pläne der TGA sind unbedingt zu berücksichtigen.

[redacted]

Projektname:	208_Förderschulzentrum Bielefeld
Bauvorhaben:	Ersatzneubauten Albatros- und Opticus Schule Westkampweg 79-85, 33659 Bielefeld Gemarkung: Senne 1, Flur: 8, Flurstück: 2137
Auftraggeber:	LWL - Bau- und Liegenschaftsbetrieb (BLB) Fürstenbergstraße 10, 48147 Münster
Entwurfsverfasser:	[redacted]



± 0.00 = 130.50 m über NHN

Index	Änderungen	Datum	Bearbeiter
0V	Basisplan	23.01.2026	
AV	Allgemeine Planfortschreibung	06.08.2026	
BV	Anp. Attika, Bereiche Attika nicht brennbar, neuer Fenstertyp	16.10.2026	[redacted]

Planbezeichnung	Ansichten A2

Proj.-Nr.	Planer	Planungsphase	Plan-Nr.	Maßstab	Index	Datum
208	P02	Ausführungspl.	208_A_401.0	1:50	BV	16.10.2026

H/B = 841 / 1630 (1.37m²)