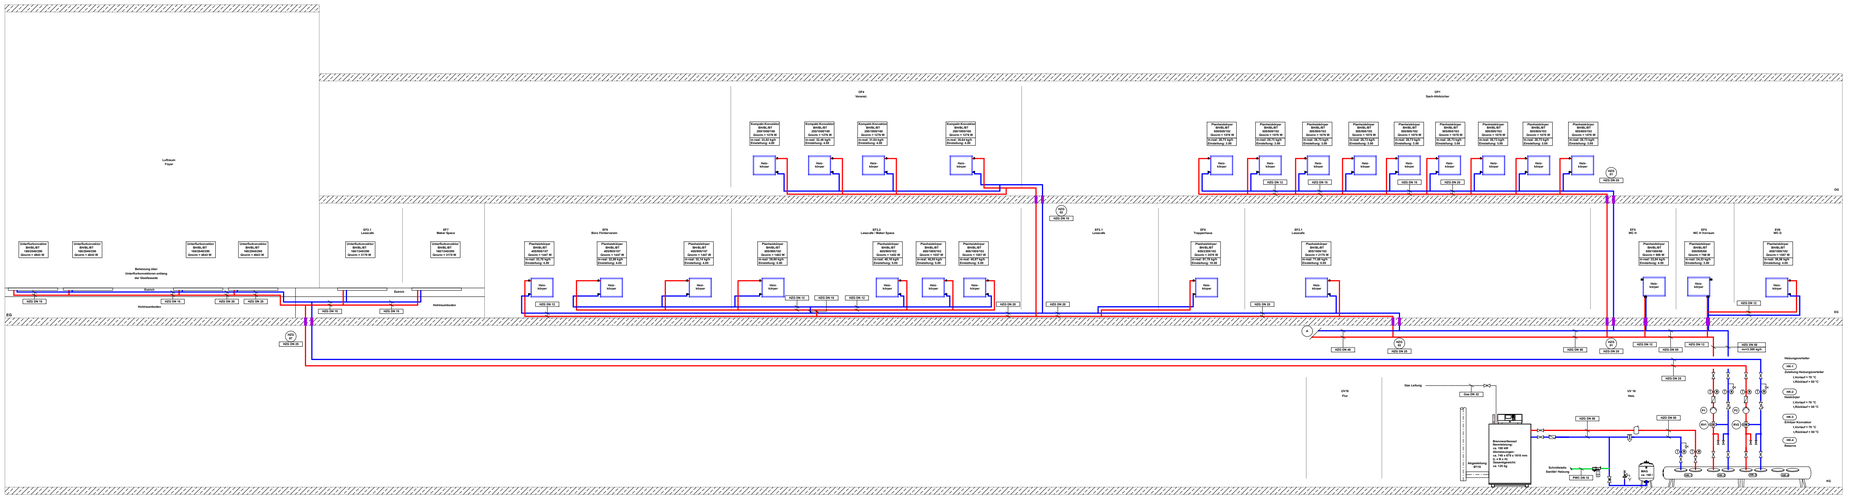

Lüftungsanlage
Flügel
Verteilung Heizung
Verteilung Kühlung
Bereich Hilfsschreiber
Lüftungsanlage Umluftkühlgeräte Lüftung der Glasfassade
Kühlung
Heizung
Hilfsschreiber
LFT 1
Lesecafe
LFT
Maker Space
LFT 2
Lesecafe
LFT 1
Lesecafe / Maker Space
LFT 1
Lesecafe
LFT
Treppenhaus
LFT 1
Lesecafe
LFT
WC 1
LFT
WC 2 Vorraum
LFT
WC 2
Hzkv Kühlen
Hzkv Heizen
Hzkv Schutz
Hzkv Regelung
Hzkv Absperren
Hzkv Entlüften
Hzkv Messen
Hzkv Sicherheit
Hzkv Ausdehnung
Hzkv Schmutz
Hzkv Befüllen
Hzkv Entleeren
Hzkv Rückschlag
Hzkv Mischen
Hzkv Verteilen
Hzkv Dämmung
Hzkv Sonstiges
HZ 01
Heizungsverteiler
Vorlauf = 70 °C
Rücklauf = 50 °C
HZ 2
Heizkörper
Vorlauf = 70 °C
Rücklauf = 50 °C
HZ 3
Lüftungsanlage
Vorlauf = 70 °C
Rücklauf = 50 °C
HZ 4
Radiator
Vorlauf = 70 °C
Rücklauf = 50 °C
Raumentfeuchter
bis 120 l/Std.
Leistung
ca 1100 kJ/Std. bei 20°C
u. 50 % rF.
Aufnahme
ca. 1,0 kW
Aufgeständert auf Dach
Schutzfläche
Bandler Rasen
Kies
Dachabläufe
Dachrinnen
Fallrohre
Dachentwässerung
Dachentwässerung
Dachentwässerung