



LEGENDE:

- | | | |
|---|---|---|
|  | Stahlbeton h= 25,0 cm lt. Statik | |
|  | tragendes MW h= 24,0 cm, KS - 20 -2,0 - DM lt. Statik | |
|  | tragendes MW h= 17,5 cm, KS - 16 -1,8 - DM lt. Statik | |
|  | tragendes MW h= 17,5 cm, KS - 20 -2,0 - DM lt. Statik | |
|  | tragendes MW h= 17,5 cm, KS - 20 -2,2 - DM lt. Statik | |
|  | nicht tragende Wand h= 11,5 cm | |
|  | Magerbeton | |
|  | Trockenbauwand/Installationswand raumhoch | |
|  | Trockenbauwand/Installationswand teilhoch (1,20m) | |
|  | Schmutzwasserleitungen | |
|  | Regenwasserleitungen | |
|  | Regenwasserleitungen Lichtschächte | |
|  | WD Wanddurchbruch |  = Dachdurchführung Lüftung |
|  | DD Deckendurchbruch |  = Dachdurchführung Stranglüftung |
|  | FBS Fußbodenaussparung |  = Dachdurchführung Elektro auch für Kabelführung PV |
|  | WS Wandschlitz | |
|  | FBD Fußbodendurchbruch | |

OKRF Oberkante Rohfußboden **A:** Bauteile aus nichtbrennbaren Baustoffen
OKFFB Oberkante Fertigfußboden **B:** Bauteile aus brennbaren Baustoffen
UKRD Unterkante Rohdecke **AB:** Bauteile in den wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffe
F30/F60/F90: nachgewiesene Feuerwiderstandsdauer in Minuten

Alle Fenster mit elektrischen Rollläden.
Alle Höhenangaben von Türen und Fenstern beziehen sich auf OK Fertigfußboden!
EG+KG alle gemauerten Wände erste Lage Iso-Kimstein!

BARRIEREFREIHEIT NACH LBO NW (2021) für WOHNGEBÄUDE WIRD ERFÜLLT, u.a.:


Alle nicht weiter bezeichneten Türen haben eine Mindesthöhe von 2,05 m über OKKF.
 Alle Schwellen der Eingangstüren und innerhalb von Wohnungen haben eine Nullschwelle.
 Alle Schwellen der Terrassen-, Balkon- und Loggiatüren erhalten eine Schwelle von Null bis zu zwei Zentimeter.
 Türen erhalten ein tatsächliches lichtet Durchgangsmal von mindestens 80 cm innerhalb der Wohnungen und mindestens 90 cm bei Haus- und Wohnungseingängen sowie der Tiefgaragenschleusen und Kellerzugänge.

RETTUNGSWEGE TREPPEN

Alle Treppenläufe und Zwischenpodeste sind mit einer Mindestbreite zwischen Handlauf und gegenüberliegenden Wand bzw. gegenüberlegendem Handlauf von 100 cm auszuführen.

Die Radien für die Rettungstrage führen zu einer Breite von ca. 120 cm. s.a. Eintragung EG die Radlen sind zu berücksichtigen.

Diese Zeichnung enthält referenzierte Objekte der Fachplaner. Die Verantwortung für die Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Informationen verbleibt beim Urheber.

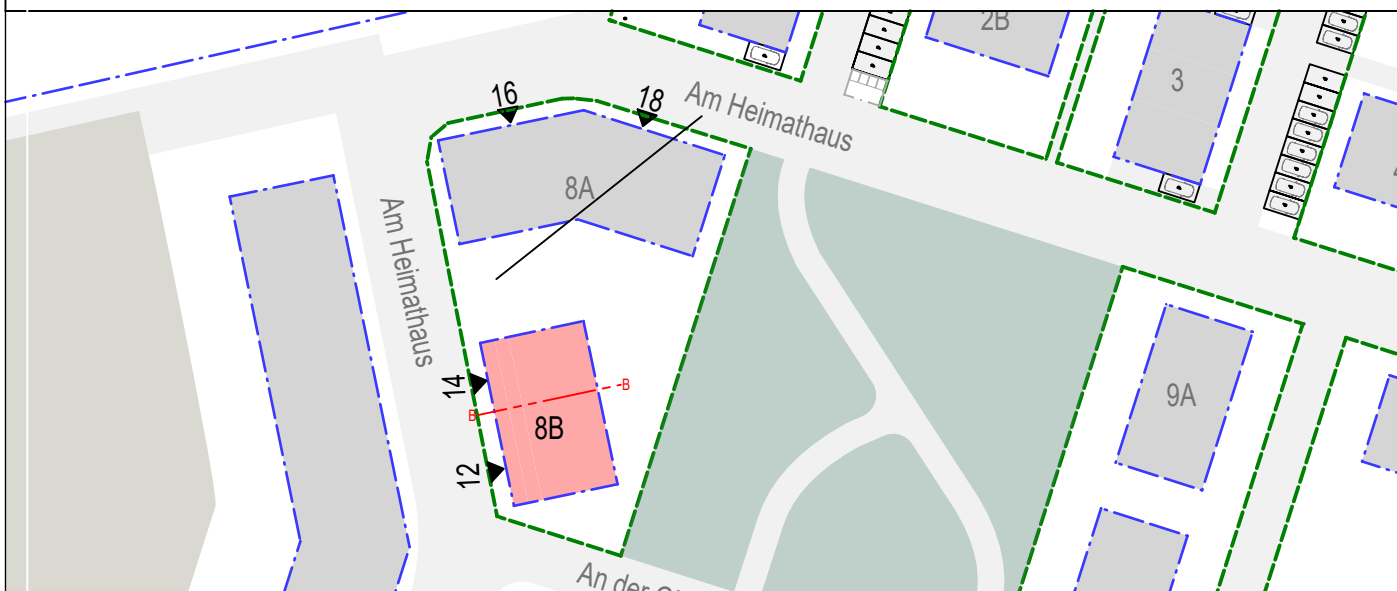

ÄNDERUNGSVERMERK

[illegible]

BAUVORHABEN

Neubau Pflege WG und 2 frei finanziert WE

Am Heimathaus 12,14
48157 Münster Handorf

STADT Münster
GEMARKUNG Handorf
FLUR 009
FLURSTÜCK 1914
NHN 8B +51,55

BAUHERRSCHAFT

Wohn + Stadtbau GmbH

Steinfurter Straße 60
48149 Münster



WOHN + STADTBAU		Wohnungsunternehmen der Stadt Münster GmbH	
ARCHITEKTUR		FACHPLANUNG	
MAX DELIUS	M.SC. DIPL.-ING ARCHITEKT	STATIK	Funger Philippen Beratende Ingenieure PartG mbB
		ELEKTRO	Haerkötter & Sahlmann GmbH & Co. KG
DAGMAR KUIPERS	DIPL.-ING ARCHITEKTIN	HLS	Haerkötter & Sahlmann GmbH & Co. KG
		BAUPHYSIK	Funger Philippen Beratende Ingenieure PartG mbB
		FREIANLAGEN	morbach.wermeyer.Landschaftsarchitekten PartG mbB

LPH 05_AUSFÜHRUNGSPLANUNG | Freigabe

Schnitt BT 8B B-B

Planart Schnitt					Bereich	
					Schnitt BB	
MASSTAB M 1:50	Bearbeitung ES	Plandatum 18.04.2024	Änderungsdatum 11.08.2026	PROJEKT-NR. WIE 409	PLAN-NR. 5211A S SB	INDEX A