




Typ V.OG.3.O.H

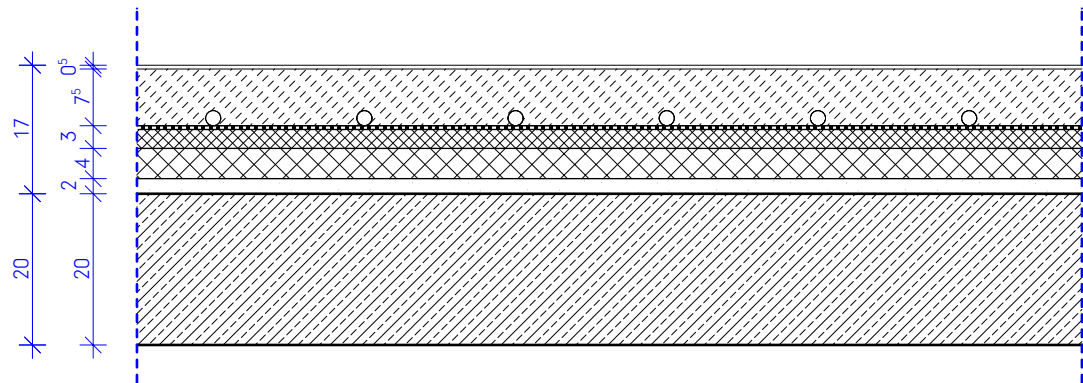


Typ V.OG.3.S.H

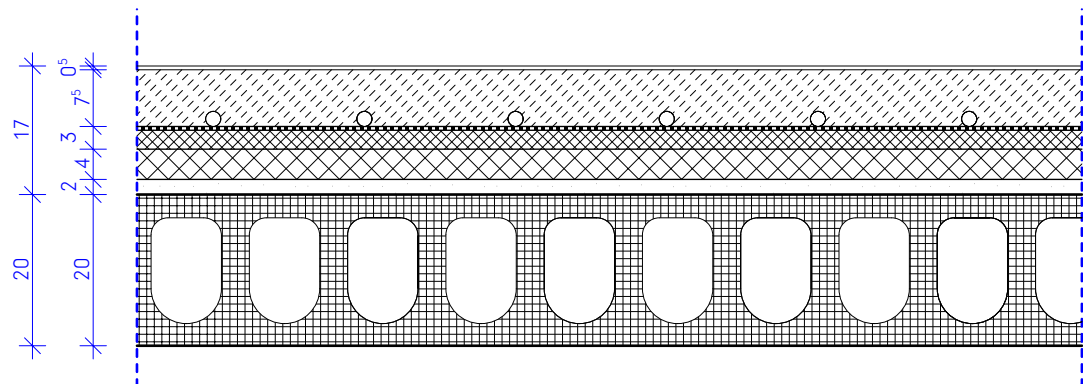


Typ V.OG.3.O.H-T

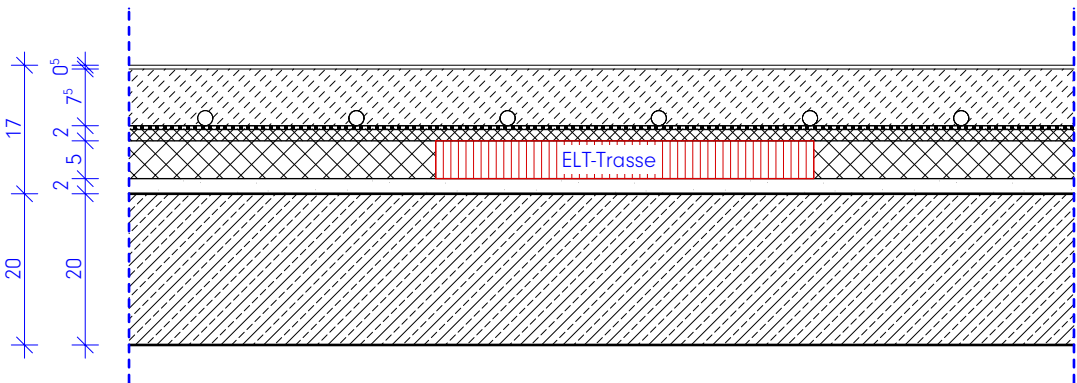


Typ V.OG.3.S.H-T

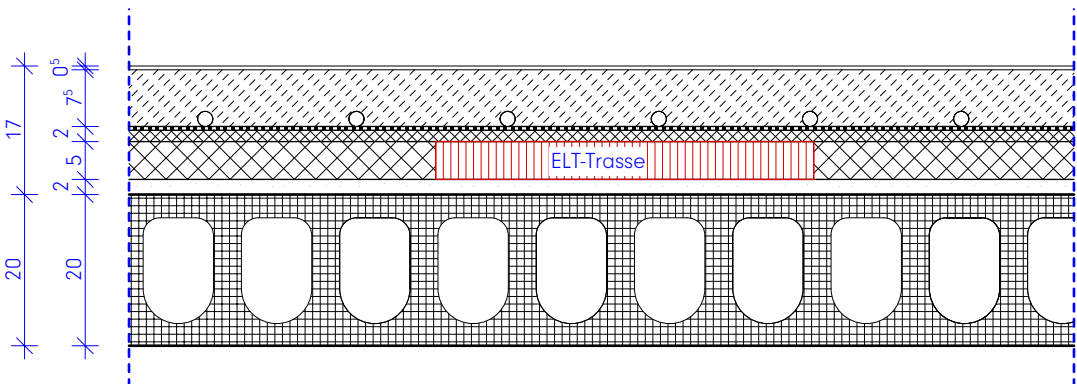


Typ V.OG.5.O.H

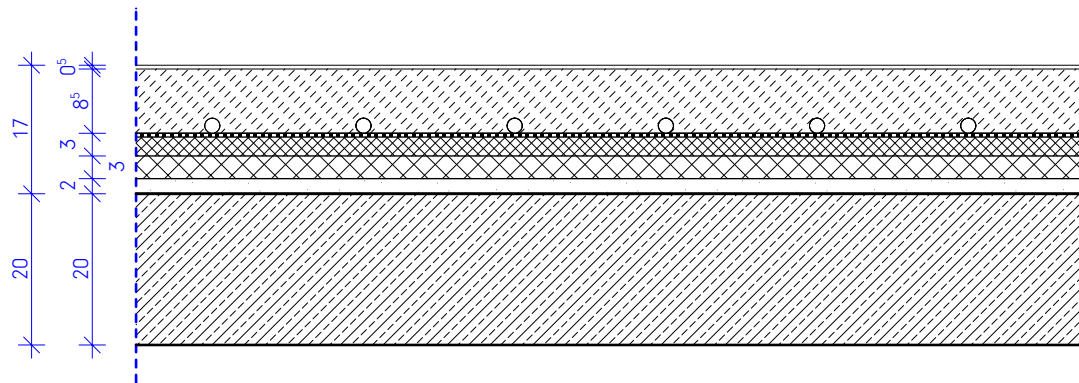


Typ V.OG.5.S.H

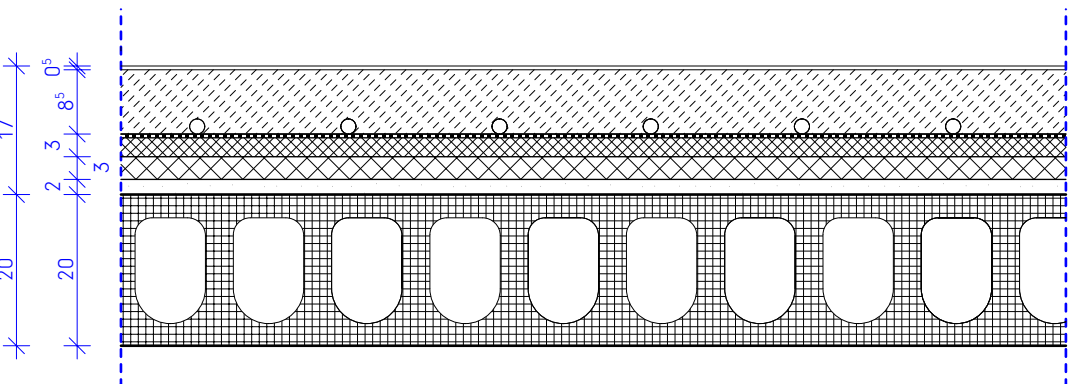


Typ V.OG.5.O

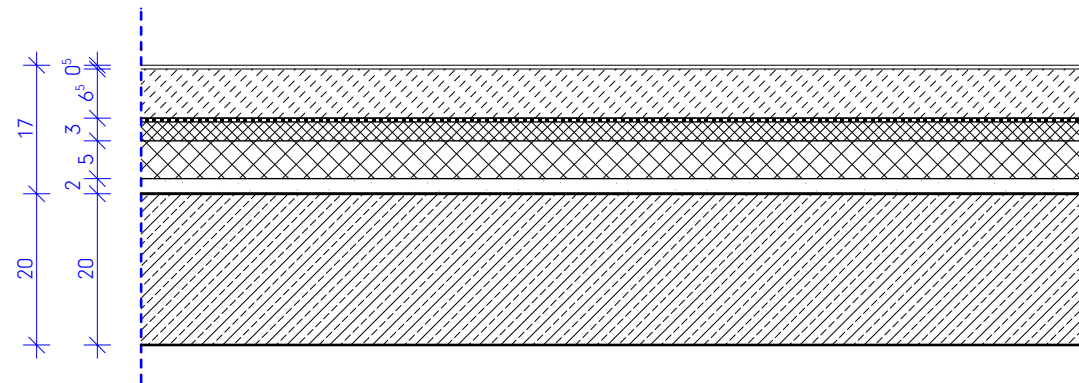


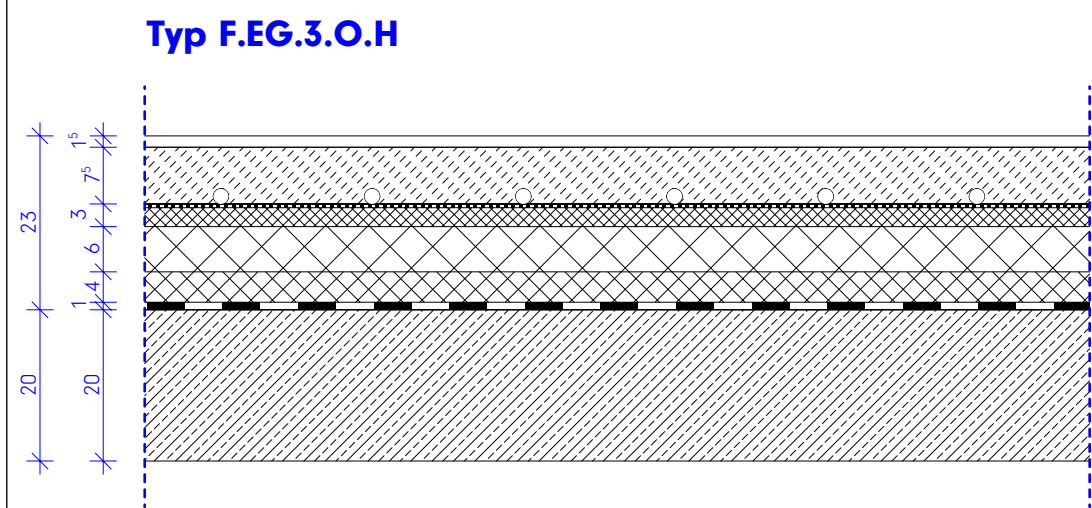


Fliesen inkl. Fliesenkleber (in Teilbereichen Verbundabdichtung)	15 mm
Heizestrich, Zementestrich CT F5 inkl. 20mm Rohre	75 mm
Trittschalldämmung, EPS, Tackerplatte, folienkaschiert (sd-Wert ≥ 20 m) (Dynamische Steifigkeit ' ≤ 30 MN/m ³ , WLS 035)	30 mm
Wärmedämmung, EPS (WLS 035)	60 mm
Ausgleichsdämmung (ggf. Ausgleichsschüttung, zementgebunden)	30+10 mm
Elastomerbitumen-Schweißbahn	10 mm
Stahlbetonsohle	200 mm

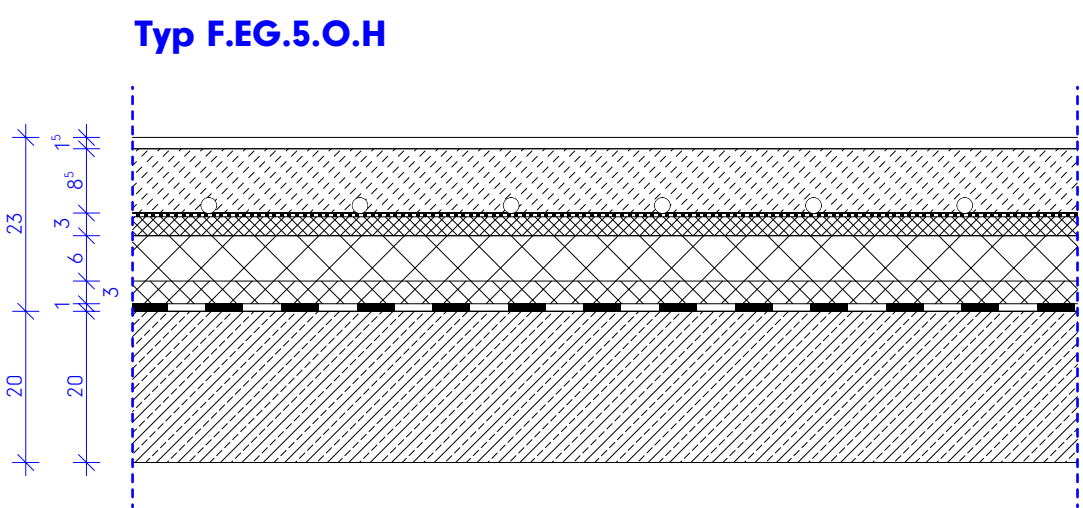


Fliesen inkl. Fliesenkleber (in Teilbereichen Verbundabdichtung)	15 mm
Heizestrich, Zementestrich CT F5 inkl. 20mm Rohre	85 mm
Trittschalldämmung, EPS, Tackerplatte, folienkaschiert (sd-Wert ≥ 20 m) (Dynamische Steifigkeit ' ≤ 30 MN/m ³ , WLS 035)	30 mm
Wärmedämmung, EPS (WLS 035)	60 mm
Ausgleichsdämmung (ggf. Ausgleichsschüttung, zementgebunden)	20+10 mm
Elastomerbitumen-Schweißbahn	10 mm
Stahlbetonsohle	200 mm

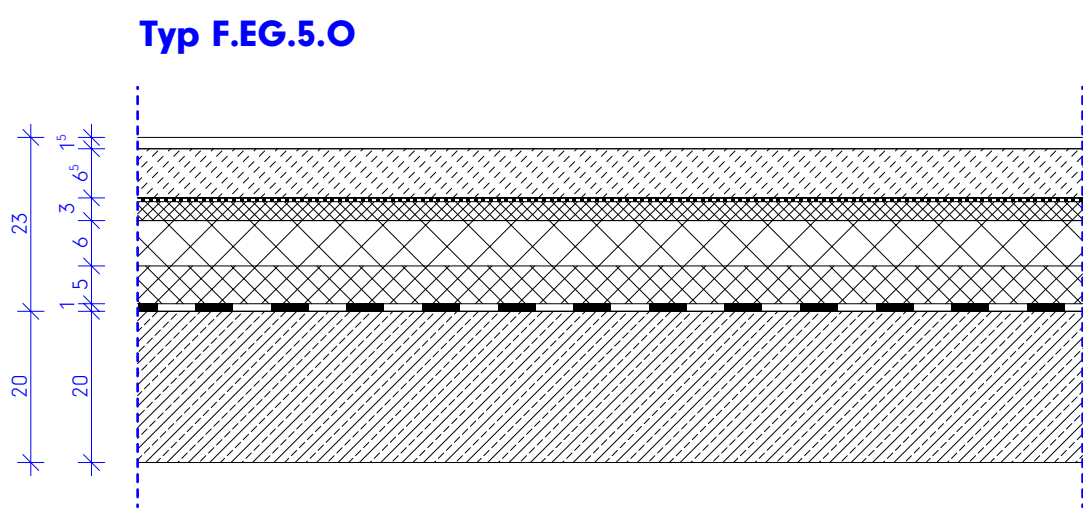

Fliesen inkl. Fliesenkleber (in Teilbereichen Verbundabdichtung)	15 mm
Estrich, Zementestrich CT F5 PE Folie	65 mm
sd-Wert ≥ 20 m	
Trittschalldämmung, EPS (Dynamische Steifigkeit ' ≤ 30 MN/m ³ , WLS 035)	30 mm
Wärmedämmung, EPS (WLS 035)	60 mm
Ausgleichsdämmung (ggf. Ausgleichsschüttung, zementgebunden)	40+10 mm
Elastomerbitumen-Schweißbahn	10 mm
Stahlbetondecke	200 mm

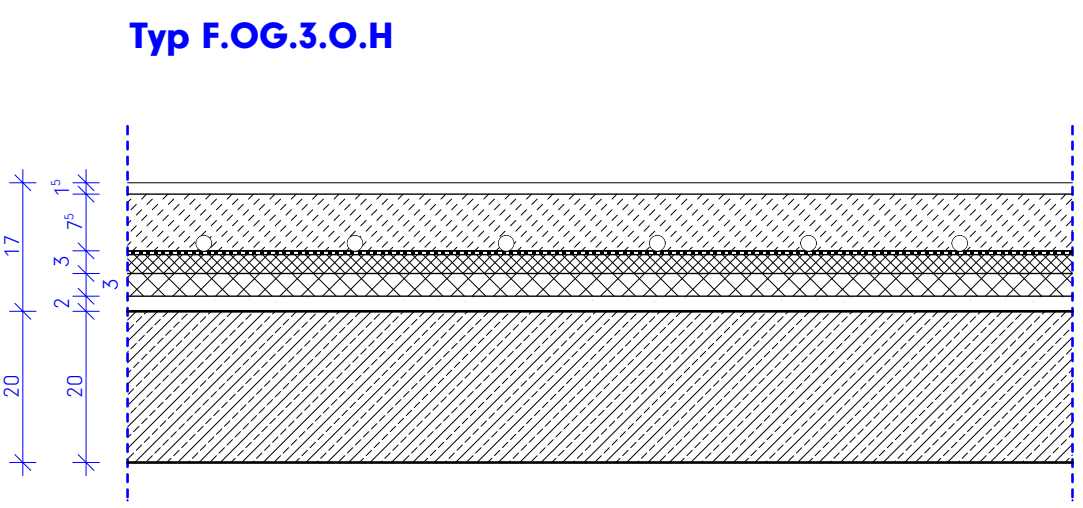

Fliesen inkl. Fliesenkleber (in Teilbereichen Verbundabdichtung)	15 mm
Heizestrich, Zementestrich CT F5 inkl. 20mm Rohre	75 mm
Trittschalldämmung, EPS, Tackerplatte, folienkaschiert (Dynamische Steifigkeit ' ≤ 30 MN/m ³)	30 mm
Ausgleichsdämmung	30 mm
Ausgleichsschüttung, zementgebunden	20 mm
Stahlbetondecke	200-280 mm

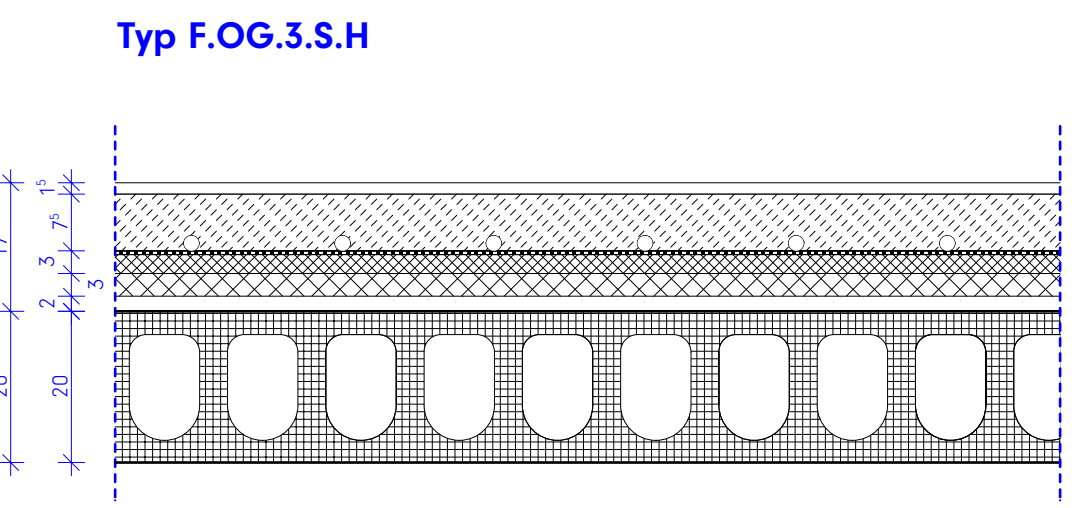


Fliesen inkl. Fliesenkleber (in Teilbereichen Verbundabdichtung)	15 mm
Heizestrich, Zementestrich CT F5 inkl. 20 mm Rohre	75 mm
Trittschalldämmung, EPS, Tackerplatte, folienkaschiert (Dynamische Steifigkeit ' ≤ 30 MN/m ³)	30 mm
Ausgleichsdämmung	30 mm
Ausgleichsschüttung, zementgebunden	20 mm
inkl. 10 mm Wölbung	
Spannbetonhohldielen	200 mm

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Maßunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären.
Maßbezüge gelten vor Einzelmaßen.
Bei der Bauausführung sind Planungen und Angaben der Fachingenieure und Fachplaner zu beachten.
Firmendetails und -ausführungszeichnungen gelten nur mit dem Freigabevermerk des Architekten.


Höhenangaben beziehen sich auf OKFF, sofern nicht anders vermerkt.

Legende:	
	Hirnholzparkett
	Betonwerkstein
	Estrich
	Wärmedämmung, EPS
	Ausgleichsdämmung
	Trittschalldämmung, EPS
	Stahlbeton (Ortbeton), gem. Statik
	Spannbetonhohldiele, gem. Statik
	Ausgleichsschüttung
	Elastomer-Bitumenschweißbahn
	PE-Folie


V	Vinyl
E	Epoxid Beschichtung
H	Hirnholzparkett
F	Fliese
W	Beton-Werkstein
M	Sauberlaufmatte
EG	Erdgeschoss
OG	Obergeschoss
3	3 kN/m ² Nutzlast
5	5 kN/m ² Nutzlast
7	7,5 kN/m ² Nutzlast
O	Ortbeton
S	Spannbetonhohldielen
H	Heizestrich
T	ELT-Fasson

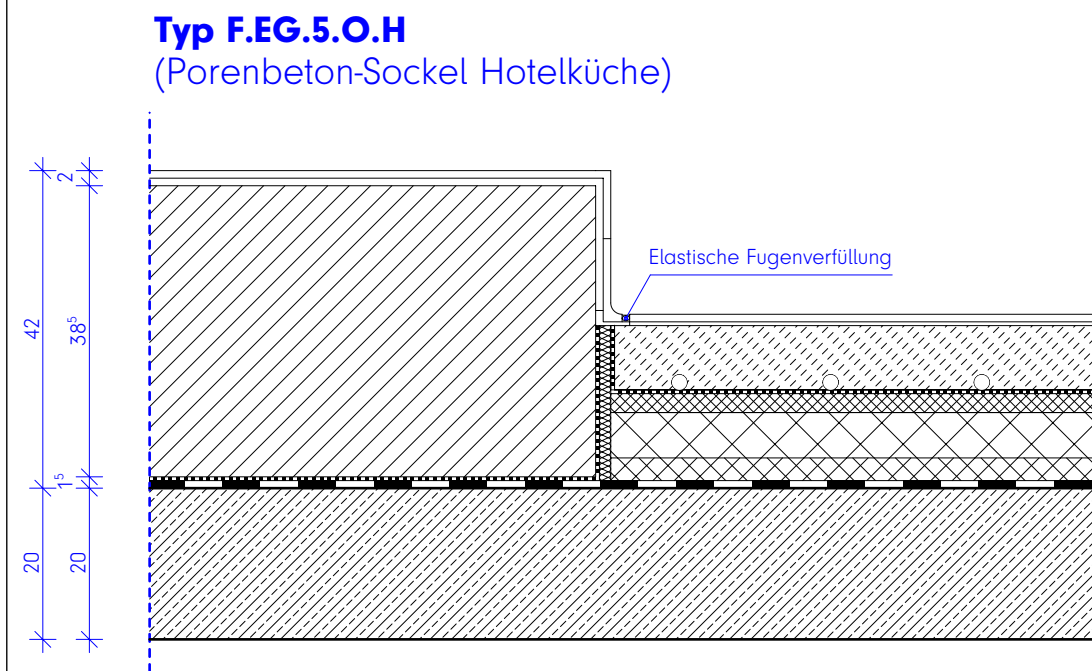


Fliesen inkl. Fliesenkleber (Angleichung von Unebenheiten)	20 mm
Porenbetonstein-Sockel	390 mm
PE Folie	
sd-Wert ≥ 20 m	
Elastomerbitumen-Schweißbahn	10 mm
Stahlbetonsohle	

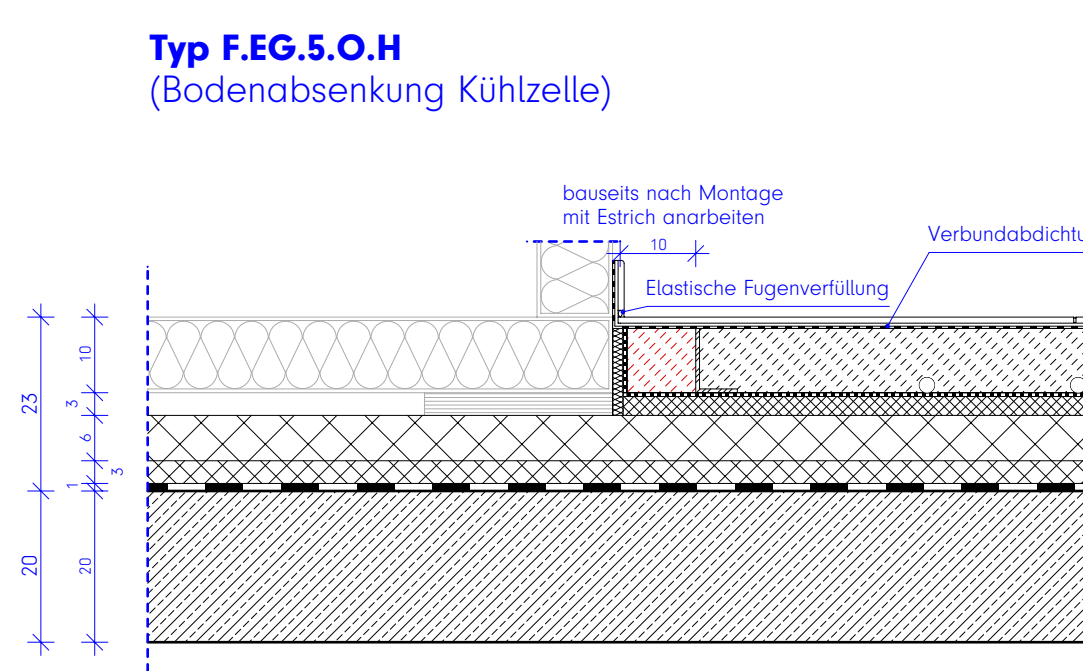


Kühlzelle Boden	10 mm
Unterlegeplatte	30 mm
Wärmedämmung, EPS (WLS 035)	60 mm
Ausgleichsdämmung (ggf. Ausgleichsschüttung, zementgebunden)	20+10 mm
Elastomerbitumen-Schweißbahn	10 mm
Stahlbetonsohle	200 mm

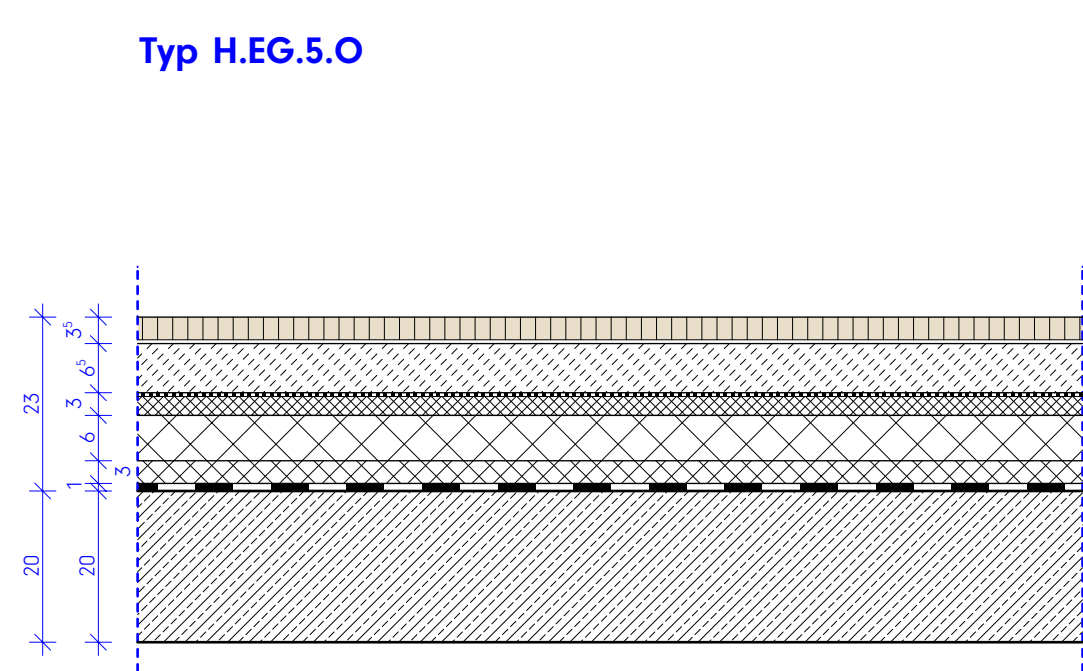


Hirnholzparkett	35 mm
Estrich, Zementestrich CT F5 PE Folie	65 mm
sd-Wert ≥ 20 m	
Trittschalldämmung, EPS (Dynamische Steifigkeit ' ≤ 30 MN/m ³ , WLS 035)	30 mm
Wärmedämmung, EPS (WLS 035)	60 mm
Ausgleichsdämmung (ggf. Ausgleichsschüttung, zementgebunden)	30+10 mm
Elastomerbitumen-Schweißbahn	10 mm
Stahlbetonsohle	200 mm

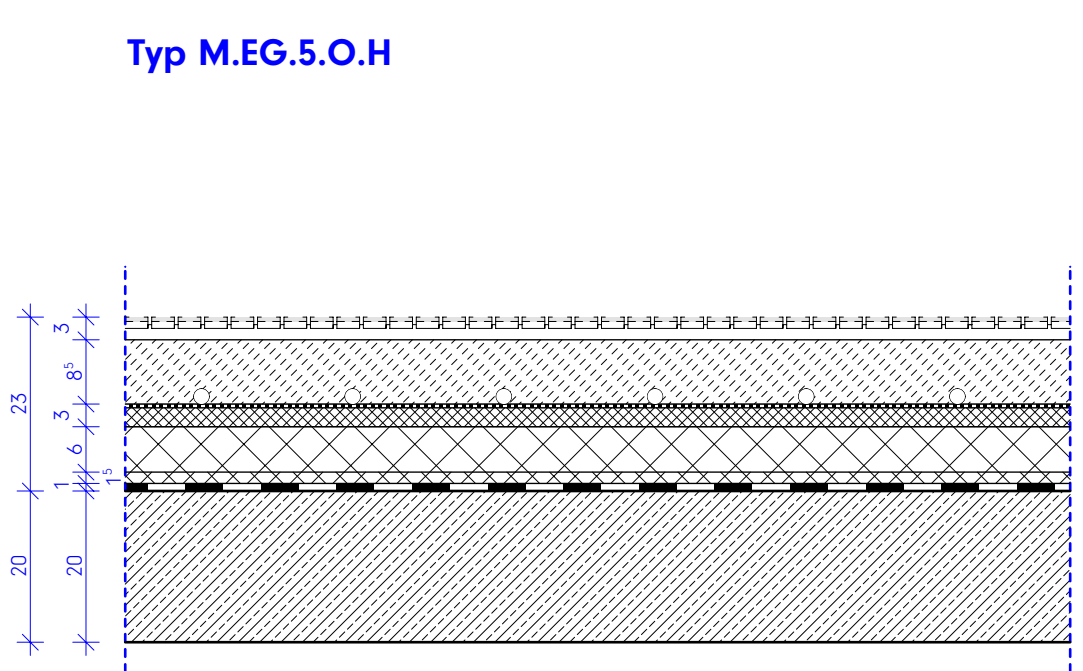


Sauberlaufmatte	30 mm
eingelassen, Groblaserrippstreifen	
Heizestrich, Zementestrich CT F5 inkl. 20 mm Rohre	85 mm
Trittschalldämmung, EPS, Tackerplatte, folienkaschiert (sd-Wert ≥ 20 m) (Dynamische Steifigkeit ' ≤ 30 MN/m ³ , WLS 035)	30 mm
Wärmedämmung, EPS (WLS 035)	60 mm
Ausgleichsdämmung (ggf. Ausgleichsschüttung, zementgebunden)	10+5 mm
Elastomerbitumen-Schweißbahn	10 mm
Stahlbetonsohle	200 mm

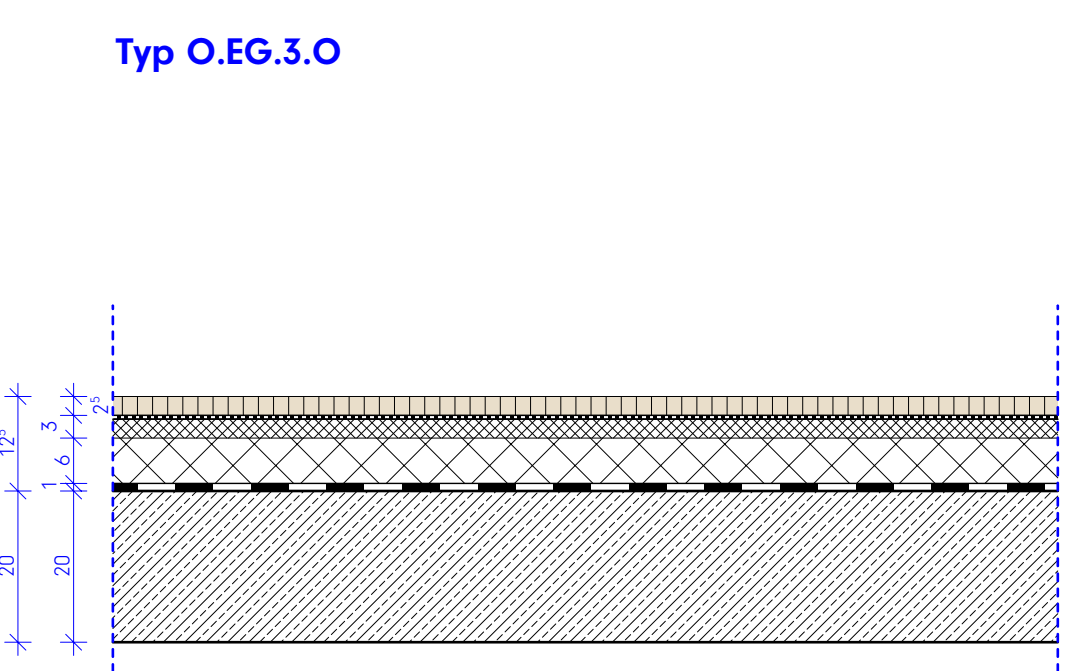


OSB-Platte	25 mm
PE Folie	
sd-Wert ≥ 20 m	
Trittschalldämmung, EPS (Dynamische Steifigkeit ' ≤ 30 MN/m ³ , WLS 035)	30 mm
Wärmedämmung, EPS (WLS 035)	60 mm
Elastomerbitumen-Schweißbahn	10 mm
Stahlbetonsohle	200 mm

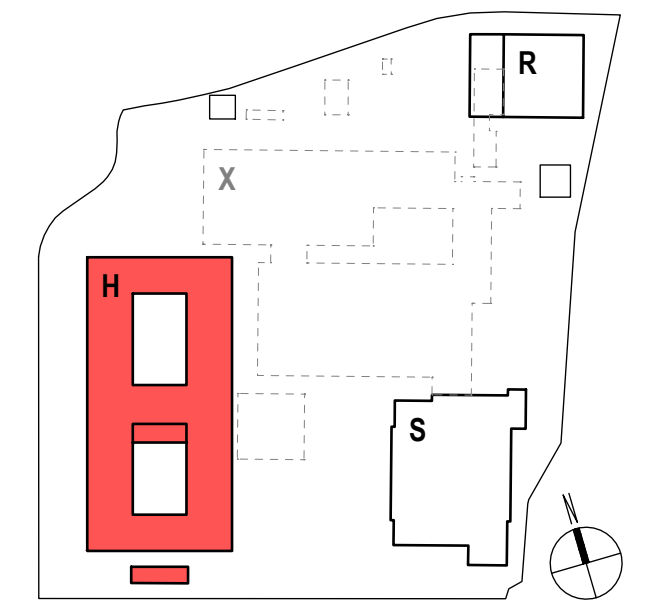


Hinweise / Legende:
Bauteil H: ± 0.00 = OKFF EG = 307,80 ü. NN

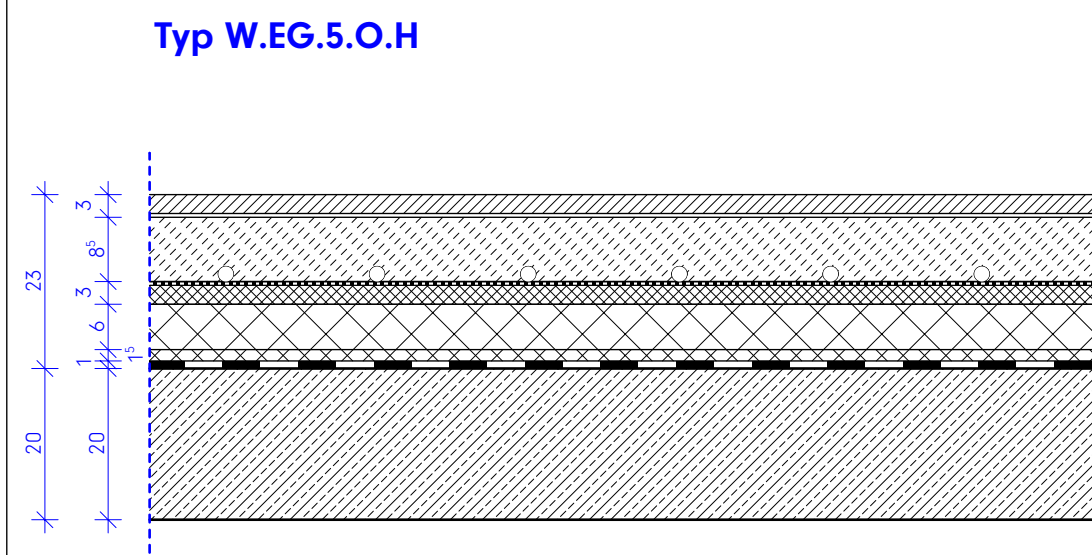


Betonwerkstein (inkl. Mörtelbett)	30 mm
Heizestrich, Zementestrich CT F5 inkl. 20 mm Rohre	85 mm
Trittschalldämmung, EPS, Tackerplatte, folienkaschiert (sd-Wert ≥ 20 m) (Dynamische Steifigkeit ' ≤ 30 MN/m ³ , WLS 035)	30 mm
Wärmedämmung, EPS (WLS 035)	60 mm
Ausgleichsdämmung (ggf. Ausgleichsschüttung, zementgebunden)	10+5 mm
Elastomerbitumen-Schweißbahn	10 mm
Stahlbetonsohle	200 mm

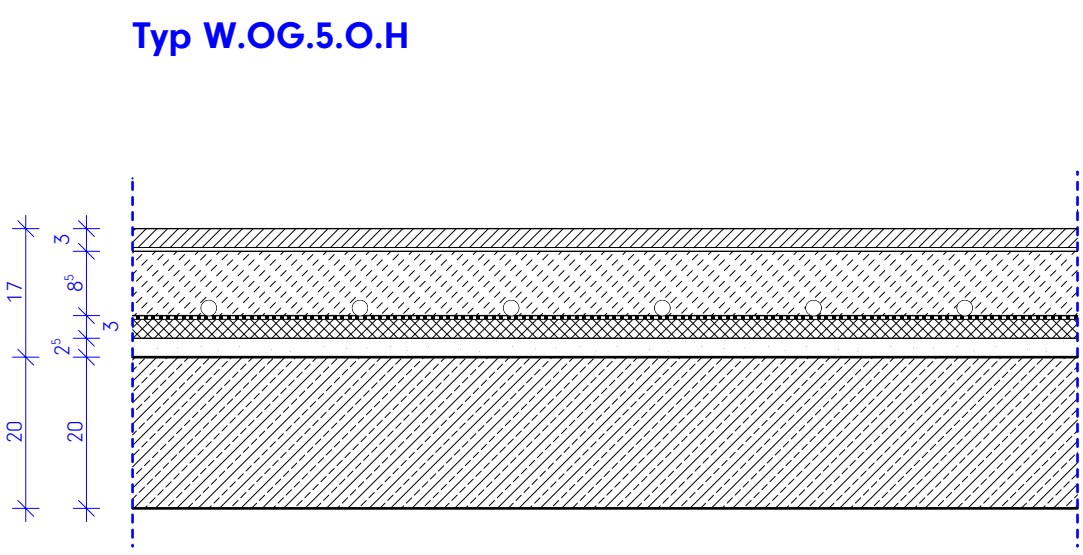


Betonwerkstein inkl. Mörtelbett	30 mm
Heizestrich, Zementestrich CT F5 inkl. 20mm Rohre	85 mm
Trittschalldämmung, EPS, Tackerplatte, folienkaschiert (Dynamische Steifigkeit ' ≤ 30 MN/m ³)	30 mm
Ausgleichsschüttung, zementgebunden	25 mm
Stahlbetondecke	200-280 mm

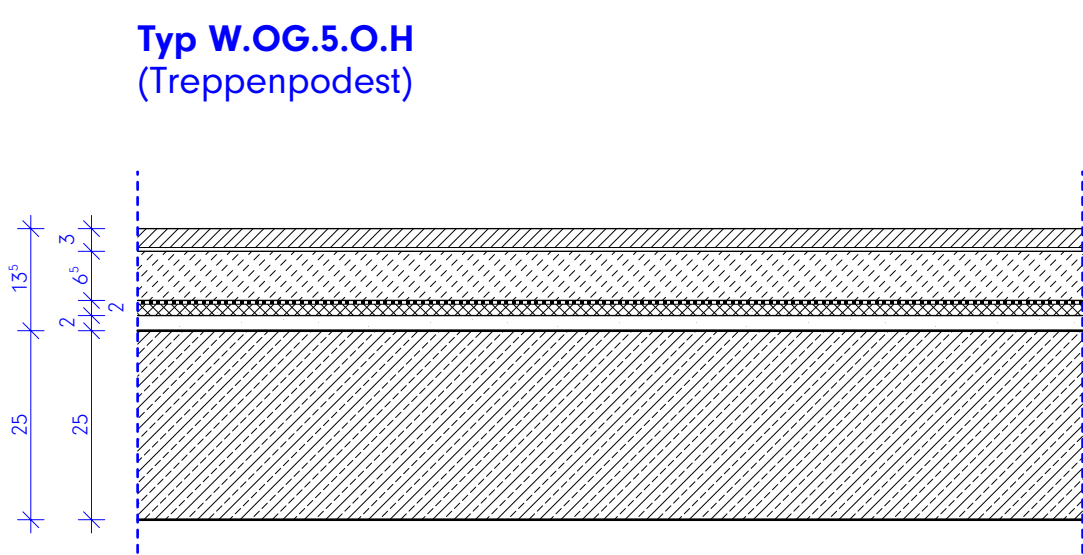


Betonwerkstein inkl. Mörtelbett	30 mm
Estrich, Zementestrich CT F5 PE Folie	65 mm
Trittschalldämmung, EPS (Dynamische Steifigkeit ' ≤ 30 MN/m ³)	20 mm
Ausgleichsschüttung, zementgebunden	20 mm
Stahlbetondecke	250 mm

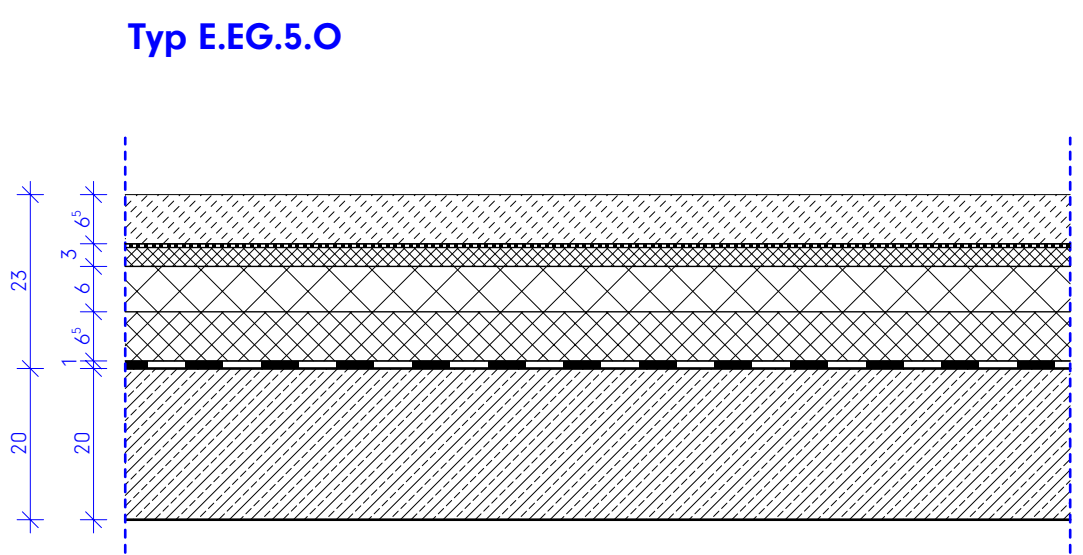

Epoxidharzbeschichtung	
Estrich, Zementestrich CT F5 PE Folie	65 mm
sd-Wert ≥ 20 m	
Trittschalldämmung, EPS (Dynamische Steifigkeit ' ≤ 30 MN/m ³ , WLS 035)	30 mm
Wärmedämmung, EPS (WLS 035)	60 mm
Ausgleichsdämmung (ggf. Ausgleichsschüttung, zementgebunden)	60+5 mm
Elastomerbitumen-Schweißbahn	10 mm
Stahlbetonsohle	200 mm

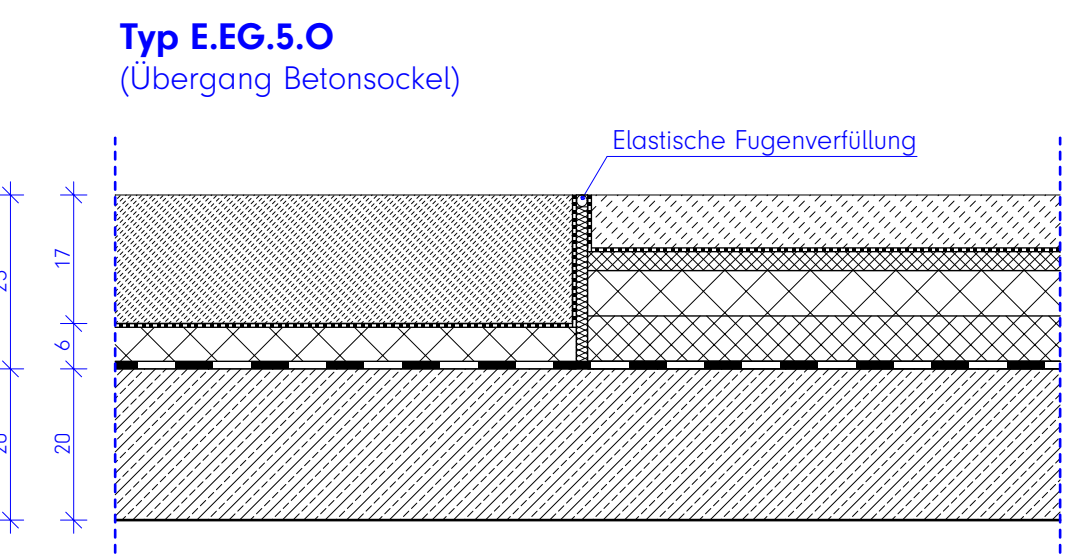

Epoxidharzbeschichtung	
Betonsockel (abgeschliffen)	170mm
PE Folie	
sd-Wert ≥ 20 m	
Wärmedämmung, EPS (WLS 035)	60 mm
Elastomerbitumen-Schweißbahn	10 mm
Stahlbetonsohle	200 mm

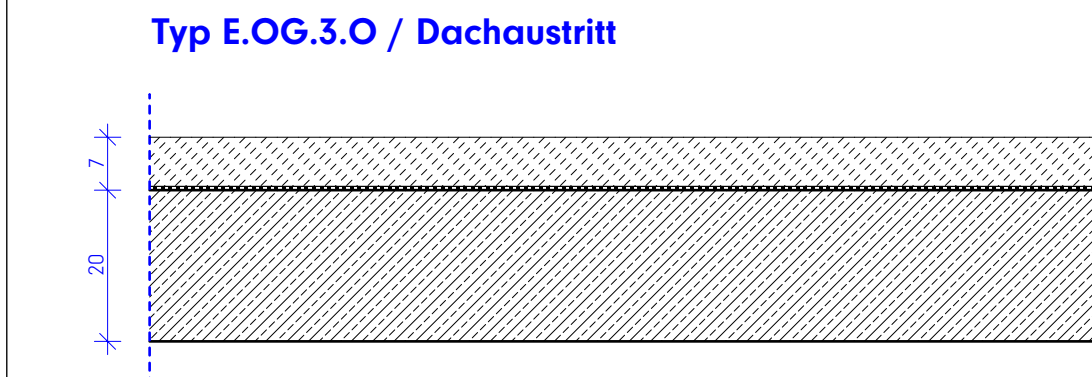

Beschichtung	
Estrich, Zementestrich CT F5	70 mm
PE Folie	
Stahlbetondecke	200 mm

Achtung! Relevante Maße immer auf Plausibilität prüfen!

Index	Datum	Änderung
e	2026 09 25	Planfortschreibung
d	2026 09 04	Anpassung Störke Beschichtung
c	2026 07 23	Anpassung Aufbau Kühlzelle
b	2026 04 24	Ergänzung Bodenaufbauten
a	2026 02 05	Ursprüngliche Planfassung!

Projekt:
Berufskolleg Meschede
Dünnefeldweg 5, 59872 Meschede


Bauherr:
Hochsauerlandkreis, Der Landrat
Steinstraße 27, 59872 Meschede

Planverfasser:
ARCHITEKTUR.DLX
Hoher Wall 15, 44137 Dortmund

Planinhalt - Maßstab:
Bauteil H, Übersichtsplan Boden F,H,M,E,W,O
M.1:10


Plannummer:
Bauteil: Vorfasser: LPH-xxx Teil Index Status Datum
BKM-H-ARC-5-431-00-E-V-2026 09 25
ÜBP Boden F,H,E,W,M,O VORABZUG



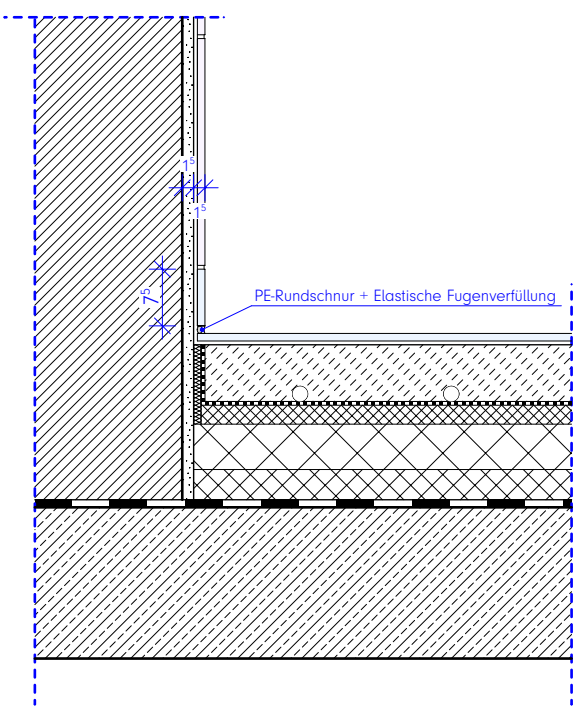


Typ F.EG.3.O.H

Fliesen inkl. Fliesenkleber	15 mm
(in Teilbereichen Verbundabdichtung)	
Heizestrich, Zementestrich CT F5	75 mm
inkl. 20mm Rohre	
Trittschalldämmung, EPS,	30 mm
Tackerplatte, folienkaschiert (sd-Wert ≥ 20 m)	
(Dynamische Steifigkeit ' ≤ 30 MN/m ³ , WLS 035)	
Wärmedämmung, EPS	60 mm
(WLS 035)	
Ausgleichsdämmung	30+10 mm
(ggf. Ausgleichsschüttung, zementgebunden)	
Elastomerbitumen-Schweißbahn	10 mm
Stahlbetonsohle	200 mm

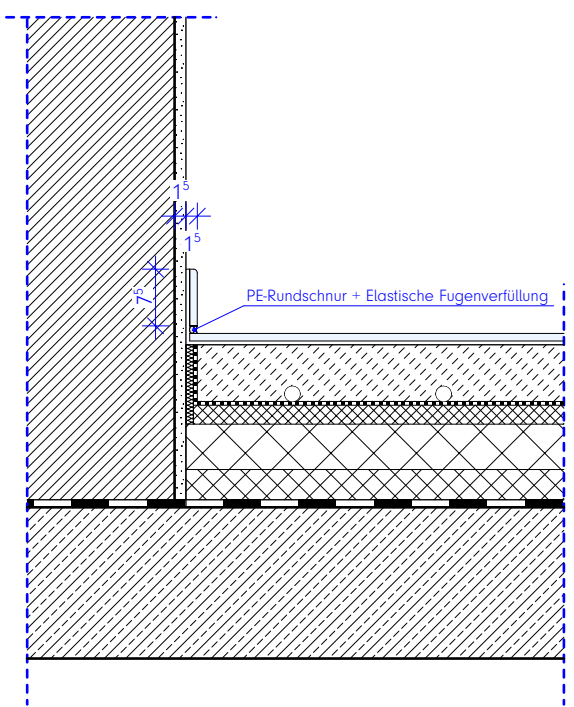


Typ F.EG.3.O.H

Fliesen inkl. Fliesenkleber	15 mm
(in Teilbereichen Verbundabdichtung)	
Heizestrich, Zementestrich CT F5	75 mm
inkl. 20mm Rohre	
Trittschalldämmung, EPS,	30 mm
Tackerplatte, folienkaschiert (sd-Wert ≥ 20 m)	
(Dynamische Steifigkeit ' ≤ 30 MN/m ³ , WLS 035)	
Wärmedämmung, EPS	60 mm
(WLS 035)	
Ausgleichsdämmung	30+10 mm
(ggf. Ausgleichsschüttung, zementgebunden)	
Elastomerbitumen-Schweißbahn	10 mm
Stahlbetonsohle	200 mm

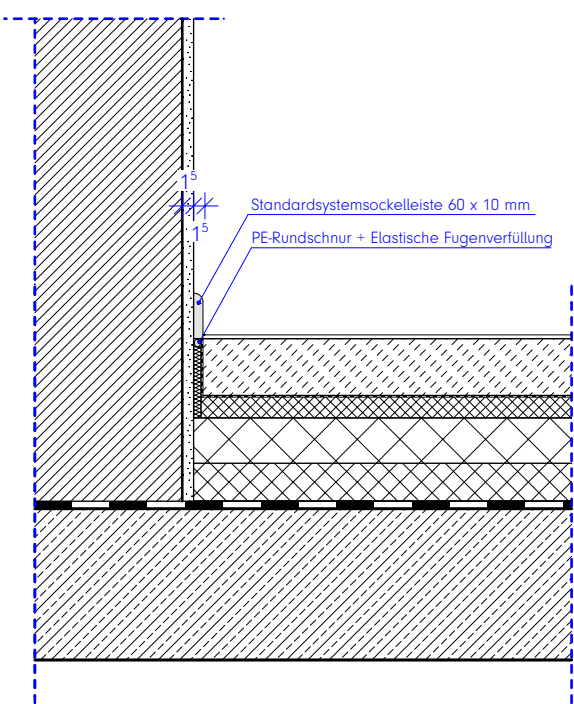


Typ V.EG.3.O.H

Vinyl	5 mm
inkl. Kleber	
Heizestrich, Zementestrich CT F5	75 mm
inkl. 20mm Rohre	
Trittschalldämmung, EPS,	30 mm
Tackerplatte, folienkaschiert (sd-Wert ≥ 20 m)	
(Dynamische Steifigkeit ' ≤ 30 MN/m ³ , WLS 035)	
Wärmedämmung, EPS	60 mm
(WLS 035)	
Ausgleichsdämmung	40+10 mm
(ggf. Ausgleichsschüttung, zementgebunden)	
Elastomerbitumen-Schweißbahn	10 mm
Stahlbetonsohle	200 mm

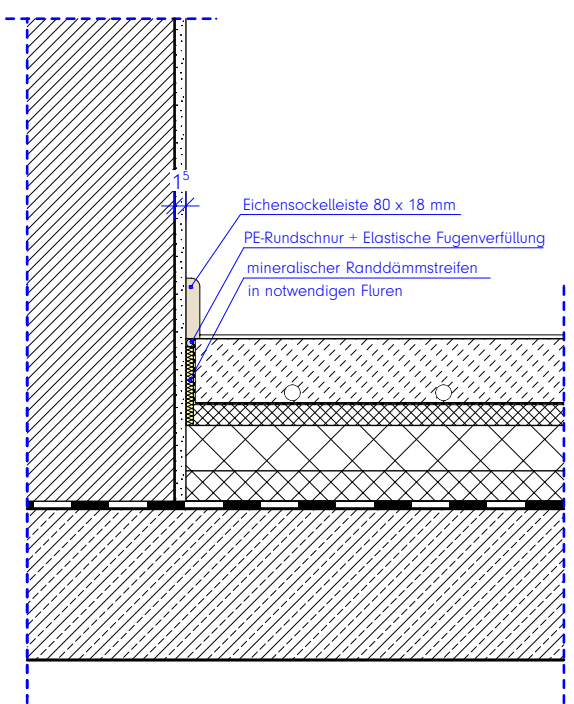


Typ V.EG.5.O.H

Vinyl	5 mm
inkl. Kleber	
Heizestrich, Zementestrich CT F5	85 mm
inkl. 20mm Rohre	
Trittschalldämmung, EPS,	30 mm
Tackerplatte, folienkaschiert (sd-Wert ≥ 20 m)	
(Dynamische Steifigkeit ' ≤ 30 MN/m ³ , WLS 035)	
Wärmedämmung, EPS	60 mm
(WLS 035)	
Ausgleichsdämmung	30+10 mm
(ggf. Ausgleichsschüttung, zementgebunden)	
Elastomerbitumen-Schweißbahn	10 mm
Stahlbetonsohle	200 mm

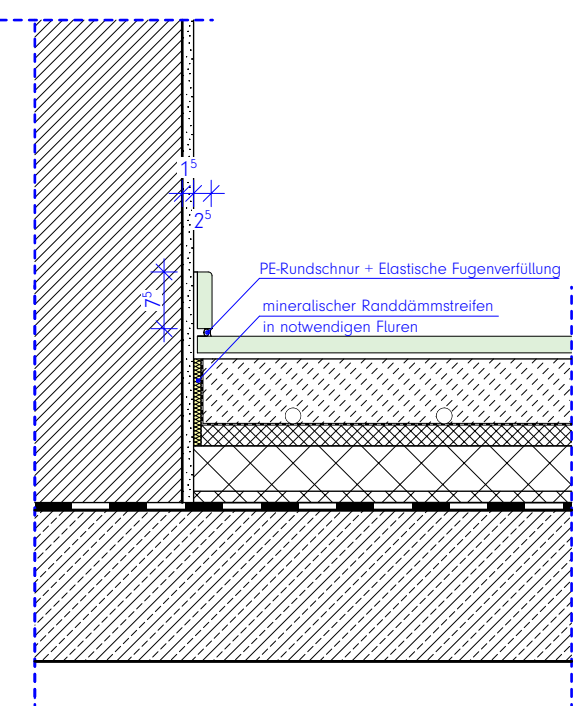


Typ W.OG.5.O.H

Betonwerkstein (inkl. Mörtelbett)	30 mm
Heizestrich, Zementestrich CT F5	85 mm
inkl. 20 mm Rohre	
Trittschalldämmung, EPS,	30 mm
Tackerplatte, folienkaschiert (sd-Wert ≥ 20 m)	
(Dynamische Steifigkeit ' ≤ 30 MN/m ³ , WLS 035)	
Wärmedämmung, EPS	60 mm
(WLS 035)	
Ausgleichsdämmung	10+5 mm
(ggf. Ausgleichsschüttung, zementgebunden)	
Elastomerbitumen-Schweißbahn	10 mm
Stahlbetonsohle	200 mm

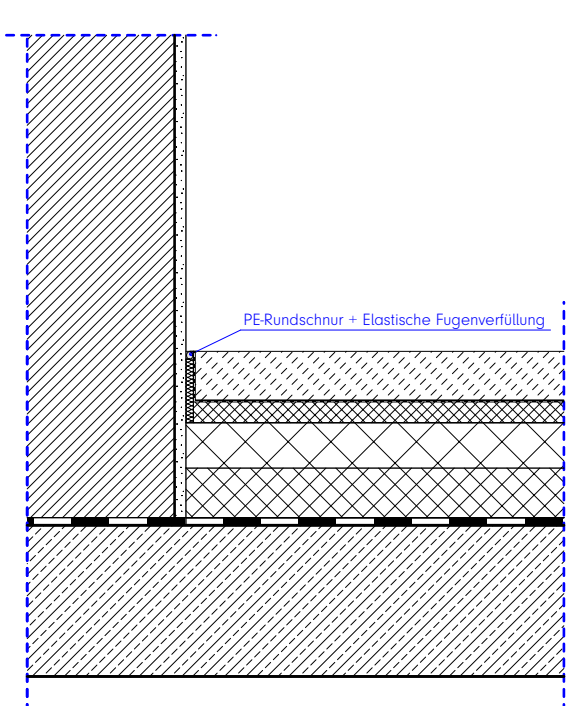


Typ E.EG.5.O

Epoxidharzbeschichtung	
Estrich, Zementestrich CT F5	65 mm
PE Folie	
(sd-Wert ≥ 20 m)	
Trittschalldämmung, EPS	30 mm
(Dynamische Steifigkeit ' ≤ 30 MN/m ³ , WLS 035)	
Wärmedämmung, EPS	60 mm
(WLS 035)	
Ausgleichsdämmung	60+5 mm
(ggf. Ausgleichsschüttung, zementgebunden)	
Elastomerbitumen-Schweißbahn	10 mm
Stahlbetonsohle	200 mm

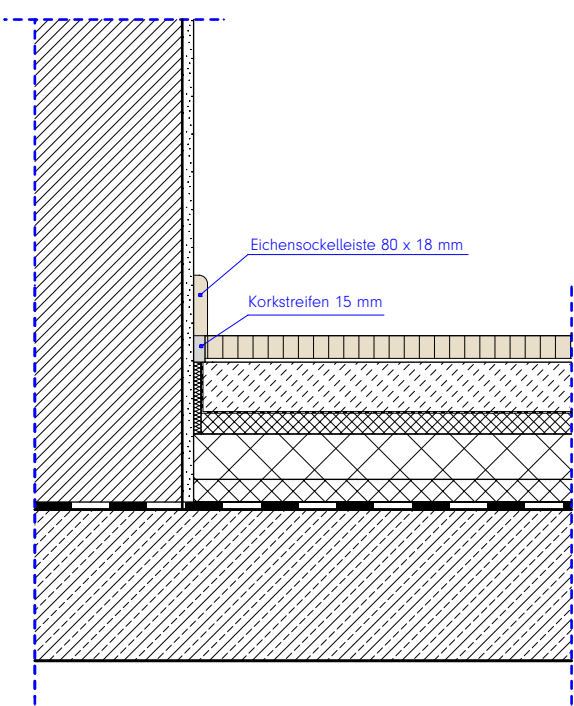

Typ H.EG.5.O

Hirnholzparkett	35 mm
Estrich, Zementestrich CT F5	65 mm
PE Folie	
(sd-Wert ≥ 20 m)	
Trittschalldämmung, EPS	30 mm
(Dynamische Steifigkeit ' ≤ 30 MN/m ³ , WLS 035)	
Wärmedämmung, EPS	60 mm
(WLS 035)	
Ausgleichsdämmung	20+10 mm
(ggf. Ausgleichsschüttung, zementgebunden)	
Elastomerbitumen-Schweißbahn	10 mm
Stahlbetonsohle	200 mm

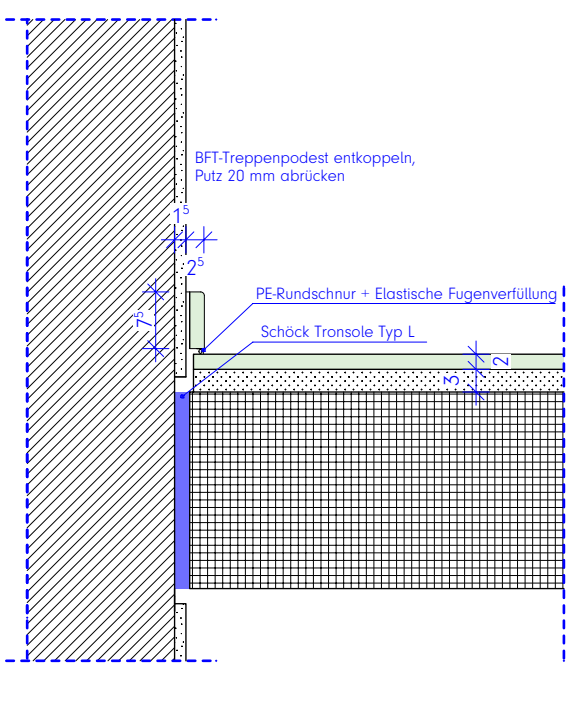

Treppenhodest

Betonwerkstein	20 mm
Betonwerkstein Winkelstufe	30 mm
Mörtelbett	30/20 mm
BFT-Zwischenpodest	


Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Maßunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären.
Maßbezüge gelten vor Einzelmaßen.
Bei der Bauausführung sind Planungen und Angaben der Fachingenieure und Fachplaner zu beachten.
Firmendetails und -ausführungszeichnungen gelten nur mit dem Freigabevermerk des Architekten.

Höhenangaben beziehen sich auf OKFF, sofern nicht anders vermerkt.

Legende:

	Hirnholzparkett
	Betonwerkstein
	Estrich
	Wärmedämmung, EPS
	Ausgleichsdämmung
	Trittschalldämmung, EPS
	Stahlbeton (Ortbeton), gem. Statik
	Spannbetonhohlziele, gem. Statik
	Ausgleichsschüttung
	Elastomer-Bitumenschweißbahn
	PE-Folie

V	Vinyl
E	Epoxid Beschichtung
H	Hirnholzparkett
F	Fliese
W	Beton-Werkstein
M	Sauberlaufmatte
EG	Erdgeschoss
OG	Obergeschoss
3	3 kN/m ² Nutzlast
5	5 kN/m ² Nutzlast
7	7,5 kN/m ² Nutzlast
O	Ortbeton
S	Spannbetonhohlziele
H	Heizestrich
T	ELT-Trassen

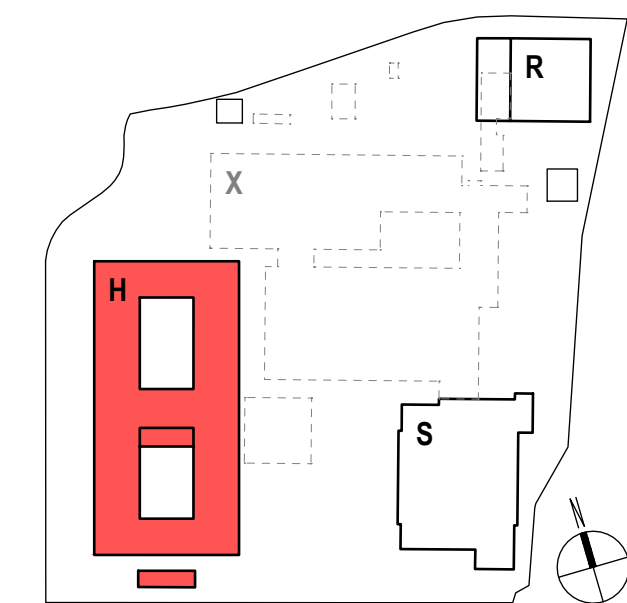

Hinweise / Legende:
Bauteil H: ± 0.00 = OKFF EG = 307,80 ü. NHN

Index	Datum	Änderung
e	2026 09 25	Planfortschreibung
d	2026 09 04	Anpassung Stärke Vinyl/Beschichtung
c	2026 07 31	Überarbeitung
b	2026 07 23	Anpassung mineralischer Randdämmstreifen
a	2026 04 24	Ursprüngliche Planfassung!

Projekt:
Benfuskolleg Meschede
Dünnefeldweg 5, 59872 Meschede

Bauherr:
Hochsauerlandkreis, Der Landrat
Steinstraße 27, 59872 Meschede

Planverfasser:
ARCHITEKTUR.DLX
Hoher Wall 15, 44137 Dortmund

Planinhalt - Maßstab:

Bauteil H, Übersichtsplan Boden/Wand
M.1:10

Planummer:
Bauteil Verfasser LPH-xxx Teil Index Status Datum
BKM-H-ARC-5-432-00-E-V-2026 09 25
Index

ÜBP Boden/Wand

HSK
hochsauerlandkreis

dlx


VORABZUG

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Maßstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären.
Maßbezüge gelten vor Einzelmaßen.
Bei der Bauausführung sind Planungen und Angaben der Fachingenieure und Fachplaner zu beachten.
Firmendetails und -ausführungszeichnungen gelten nur mit dem Freigabevermerk des Architekten.

Höhenangaben beziehen sich auf OKFF, sofern nicht anders vermerkt.

- Legende:**
- Hinholzparkett
 - Betonwerkstein
 - Estrich
 - Wärmedämmung, EPS
 - Ausgleichsdämmung
 - Trittschalldämmung, EPS
 - Stahlbeton (Ortbeton), gem. Statik
 - Spannbetonhohlziegel, gem. Statik
 - Ausgleichsschüttung
 - Elastomer-Bitumenschweißbahn
 - PE-Folie

- V Vinyl
- E Epoxid Beschichtung
- H Hinholzparkett
- F Fliese
- W Beton-Werkstein
- M Sauberlaufmatte
- EG Erdgeschoss
- OG Obergeschoss
- 3 3 kN/m² Nutzlast
- 5 5 kN/m² Nutzlast
- 7 7,5 kN/m² Nutzlast
- O Ortbeton
- S Spannbetonhohlziegel
- H Heizestrich
- T ELT-Trassen

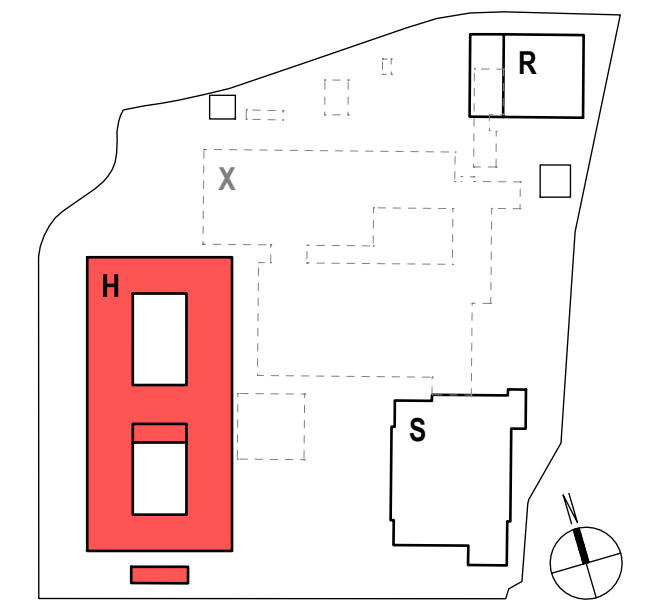

Hinweise / Legende:
Bauteil H: ± 0.00 = OKFF EG = 307,80 ü. NN

Index	Datum	Änderung
d	2026 09 25	Plan Fortschreibung
c	2026 08 19	Anpassung Dämmstreifen
b	2026 07 23	Anpassung Abschlussprofil
a	2026 04 24	Ursprüngliche Planfassung!

Projekt:
Berufskolleg Meschede
Dünnefeldweg 5, 59872 Meschede

Bauherr:
Hochsauerlandkreis, Der Landrat
Steinstraße 27, 59872 Meschede

Planverfasser:
ARCHITEKTUR.DLX
Hoher Wall 15, 44137 Dortmund

Planinhalt - Maßstab:
Bauteil H, Übersichtsplan Bodenübergänge
M.1:10

Plannummer:
Bauteil H
Vorleser: LPH-xx Teil Index Status Datum
BKM-H-ARC-5-433-00-D-V-2026 09 25
ÜBP Bodenübergänge



VORABZUG