


FAHRZEUGHALLE

Fussboden:

- (19) Stehsockel entsprechend Bodenfliese
- (20) Feinsteinzeug 18mm R11
- (21) Mörtelbett mit Harz min.100mm - Rüttelboden
- (22) Rasterfolie mit Fußbodenheizung
- (23) Styrodur XPS 035 DEO 120mm
- (24) Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit gemäß DIN 18533
- (25) STB-Platte 250 mm
- (26) PE-Folie
- (27) Perimeterdämmung d= 6 cm 0,040 W/(mK)
- (28) Kies Sauberkeitsschicht 5 cm
- (29) Schotter

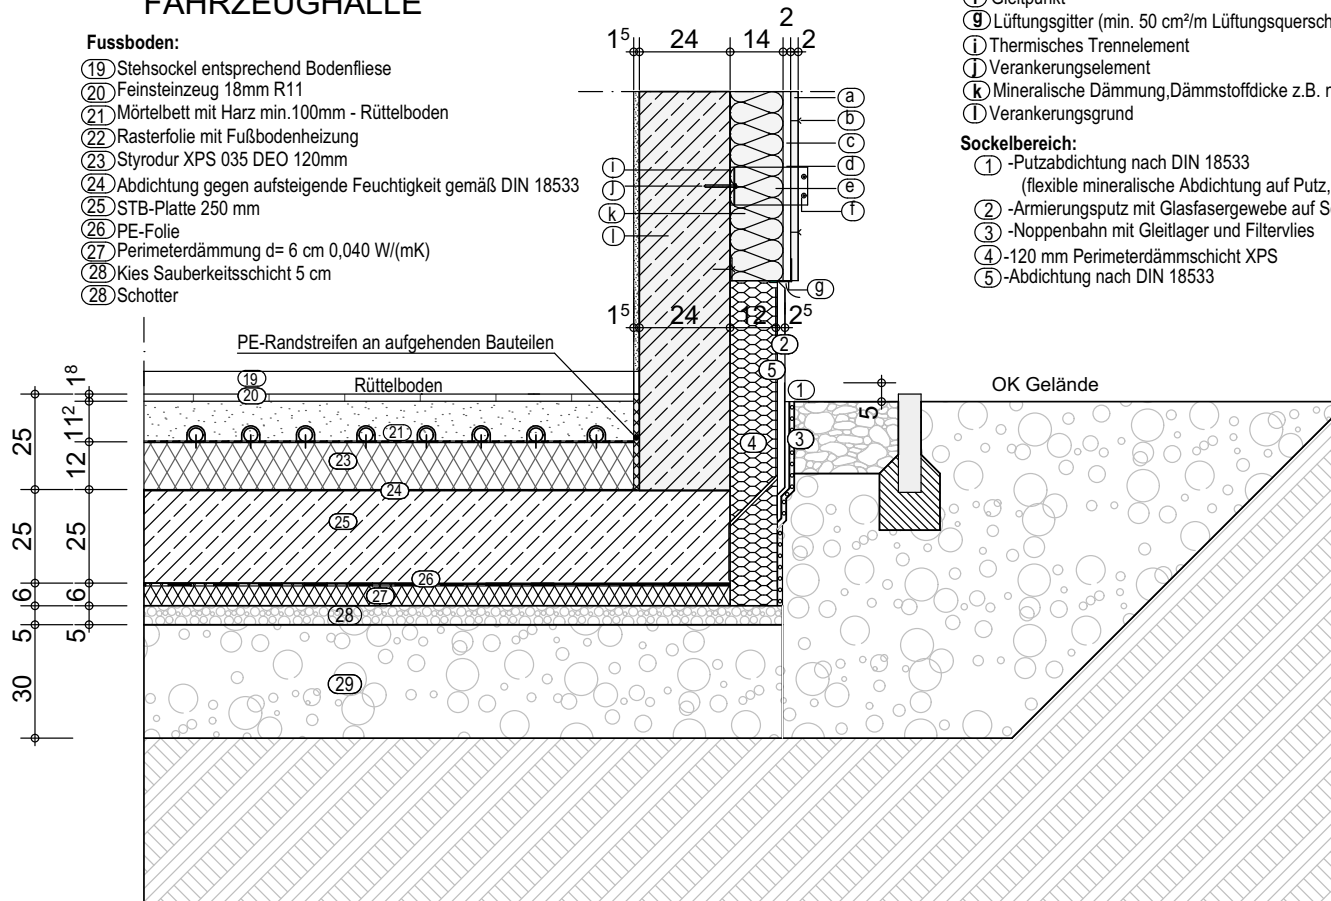

Außenwand:

- (a) Bekleidungselement Trapezblech, 20/125 1mm,
unterer Abschluss $\geq 30\text{cm}$ über Geländehöhe
- (b) Befestigungselement
- (c) Hinterlüftungsraum 20mm
- (d) Tragprofil, vertikal
- (e) Wandkonsole (L-Winkel)
- (f) Gleitpunkt
- (g) Lüftungsgitter (min. $50\text{ cm}^2/\text{m}$ Lüftungsquerschnitt)
- (i) Thermisches Trennelement
- (k) Verankerungselement
- (k) Mineralische Dämmung, Dämmstoffdicke z.B. nach Wärmeschutznachweis
- (l) Verankerungsgrund

Sockelbereich:

- (1) -Putzabdichtung nach DIN 18533
(flexible mineralische Abdichtung auf Putz, mind. 50 mm über Gelände führen)
- (2) -Armierungsputz mit Glasfasergewebe auf Sockel-Unterputz
- (3) -Noppenbahn mit Gleitlager und Filtervlies
- (4) -120 mm Perimeterdämmschicht XPS
- (5) -Abdichtung nach DIN 18533