


2. Obergeschoss

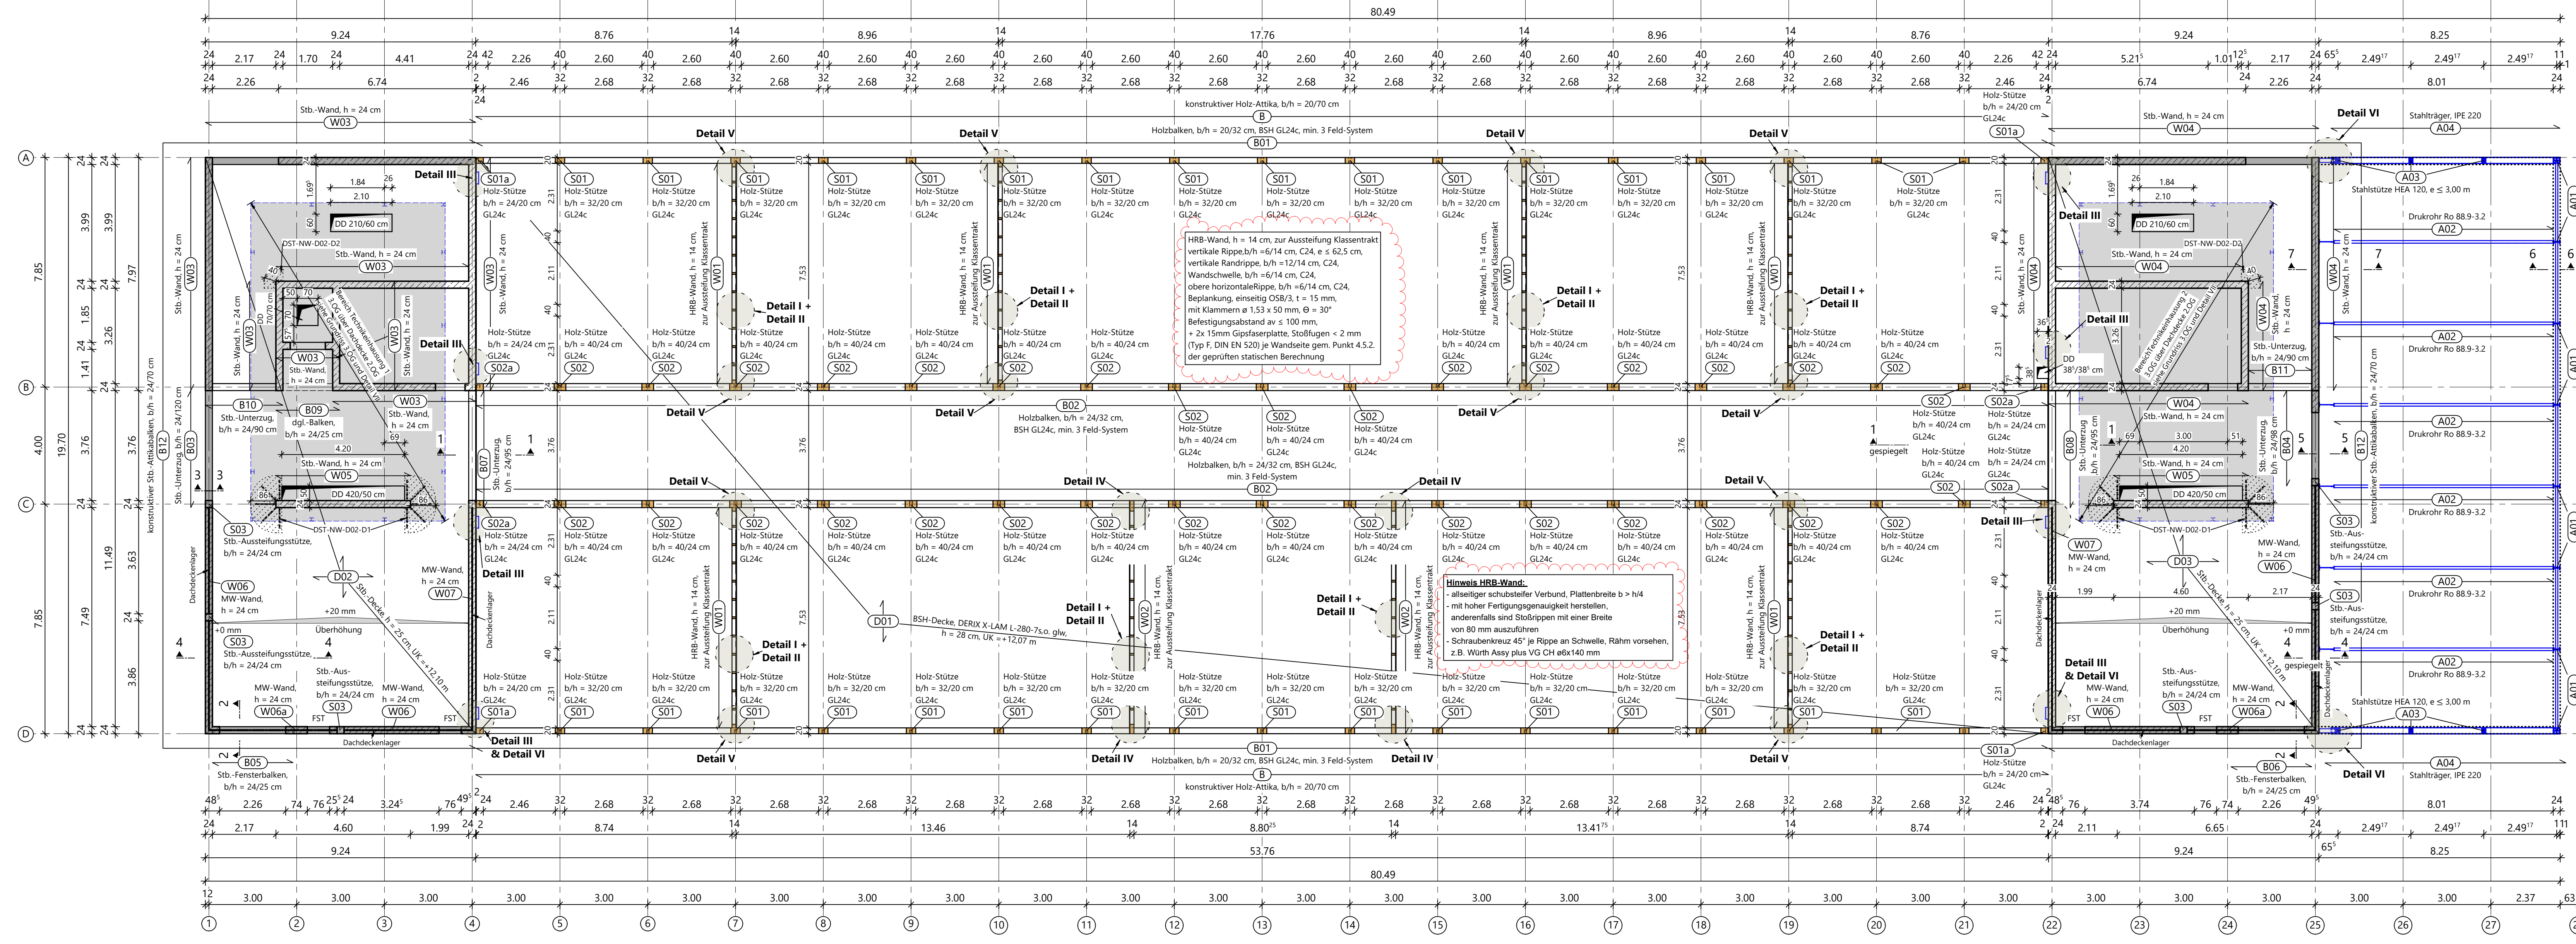

Pos.-Legende: Neubau Alle Positionen 2. ...

Hier nichtdargestellte Positionen werden in der Positionlegende nicht aufgeführt und sind den weiteren Plänen zu entnehmen!

DST-Bereich	DST-Bereich
Alle Bereiche	Ausführung / Anzahl / Elementbezeichnung
D001	BSH-Decke, DEXIX X-LAM L-280-75, o.glw.
D002-D003	Stb.-Decke, h = 25 cm
B01	Holzbaiken, b/h = 20/32 cm, BSH GL24c
B02	Holzbaiken, b/h = 20/32 cm, BSH GL24c
B03	Stb.-Unterzug, b/h = 24/120 cm
B04	Stb.-Unterzug, b/h = 24/98 cm
B05-B06	Stb.-Baiken, b/h = 24/25 cm
B07-B08	dgl. Stb.-Baiken, b/h = 24/25 cm
B09	Stb.-Unterzug, b/h = 24/90 cm
B10-B11	Stb.-Attika, b/h = 24/70 cm
B12	Holz-Attika, b/h = 20/70 cm
S01	Holzstütze, b/h = 20/32 cm, GL24c
S01a	Holzstütze, b/h = 20/24 cm, GL24c
S02	Holzstütze, b/h = 24/40 cm, GL24c
S02a	Stb.-Stütze, b/h = 24/24 cm
S03	Stahlsäule, HEA 120, S235JR
W01	HRB-Wand, h = 14 cm
W02	vertikale Rippe, b/h = 6/14 cm, C24, e ≤ 62,5 cm
W03	Wandschelle, b/h = 6/14 cm, C24
W04	obere horizontale Rippe, b/h = 6/14 cm, C24
W05	Befestigung einseitig OSB/2, t = 15 mm, mit Klammern e 1,53 x 50 mm, Ø = 30°
W06	Befestigungsabstand a ≤ 100 mm
W07	2x 15mm Gipsfaserplatte, Stoßfugen < 2 mm
W08	Typ F, DIN EN 520 je Wandseite gem. Punkt 4.5.2, der geprüften statischen Berechnung
W09	HRB-Wand, h = 14 cm
W10	vertikale Rippe, b/h = 6/14 cm, C24, e ≤ 62,5 cm
W11	Wandschelle, b/h = 6/14 cm, C24
W12	obere horizontale Rippe, b/h = 6/14 cm, C24
W13	Befestigung einseitig OSB/2, t = 15 mm, mit Klammern e 1,53 x 50 mm, Ø = 30°
W14	Befestigungsabstand a ≤ 100 mm
W15	2x 15mm Gipsfaserplatte, Stoßfugen < 2 mm
W16	Typ F, DIN EN 520 je Wandseite gem. Punkt 4.5.2, der geprüften statischen Berechnung
W17	HRB-Wand, h = 14 cm
W18	vertikale Rippe, b/h = 6/14 cm, C24, e ≤ 62,5 cm
W19	Wandschelle, b/h = 6/14 cm, C24
W20	obere horizontale Rippe, b/h = 6/14 cm, C24
W21	Befestigung einseitig OSB/2, t = 15 mm, mit Klammern e 1,53 x 50 mm, Ø = 30°
W22	Befestigungsabstand a ≤ 100 mm
W23	2x 15mm Gipsfaserplatte, Stoßfugen < 2 mm
W24	Typ F, DIN EN 520 je Wandseite gem. Punkt 4.5.2, der geprüften statischen Berechnung
W25	HRB-Wand, h = 14 cm
W26	vertikale Rippe, b/h = 6/14 cm, C24, e ≤ 62,5 cm
W27	Wandschelle, b/h = 6/14 cm, C24
W28	obere horizontale Rippe, b/h = 6/14 cm, C24
W29	Befestigung einseitig OSB/2, t = 15 mm, mit Klammern e 1,53 x 50 mm, Ø = 30°
W30	Befestigungsabstand a ≤ 100 mm
W31	2x 15mm Gipsfaserplatte, Stoßfugen < 2 mm
W32	Typ F, DIN EN 520 je Wandseite gem. Punkt 4.5.2, der geprüften statischen Berechnung
W33	HRB-Wand, h = 14 cm
W34	vertikale Rippe, b/h = 6/14 cm, C24, e ≤ 62,5 cm
W35	Wandschelle, b/h = 6/14 cm, C24
W36	obere horizontale Rippe, b/h = 6/14 cm, C24
W37	Befestigung einseitig OSB/2, t = 15 mm, mit Klammern e 1,53 x 50 mm, Ø = 30°
W38	Befestigungsabstand a ≤ 100 mm
W39	2x 15mm Gipsfaserplatte, Stoßfugen < 2 mm
W40	Typ F, DIN EN 520 je Wandseite gem. Punkt 4.5.2, der geprüften statischen Berechnung
W41	HRB-Wand, h = 14 cm
W42	vertikale Rippe, b/h = 6/14 cm, C24, e ≤ 62,5 cm
W43	Wandschelle, b/h = 6/14 cm, C24
W44	obere horizontale Rippe, b/h = 6/14 cm, C24
W45	Befestigung einseitig OSB/2, t = 15 mm, mit Klammern e 1,53 x 50 mm, Ø = 30°
W46	Befestigungsabstand a ≤ 100 mm
W47	2x 15mm Gipsfaserplatte, Stoßfugen < 2 mm
W48	Typ F, DIN EN 520 je Wandseite gem. Punkt 4.5.2, der geprüften statischen Berechnung
W49	HRB-Wand, h = 14 cm
W50	vertikale Rippe, b/h = 6/14 cm, C24, e ≤ 62,5 cm
W51	Wandschelle, b/h = 6/14 cm, C24
W52	obere horizontale Rippe, b/h = 6/14 cm, C24
W53	Befestigung einseitig OSB/2, t = 15 mm, mit Klammern e 1,53 x 50 mm, Ø = 30°
W54	Befestigungsabstand a ≤ 100 mm
W55	2x 15mm Gipsfaserplatte, Stoßfugen < 2 mm
W56	Typ F, DIN EN 520 je Wandseite gem. Punkt 4.5.2, der geprüften statischen Berechnung
W57	HRB-Wand, h = 14 cm
W58	vertikale Rippe, b/h = 6/14 cm, C24, e ≤ 62,5 cm
W59	Wandschelle, b/h = 6/14 cm, C24
W60	obere horizontale Rippe, b/h = 6/14 cm, C24
W61	Befestigung einseitig OSB/2, t = 15 mm, mit Klammern e 1,53 x 50 mm, Ø = 30°
W62	Befestigungsabstand a ≤ 100 mm
W63	2x 15mm Gipsfaserplatte, Stoßfugen < 2 mm
W64	Typ F, DIN EN 520 je Wandseite gem. Punkt 4.5.2, der geprüften statischen Berechnung
W65	HRB-Wand, h = 14 cm
W66	vertikale Rippe, b/h = 6/14 cm, C24, e ≤ 62,5 cm
W67	Wandschelle, b/h = 6/14 cm, C24
W68	obere horizontale Rippe, b/h = 6/14 cm, C24
W69	Befestigung einseitig OSB/2, t = 15 mm, mit Klammern e 1,53 x 50 mm, Ø = 30°
W70	Befestigungsabstand a ≤ 100 mm
W71	2x 15mm Gipsfaserplatte, Stoßfugen < 2 mm
W72	Typ F, DIN EN 520 je Wandseite gem. Punkt 4.5.2, der geprüften statischen Berechnung
W73	HRB-Wand, h = 14 cm
W74	vertikale Rippe, b/h = 6/14 cm, C24, e ≤ 62,5 cm
W75	Wandschelle, b/h = 6/14 cm, C24
W76	obere horizontale Rippe, b/h = 6/14 cm, C24
W77	Befestigung einseitig OSB/2, t = 15 mm, mit Klammern e 1,53 x 50 mm, Ø = 30°
W78	Befestigungsabstand a ≤ 100 mm
W79	2x 15mm Gipsfaserplatte, Stoßfugen < 2 mm
W80	Typ F, DIN EN 520 je Wandseite gem. Punkt 4.5.2, der geprüften statischen Berechnung
W81	HRB-Wand, h = 14 cm
W82	vertikale Rippe, b/h = 6/14 cm, C24, e ≤ 62,5 cm
W83	Wandschelle, b/h = 6/14 cm, C24
W84	obere horizontale Rippe, b/h = 6/14 cm, C24
W85	Befestigung einseitig OSB/2, t = 15 mm, mit Klammern e 1,53 x 50 mm, Ø = 30°
W86	Befestigungsabstand a ≤ 100 mm
W87	2x 15mm Gipsfaserplatte, Stoßfugen < 2 mm
W88	Typ F, DIN EN 520 je Wandseite gem. Punkt 4.5.2, der geprüften statischen Berechnung
W89	HRB-Wand, h = 14 cm
W90	vertikale Rippe, b/h = 6/14 cm, C24, e ≤ 62,5 cm
W91	Wandschelle, b/h = 6/14 cm, C24
W92	obere horizontale Rippe, b/h = 6/14 cm, C24
W93	Befestigung einseitig OSB/2, t = 15 mm, mit Klammern e 1,53 x 50 mm, Ø = 30°
W94	Befestigungsabstand a ≤ 100 mm
W95	2x 15mm Gipsfaserplatte, Stoßfugen < 2 mm
W96	Typ F, DIN EN 520 je Wandseite gem. Punkt 4.5.2, der geprüften statischen Berechnung
W97	HRB-Wand, h = 14 cm
W98	vertikale Rippe, b/h = 6/14 cm, C24, e ≤ 62,5 cm
W99	Wandschelle, b/h = 6/14 cm, C24
W100	obere horizontale Rippe, b/h = 6/14 cm, C24

Detail VII

Stahlsäule der Technikhausung im 3.OG über Stb.-Decke (2.OG)
M 1:10

