



1. OBERGESCHOSS

- Mineralwolle, nicht brennbar
- Brandschutz Beplankung 2,0 cm, Plattenstöße ≥ 20,0 cm versetzt anordnen
- Brandschutz-Streifen, Breite ≥ 15,0 cm, im Abstand von ≤ 62,5 cm und am Plattenstoß
- Stahlklammer (flächig)
- Sockelleistenprofil aus Kautschukbelag gemäß Bemusterung
- Ankerschrauben Lage gemäß Werkplanung
- Aufdopplung mit Brandschutz Beplankung 2,0 cm + 2,5 cm + 2,5 cm + 2,5 cm + 2,0 cm, zum Erhalt der Brandschutzqualität, Ausführung gemäß Angabe Brandschutz
- Anschlüsse Brandschutz Beplankung an flankierende Bauteile gemäß Hersteller mit Trennschicht ausführen

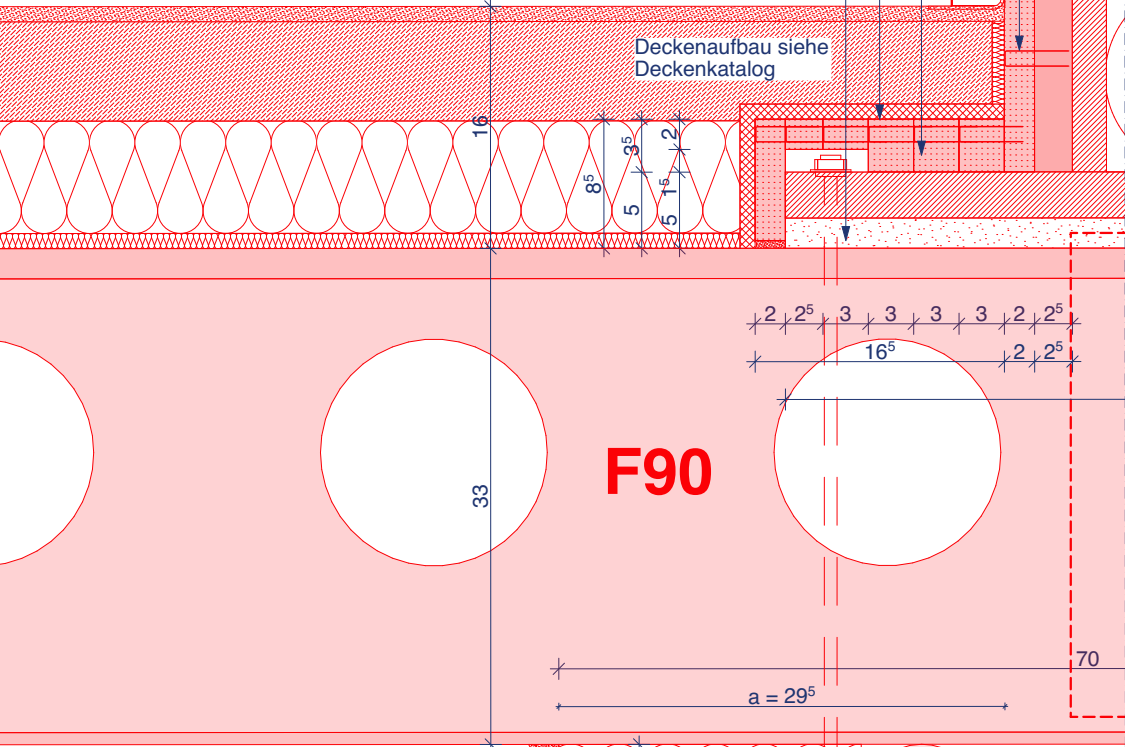

- Anschlüsse Brandschutz Beplankung an flankierende Bauteile gemäß Hersteller mit Trennschicht ausführen
- Auffüllung mit Mineralwolle, nicht brennbar
- Kopfplatte gemäß Statik
- Kapselpresse gemäß Statik, ausschließlich überhalb des EG
- Brandschutz Beplankung um Kopfplatte führen ab a ≥ 20 cm als einlagige Platte auf Brandschutz-Streifen, sonst Aufdopplung, Beplankungsstärke = vertikale Beplankung Stütze
- Stahlklammer (flächig)
- Brandschutz-Streifen, Breite ≥ 15,0 cm, im Abstand von ≤ 62,5 cm und am Plattenstoß
- Brandschutz Beplankung 2,0 cm, Plattenstöße ≥ 20,0 cm versetzt anordnen
- Mineralwolle, nicht brennbar
- Stahlstütze feuerbeständig verkleiden gem. Herstellerangaben und Zulassung
- Stahlstütze HEB 360
- Windverband 2x U200, Anschluss gem. Statik

ERDGESCHOSS

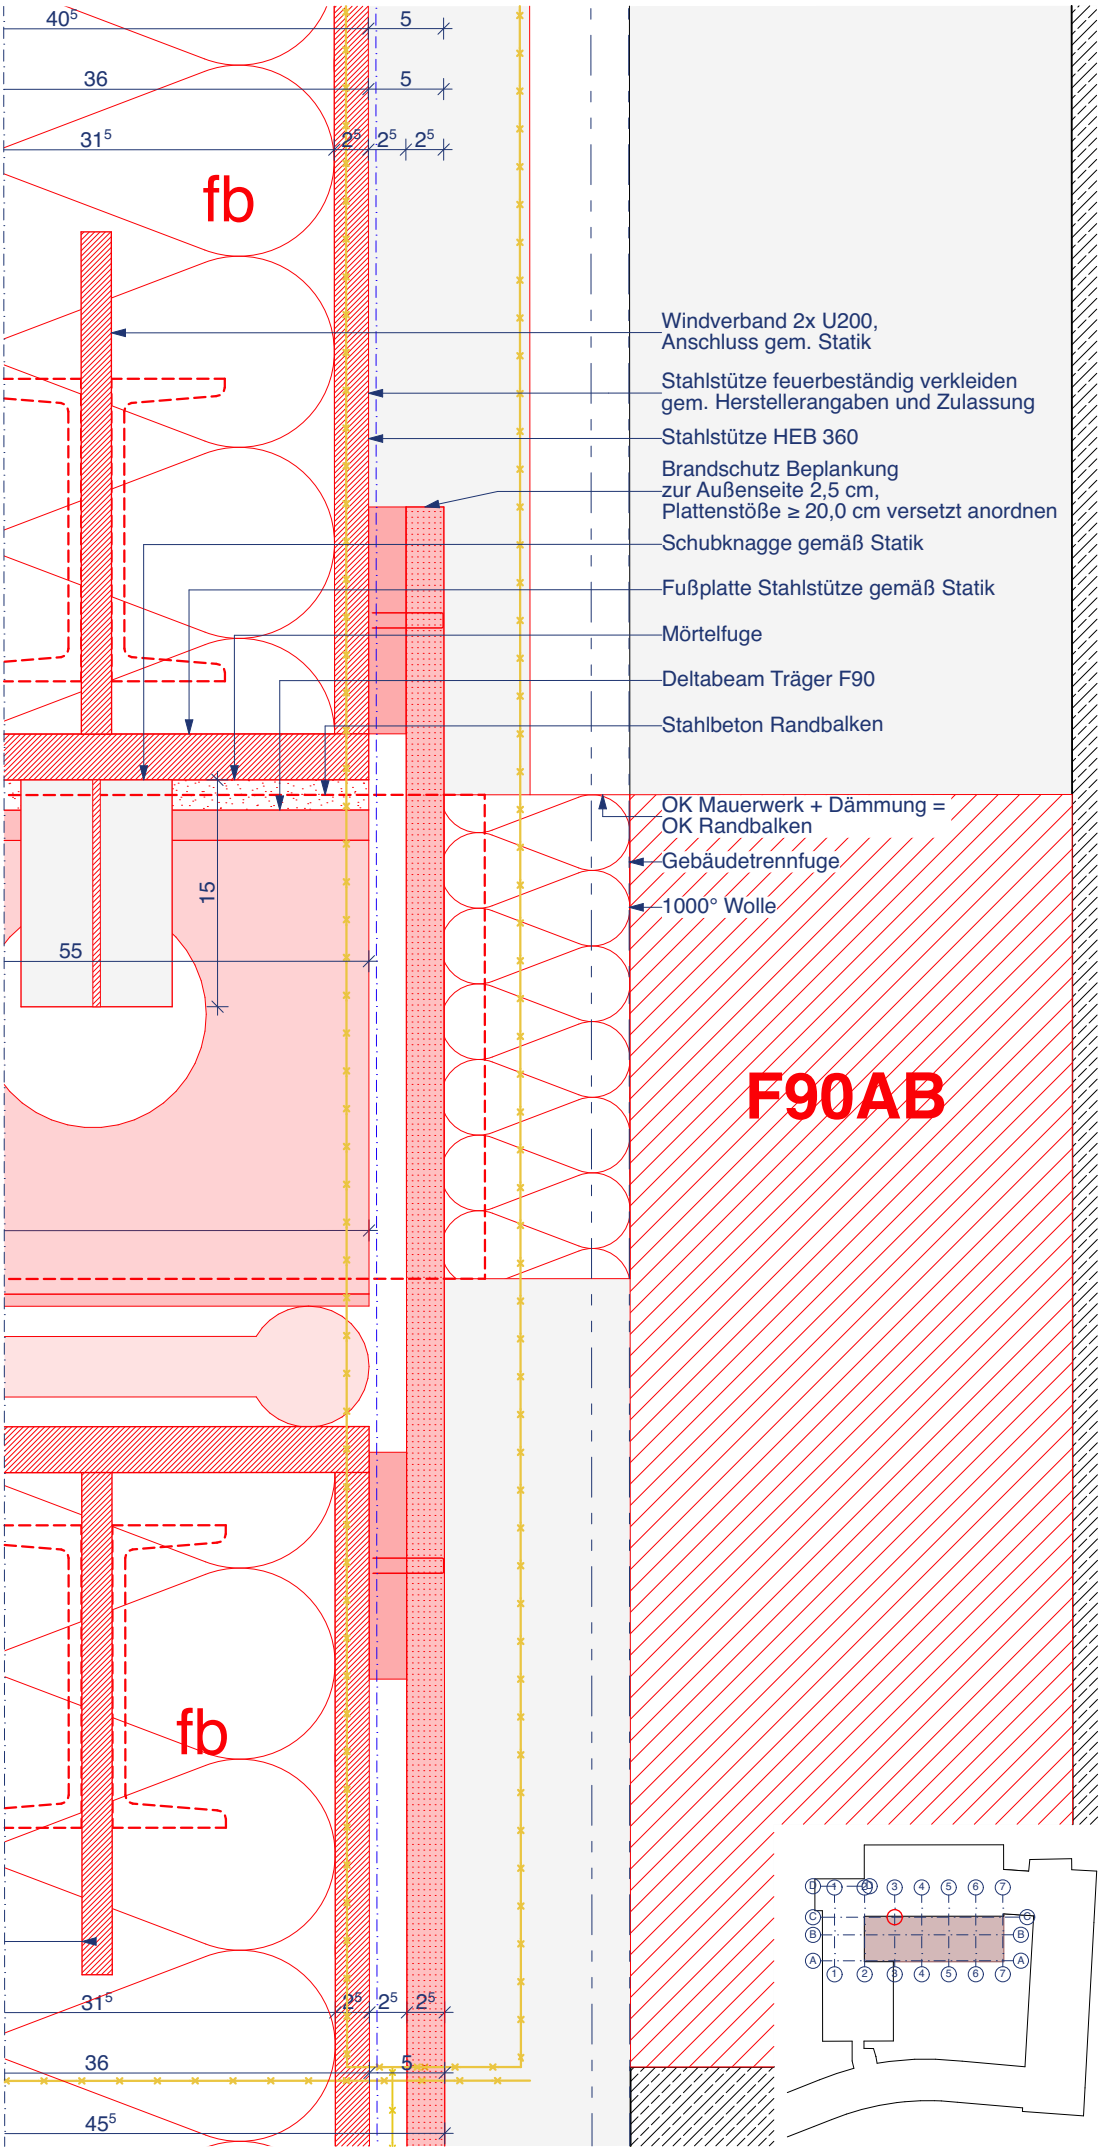

Alle Maße sind am Bau zu prüfen!
Maßbunstmigigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären.
Für Maßfehler haftet allein der Auftragnehmer.
Maßbezüge gelten vor Einzelmaßen.
Bei der Bauausführung sind die Planungen der Sonderfachleute zu beachten.
Widersprüchliche Angaben in den Architektenplänen und den Ausführungsplänen der Fachplaner sind unverzüglich und vor Ausführung anzukündigen.
Firmendetails und -ausführungszeichnungen gelten nur mit dem Freigabevermerk des Architekten.
Alle Höhenangaben sind auf OKFF bezogen, sofern nicht anders vermerkt.

Planstand / Index	Bearbeiter	Datum	Änderungen
a	pk	14.10.2026	Übergang Erweiterung zu Bestand

VORABZUG

Projektkurztitel:	Plannummer:	Index:
GPL	N.D.ST.06.02	a
Zeichnung:	Datum:	
Leitdetail Stütze	02.09.2026	
Längsrichtung	Planstatus:	
EG zu 1. OG	Vorabzug	
Achse C/3	Planungsstand:	
	Ausführungsplanung	
	Maßstab:	
	1:5	
	gez:	
	pk	
Projekt:		
Gymnasium Paulinum		
Am Stadtgraben 30 48143 Münster		
Bauherr:		
Stadt Münster - Amt für Immobilienmanagement		
Albersloher Weg 33 48155 Münster		

