1. OBERGESCHOSS

ACHTUNG:
Alle Maße örtlich prüfen!

LEGENDE:

- feuerhemmend (F30)
- hochfeuerhemmend (F60)
- Gebäudeabschlusswand/ Treppenraum (feuerbeständig u. zus. mech. Beanspruchung)(F90)
- hochfeuerbeständig (F120)
- Brandwand
- Feuerbeständige Tür
- Feuerlöscher
- Feuerhemmende, Rauchdichte- und Selbstschließende Tür
- Feuerhemmende, Dicht- und Selbstschließende Tür
- Rauchdicht- und Selbstschließende Tür
- Dicht- und Selbstschließende Tür
- Dichtschließende Tür
- Feuerhemmende Verglasung
- Feuerbeständige Verglasung
- Löschwasser-Einspeisestelle, Trockene Steigleitung
- Entnahmestelle, Trockene Steigleitung
- Rauch- und Wärmeabzugsvorrichtung
- Rauch- und Wärmeabzugsvorrichtung, Bedienstelle
- Lage der Brandabschnittstrennung
- Abbruch / Rückbau
- GK / Abkastungen

Pos. 1-22
Ringbalken b/h=17/20cm umlaufend
+ Porenbeton MW-Brüstung
b/h= 40/95* (s. Schnitt A-A)

Halfen Anschraubwinkel KW-2,1-120 o.glw. mit Bolzen FAZ II Plus (R) M10 o.glw.

Halfen Anschraubwinkel KW-2,1-120 o.glw. mit Bolzen FAZ II Plus (R) M10 o.glw.

Rückbau der bestehenden Vorhangfassade!

Fassade und Fenster NEU!

MW Brüstung NEU

Rückbau der vorh. Fensterfassade! Abbruch der Betonaufkantung auf der Decke im Fussboden!

Lüftungsgerät, Typ C (mittig ü.d. Fenster)

OKFF- 1.OG +3,06

T-OG-2.OG Treppe 24 Stg. 15°/30° Bahntreppe, NEU!

Fluchtbalkon mit Aussentreppe NEU!

Treppenanlage NEU!

Vorh. Öffnung verschließen! Fenster und Fassade NEU!

Tür NEU, feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend

Fensteröffnung mit MW schließen!

Rohrleitung werden demontiert und durch die TGA neu erstellt!

Feuerbeständige Wand

Feuerbeständige Wand mit mechanischer Beanspruchung!

Rückbau der Glasbausteinwand! GK-Wand und Tür NEU!

Tür mit Panikbeschlag!

Tür mit Blindzylinder!

dichtschließende Tür mit Obentürschliesser, S30

Tür prüfen! (Anwesenheitstür)

interne Türverbindung jederzeit öffenbar!

Oberhalb des vorh. Flachdaches / Betondecke wird eine XPS-Sockeldämmung (h= +0,30m) mit einer Blechverkleidung, sowie einer Abdichtung und einer Wandanschlußleiste, bauseits, zur Ausführung gebracht (s. Detail)!

WD UK UFF 0,35 m x 0,35 m 2,74m

Treppe BESTAND

Fluchtbalkon mit Aussentreppe NEU!

Werkbandraum u. Blechbearbeitung
1. OG-131
FB: Parkett
WB: Wandfarbe
DB: GK-Rasterdecke
A: 162,65 m²
U: 58,826* m
LH: 3,170 m

Quantitative Analyse
1. OG-134
FB: Fliesen
WB: Wandfarbe
DB: GK-Rasterdecke
A: 80,12 m²
U: 37,440* m
LH: 3,170 m

SV-Raum
1. OG-130
FB: Fliesen
WB: Wandfarbe
DB: GK-Rasterdecke
A: 14,59 m²
U: 15,398* m
LH: 3,365 m

Wasch-/ Umkleide
1. OG
FB: Fliesen
WB: Fliesen
DB: GK-Rasterdecke
A: 18,57 m²
U: 18,629* m
LH: 3,365 m

Gasversorgung Chemiekalienentsorgung
1. OG-103
FB: Fliesen
WB: Wandfarbe
DB: GK_Platte
A: 20,78 m²
U: 21,155 m
LH: 3,365 m

WC-H /AB
1. OG
FB: Fliesen
WB: Fliesen
DB: GK-Rasterdecke
A: 11,31 m²
U: 20,635* m
LH: 3,365 m

Lager Chemiekalien
1. OG
FB: Fliesen
WB: Fliesen
DB: GK-Rasterdecke
A: 12,20 m²
U: 13,980 m
LH: 3,365 m

Wägeraum
1. OG-104
FB: Fliesen
WB: Fliesen
DB: GK-Rasterdecke
A: 7,87 m²
U: 11,574 m
LH: 3,365 m

Demonstrationsraum Allg. u. Anorg. Chemie
1.OG-102
FB: Linoleum
WB: Wandfarbe
DB: GK-Platte
A: 106,96 m²
U: 46,627* m
LH: 3,365 m

TRH_2_1.OG
1. OG
FB: Fliesen
WB: Klinker
DB: Farbe
A: 104,14 m²
U: 77,768* m
LH: 3,440 m

Verfahrentechnik
1. OG-122/123
FB: Linoleum
WB: Wandfarbe
DB: GK-Platte
A: 110,67 m²
U: 47,823 m
LH: 3,185 m

Verfahrenstechniker Kunststofftechnik
1. OG-120
FB: Linoleum
WB: Wandfarbe
DB: GK-Rasterdecke
A: 66,48 m²
U: 35,171 m
LH: 3,185 m

Biochemie
1. OG-119
FB: Linoleum
WB: Wandfarbe
DB: GK-Rasterdecke
A: 20,75 m²
U: 20,489 m
LH: 3,185 m

Fachraum Informatik 2
1. OG-118
FB: Linoleum
WB: Wandfarbe
DB: GK-Rasterdecke
A: 66,80 m²
U: 34,958 m
LH: 3,185 m


Qualitative Analyse
1. OG-105
FB: Linoleum
WB: Wandfarbe
DB: GK-Rasterdecke
A: 43,34 m²
U: 27,798 m
LH: 3,185 m

Organik
1. OG-106
FB: Linoleum
WB: Wandfarbe
DB: GK-Rasterdecke
A: 66,38 m²
U: 34,838 m
LH: 3,185 m

Instrumentelle Analytik
1. OG-106a/107
FB: Linoleum
WB: Wandfarbe
DB: GK-Rasterdecke
A: 87,65 m²
U: 52,858 m
LH: 3,185 m

Flur H
1. OG
FB: Fußbodenbelag
WB: <Wandbelag>
DB: <Deckenbelag>
A: 128,66 m²
U: 89,724 m
RH: 3,185 m

Index	Datum	Name	Art der Änderung

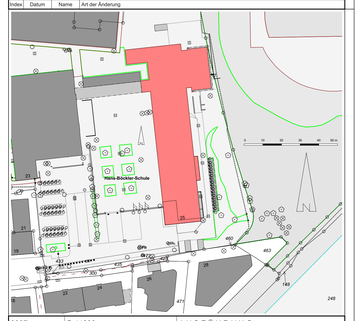

0387	P-11226	AUSFÜHRUNG
Standortnummer	Projektnummer	Planphase

A/G01	1. OBERGESCHOSS (links)	
Planart/Bauteil	Planinhalt	
1:1000, 1:50	22.10.2026	
Maßstab	Erstellung	Index
0387-A-02_1. Obergeschoss_links_2026-50-		
Planbezeichnung		
0387 HBBK_Ausschreibung_AC29.pln		
Projektdatei		
Zeichnung	Architektur und Projektsteuerung	
Zeichnung	Bauen im Bestand	
Projektleitung	Fachstellenleitung / Abteilungsleitung	
Amtsleitung		

STADT MÜNSTER
Amt für Immobilienmanagement

Energetische Sanierung Hans-Böckler-Berufskolleg

Hoffschultestraße 25
48155 Münster

Stadtplan 1379900 - Grundkarte: 23.10.2026
P:\Projekte\0387 - Hans-Böckler-Berufskolleg\01 - PROJEKTE\2026-A-01\05 Ausgabe Bestand\[01_Ausführung\]01 HBBK_Ausschreibung_AC29.pln