
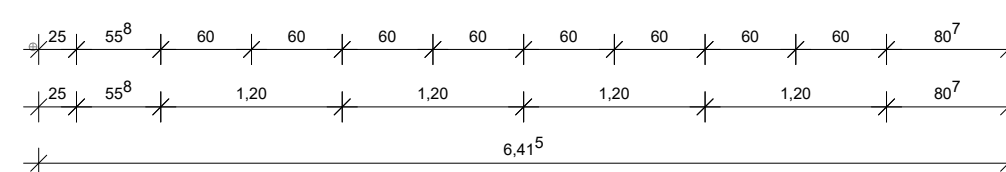


Mindesten 15cm Abstand
zwischen Ankerloch und
Laibung

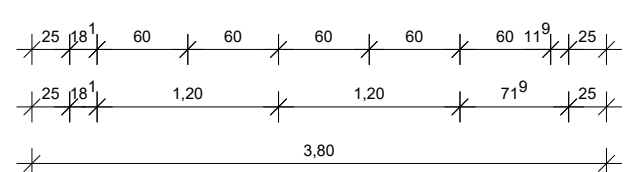

Übersicht:

[illegible]

196		P-11991	Ausführungsplanung
Standortnummer		Projektnummer	Planphase
A-10.08		Innenansicht Treppenhaus BT D und E	
Planart/Bauart	Planinhalt	Plangröße 1189mmx841mm	
1 : 50	16.02.2026	.	
Maßstab	Erstellung	Index	
Projektverzeichnis			
Projektdat			
196-A-10.08_BT_D_E_Innenansicht Treppenhau BT D und E_2026_50			
Planbezeichnung			
Zeichnung	Architektur und Projektsteuerung		
Zeichnung	Bauen im Bestand		
Projektleitung	Fachstellenleitung Abteilungsleitung		
Ansicht =			