




BITTE BEACHTEN:
Versprung der Außenkante zwischen Bodenplatte (POS BP),
Decke ü. EG (POS-200) und Decke ü. OG (POS-100)
Siehe auch DET-01 02

- ### HINWEISE
1. Alle Maße sind vom Auftragnehmer verantwortlich zu prüfen.
Abweichungen sind dem Planverfassers/Bauleitung sofort mitzuteilen.
 2. Alle Maße sind Rohbaum Maße, sind nicht anders gekennzeichnet.
 3. Unstimmigkeiten und bederben gegen die geplante Ausführung sind vor Ausführung mit dem Planverfasser zu klären.
 4. Ausführungs- und Detailabgrenzung gehen nur mit den geprüften Statikunterlagen in der Reihenfolge Statik-Ausführungsplan.
 5. BRH < 18 cm werden nicht gemauert.
 6. Alle Angaben zu Außenfenstern, -Fenster-, Brüstungs- und Unterzügen beziehen sich auf OKKF.
 7. Alle Angaben zu Innenfenstern beziehen sich auf OKKF.
 8. Alle Angaben zu Innentüren beziehen sich auf OKKF.
- Bestand OKKF 0.00m = 75,50m.0.0N**
Neubau: OKKF 0.00m = 75,50m.0.0N

Bestand OKFF 0,00m = 75,30m.ü.NN
Neubau OKFF -0,28m = 75,04m ü.NN

Bauteil		System		Folienmaterial	
	Gelände		Bestand		BD
	Selbststein		Stahlbeton C 25/30		DD
	POS-100		Dämmung, Mineralfaser		ED
	BD - Bodenunterbruch		Dämmung Holz		BR
	Kesselstein		Holz		BRH
	Brandabschottstreifen muss in 1m breiter als nicht brennbar ausgeführt werden		Truckwaune		OKR
	abgehängte Decke				UK
	Brutungsfläche				UKK
	Leuchte				UKO
	Öberkante Rohlaufboden				UKR
	Öberkante Rohlaufboden				UKR
	Rohlaufboden				UKR
	Unterung				UKR
	Unterung				UKR
	Öberkante				UKR

A	06.02.2025	Planausgabe
---	------------	-------------

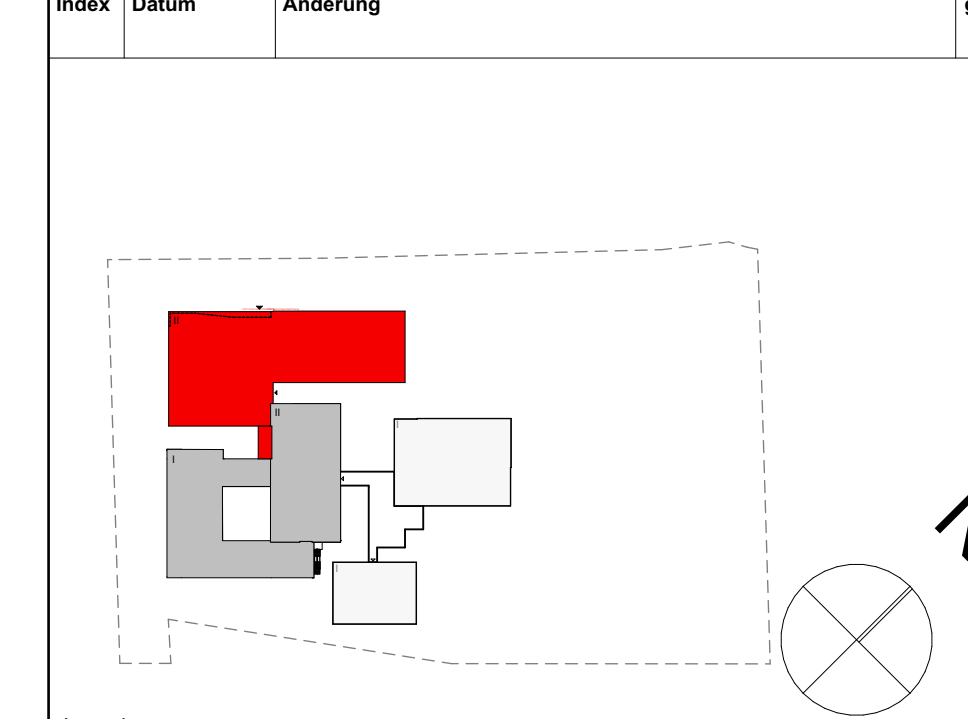

Lageplan	

1/10/2000

Don-Bosco-Schule

Bauvorhaben	
-------------	--

Flur: 23 Flurstück: 48
Holzstr. 25

Kreis Soest

Bauherr	Waldesleben
Bauort	Bauort

Ausführungsplanung

Dachaufsicht
Planzahl

1:50, 1:1	08.12.2025	1600x860	MA	
-----------	------------	----------	----	--

Handgelenk	Handgelenk	Handgelenk	Handgelenk
DBS	DBS-AF-GR-DA-A		

Projektnummer	Plannummer	Index
---------------	------------	-------