


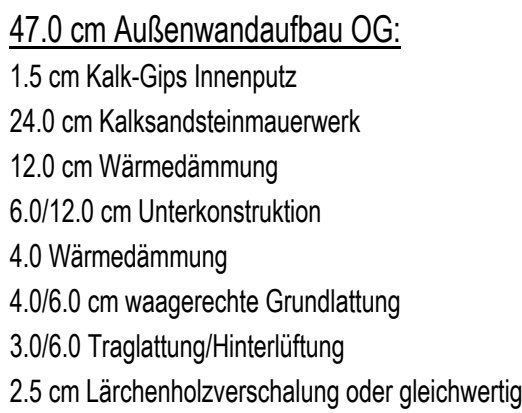

- Die Größe der Durchbrüche ist entsprechend den Rohdurchmessern auszuführen!

- [illegible]

■ Brüstungshöhen und Türhöhen beziehen sich auf OKFF.

- DKFF des Erdgeschosses
±0.00 = + 96.86 m ü. NNH

- gegen Erdreich sind in Stahlbeton entsprechend der DIN-Vorschriften auszuführen, den Stahlbetondecken sind gegen eindringende Feuchtigkeit mit Fugenblenden im Bauteile, gleich welcher Art, haften allein der ausführende Unternehmer.
- zusätzlichen DIN-Vorschriften mit allen daraus resultierenden baulichen Notwendigkeiten sind bei der Ausführung zu beachten!

- an Dritte erfolgt nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Planverfassers.
Schnitzvorbehalten.

Projekt: **Neubau einer offenen Ganztagschule
mit Mensa an die Grundschule Uffeln**

Objekt: Grundschule Uffeln
Bühnstraße 60
32602 Vlotho

Eigentümer:				
Stadt Vlotho Lange Straße 60 32602 Vlotho				
Fachplaner Statik, Wärme-, und Schallschutz		Fachplaner Technische Gebäudeausrüstung		
Bezeichnung des Blattes		Status		
Obergeschoss				
Blattgröße	Maßstab	Planungsstand	Datum	
841/1189	1:50	Ausführung	27.08.2026	
Bauherr	Architekt	Fachplaner		