

Legende

steif	Ton (T)	A	Auffüllung (A)
weich - steif	Schluff (U)	'	schwach
mitteldicht	Sand (S)	-	stark
dicht	Kies (G)		

Ing.-Büro Scheu
Bäckerstr. 33
32312 Lübbecke

Kanalarbeiten
Friedrich-Karl-Straße, Löhne

Bericht Nr. 448231

Anlage Nr. 2

DPM: mittelschwere Rammsondierung nach DIN 22476-2

RKS: Rammkernsondierung nach DIN 22475-1


Maßstab d. H.: 1: 50

mNN

55.0
54.0
53.0
52.0
51.0
50.0
49.0


DPM 1
53,24 mNN

Schlagzahlen je 10 cm

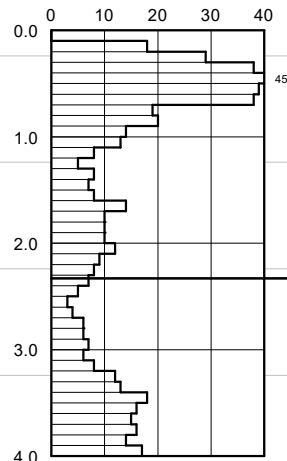

RKS 1
53,24 mNN


2.90
GW

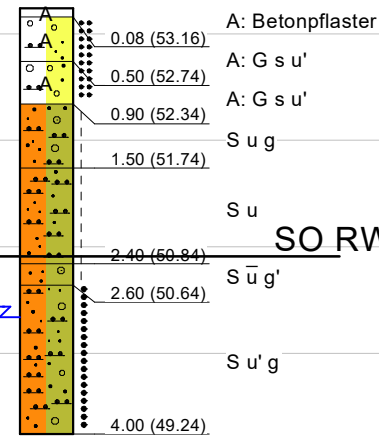

SO RW 50,91


DPM 2
53,50 mNN

Schlagzahlen je 10 cm

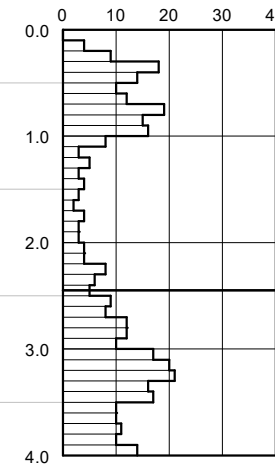

RKS 2
53,50 mNN

3.30
GW

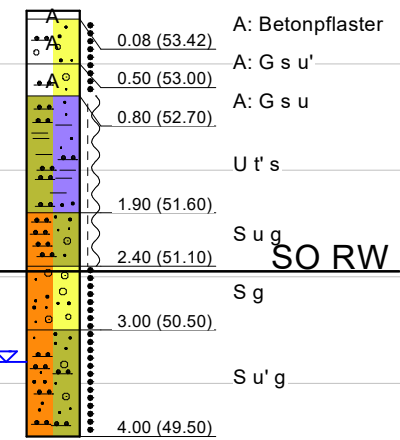

SO RW 51,05