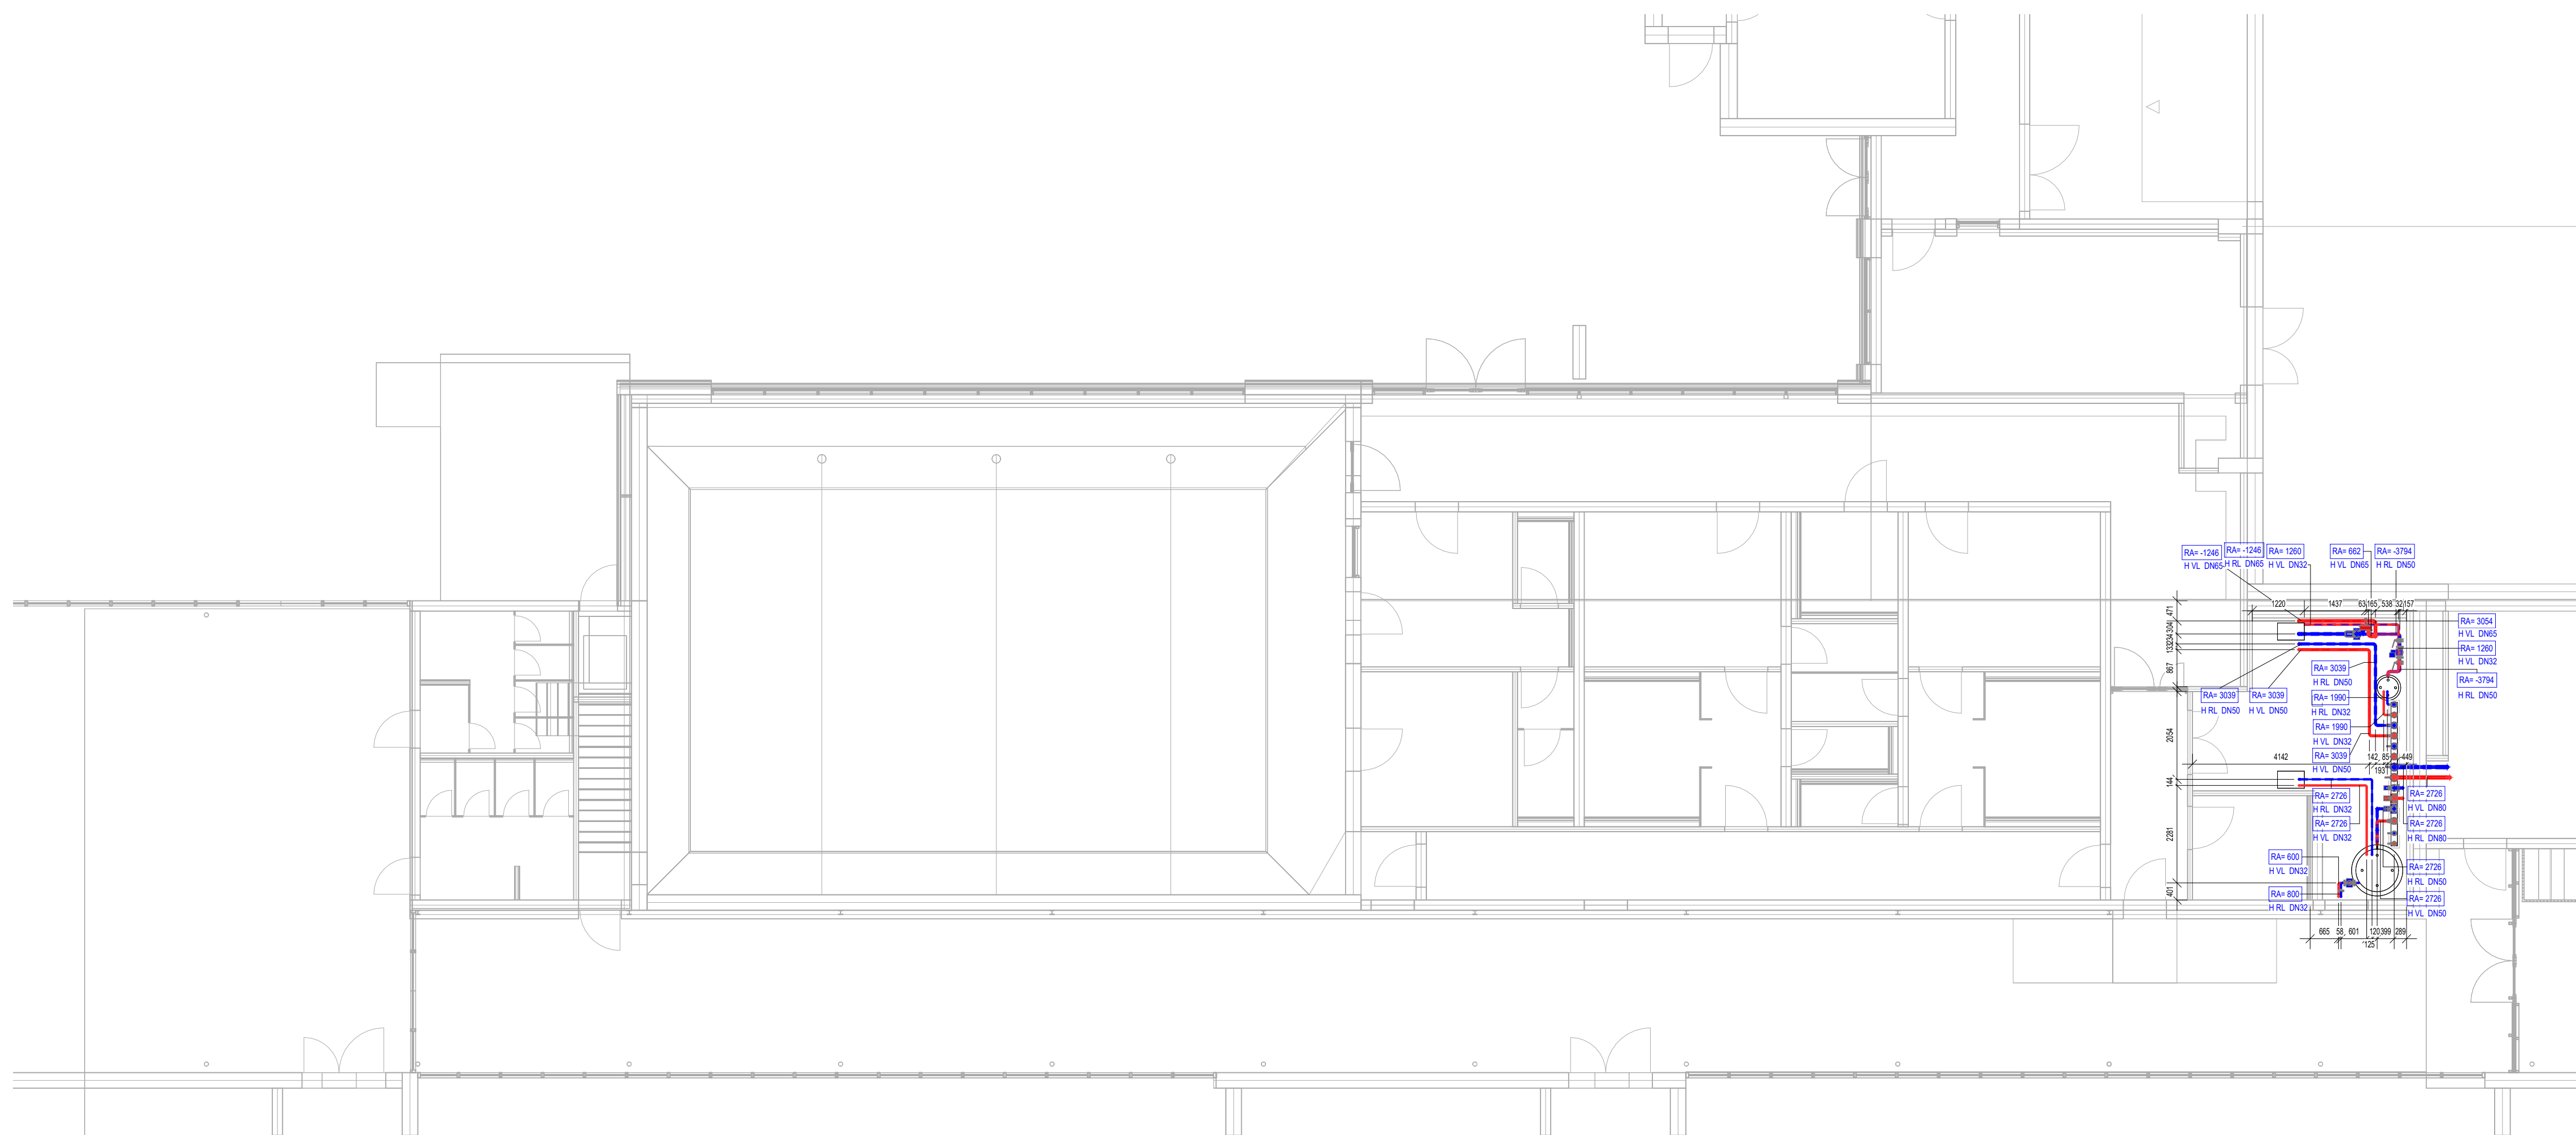


Heizung Medien

	Kondensat		Rücklauf 45°C
	Vorlauf 54°C		Rücklauf 50°C
	Vorlauf 60°C		Rücklauf 60°C
	Vorlauf 70°C		Fußboden Vorlauf 32°C
	Vorlauf 71°C		Fußboden Rücklauf 21°C
	Vorlauf 80°C		Entleerung
	Rücklauf 40°C		
	Rücklauf 43°C		Entlüftung

[illegible]