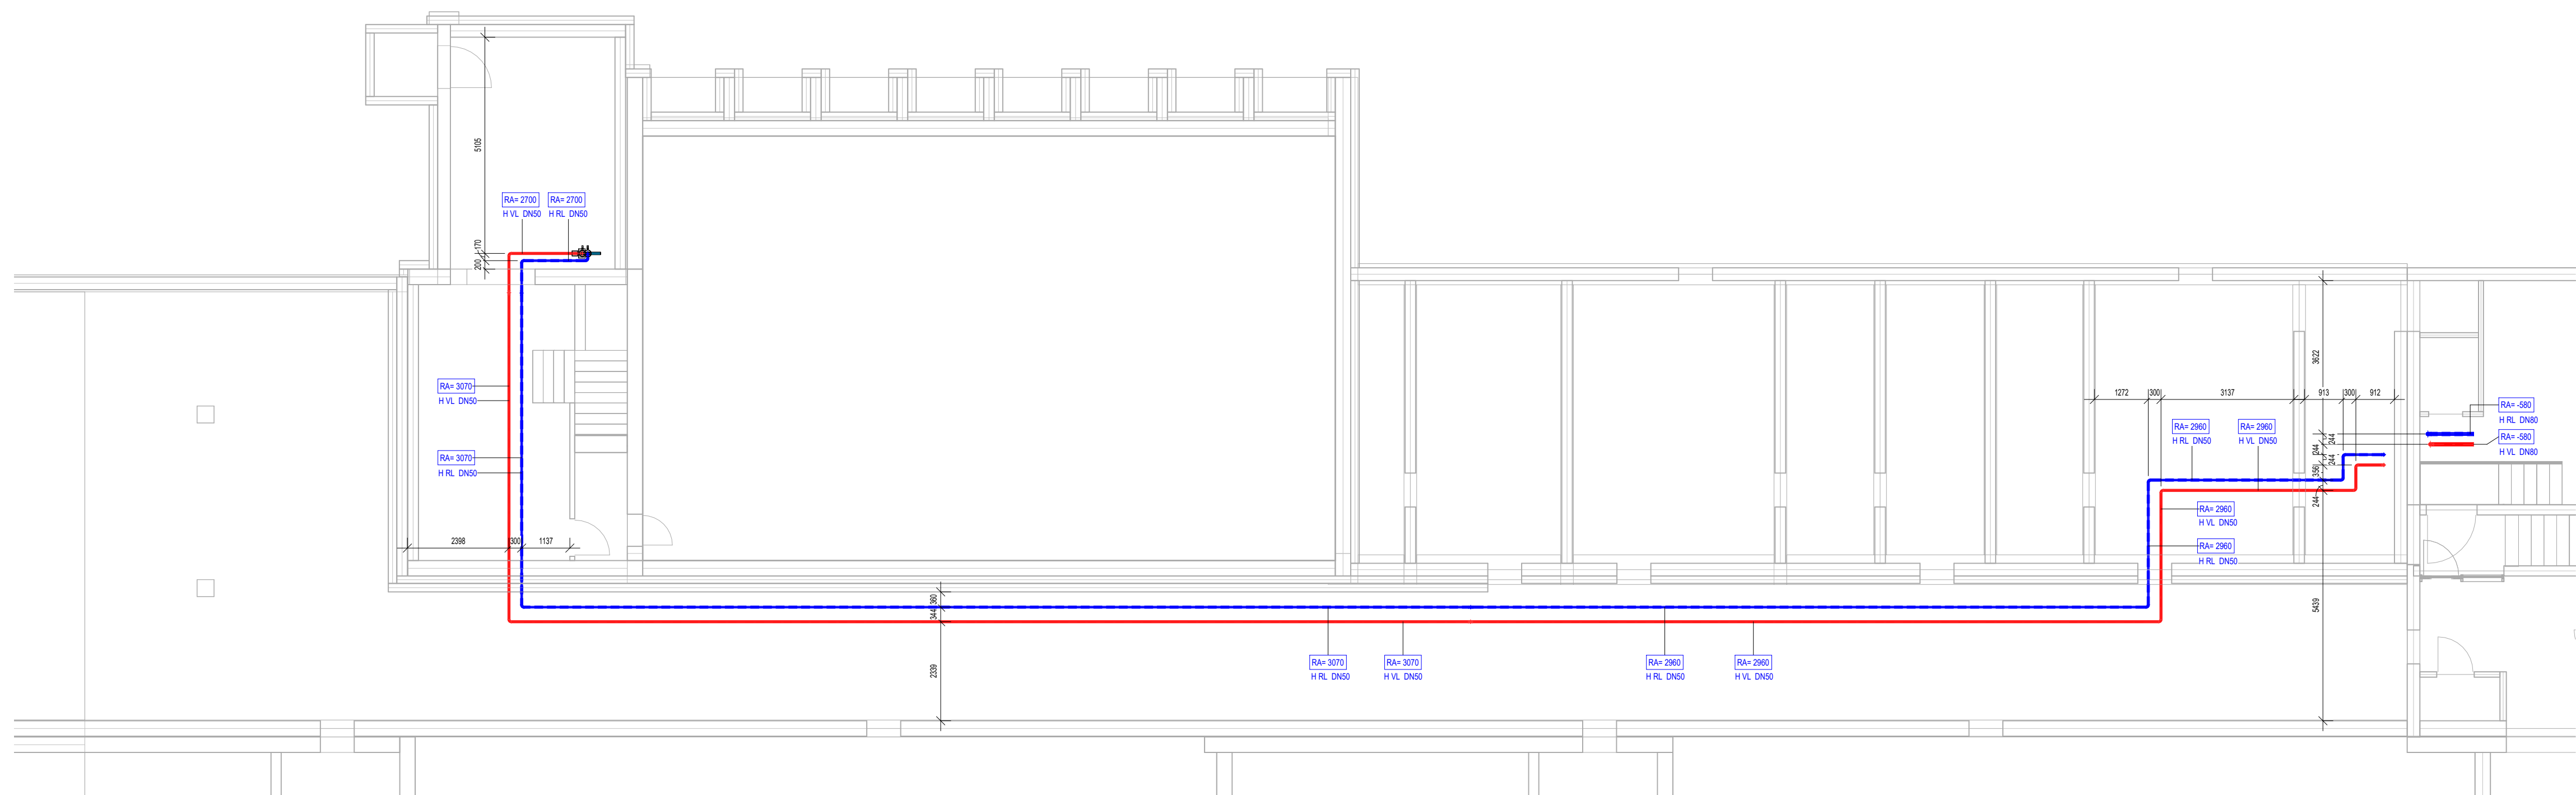


## Heizung Medien

|                                                                                     |               |                                                                                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|    | Kondensat     |    | Rücklauf 45°C          |
|    | Vorlauf 54°C  |    | Rücklauf 50°C          |
|    | Vorlauf 60°C  |    | Rücklauf 60°C          |
|   | Vorlauf 70°C  |   | Fußboden Vorlauf 32°C  |
|  | Vorlauf 71°C  |  | Fußboden Rücklauf 21°C |
|  | Vorlauf 90°C  |  | Entleerung             |
|  | Rücklauf 40°C |  | Entlüftung             |
|  | Rücklauf 43°C |                                                                                     |                        |

[illegible]