DIESER PLAN IST NUR IN VERBINDUNG MIT DEN UNTERLAGEN DER FACHPLANER UND ALLEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN DES ARCHITEKTEN GÜLTIG. ALLE MASSE SIND VOR AUSFÜHRUNGSBEGINN ZU PRÜFEN UND UNSTIMMIGKEITEN DEM FACHPLANER ANZUZEIGEN.

ÖFFNUNGSART:
D DREHFLÜGEL
K KIPPFLÜGEL
DK DREH-KIPPFLÜGEL
KL KLAPPFLÜGEL
S SCHIEBEFLÜGEL
SW SCHWINGFLÜGEL
DK* DK-FLÜGEL Öffnungsbegrenzung<12cm
W WENDEFLÜGEL
KvD KIPP vor DREH
D* DREHFLÜGEL Öffnungsbegrenzung<12cm

SICHERHEITSKLASSE:
RC2 EINBRUCHSCHUTZGLAS

GLASART 1:
C COLORVERGLASUNG
O ORNAMENTVERGLASUNG
GBT GLAS BLICKDICHT TRANSLUZENT

GLASART 2:
ESG EINFACHSICHERHEITSGLAS
VSG VERBUNDSICHERHEITSGLAS
SSG SONNENSCHUTZGLAS
SCG SCHALLSCHUTZGLAS

FÜLLUNG:
F FESTVERGLASUNG
MP METALLPANEEL
GP GLASPANEEL
SP SANDWICH-PANEEL
GA GLASAUSSCHNITT

SONNENSCHUTZ:
SO-M SONNENSCHUTZ MANUELL
SO-E SONNENSCHUTZ ELEKTRISCH
SO-F SONNENSCHUTZ FEST
BS BLENDSCHUTZ
ROL ROLLADENKASTEN
KBD KURBELBEDIENUNG
FL FENSTERFALZLÜFTER
FV FENSTERVENTIL
ÜL ÜBERSCHLAGSLÜFTER

FARBTON GELÄNDER: Mittelbronze, analog Pfosten-Riegelfassade alle Oberflächenangaben gem. Bemusterungsliste

HINWEIS BAUSTOFFE gem. Brandschutz:
"Grundsätzlich sind in notwendigen Treppenräumen und notwendigen Fluren nichtbrennbare Dämmstoffe zu verwenden. Dies gilt formal auch für Dämmstoffe unterhalb des Estrichs.
Aus unserer Sicht kann jedoch auch eine brennbare Dämmung unterhalb des Estrichs zugelassen werden, wenn
- Der Estrich durchgängig mit einer Stärke von mind. 30mm oberhalb der Dämmung liegt und
- Der Randdämmstreifen nichtbrennbar ausgeführt wird ODER mit einer ausreichenden Überdeckung durch einen nichtbrennbaren Baustoff (z.B. Fliesensockel)
- Im Bereich des Treppenauges eine gleichwertige Maßnahme gegen die Entzündung des Dämmstoffes ergriffen wird."

INDEX	DATUM	BEARBEITET	GEPRÜFT	ÄNDERUNG
05	12.03.2026	PG NA		Erg. Hinweise s. Revisionswolken
04	28.01.2026	PG NA		Änd. von vollflächiges Stahlblech- zu Flachstahlgeländer
03	22.07.2025	PG NA		Planfortschreibung: Ausführungsfreigabe Rohbau, Änd. sh. Revisonswolken
02	26.02.2025	PG NA		Anp. Planung gem. Ang. Stadt Gronau, Änd. sh. Revisionswolken
01	06.08.2024	PG NA		Planfortschreibung
00	12.04.2024	PG NA		WP 1 - Planausgabe

ZEICHNUNGSÄNDERUNGEN


DER INHALT DES PLANES IST ALS GANZES ODER IN TEILEN GEISTIGES EIGENTUM DER NATTLER GMBH UND URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT. WEITERGABE AN DRITTE, VERVIELFÄLTIGUNG, VERÄNDERUNG UND VERÖFFENTLICHUNG SIND NUR MIT AUSDRÜCKLICHER ZUSTIMMUNG DES VERFASSERS ZULÄSSIG.

PLANUNGSSTUFE		PROJEKT	PHASE	FACHPLANER	BAUTEIL	PLANTYP	GESCHOSS	PLANNUMMER	INDEX	STATUS
W3	W1 = ROHBAU OHNE AUSSPARUNG W2 = ROHBAU MIT. AUSSPARUNG W3 = AUSBAU	RAT	5	FAR	GA	TR	XX	5502	05	FA

PROJEKT

Neubau historisches Rathaus Gronau

Bahnhofstr. 6-10, 48599 Gronau

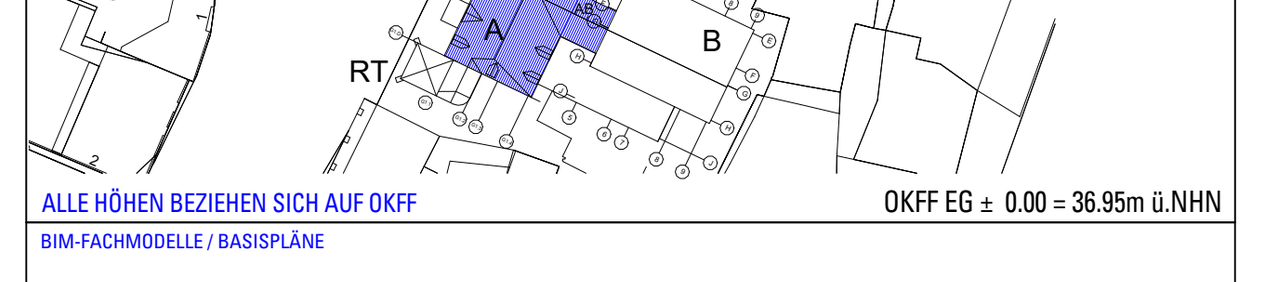

ALLE HÖHEN BEZIEHEN SICH AUF OKFF — OKFF EG ± 0.00 = 36.95m ü.NHN

BIM-FACHMODELLE / BASISPLÄNE

AUFTRAGGEBER / BAUHERR
Stadt Gronau (Westf.)
Neustraße 31
48599 Gronau

GENERALUNTERNEHMER

ARCHITEKT 6047
Nattler Architekten
Nattler GmbH
Girardetstr.3-5
45131 Essen
T +49 201 7998 1, F +49 201 7998 212
info@nattlerarchitekten.de

FACHPLANER

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

PLAN
TREPPE / TREPPENHAUS AB
1.OG bis 3.OG

BAUTEIL
GA

PROJEKT NR. :	DATUM :	MASSTAB :	GEZEICHNET :	BLATTGRÖSSE:	INDEX DATUM :
6047	12.04.2024	Wie angezeigt	PG NAT	180.0 / 90.0	12.03.2026

PLAN NR.	INDEX	STATUS
RAT_5_FAR_GA_TR_XX_5502	05	FA