




Flächen für die Feuerwehr
Kurven in Zu- und Durchfahrten
Prinzipielle Darstellung der Mindestabmessungen

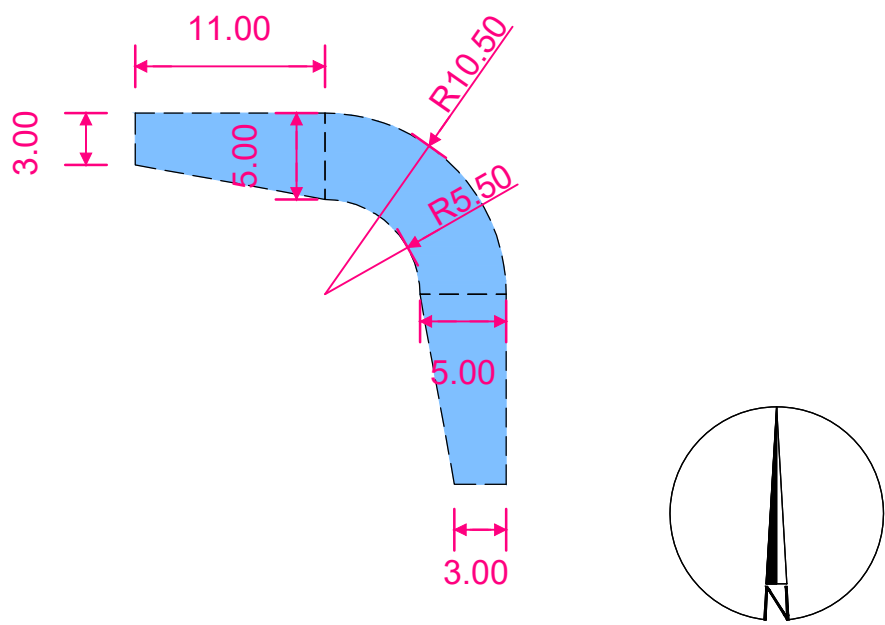

LEGENDE:

- Zugang
- Grundstücksgrenze
- Gebäude
- Gebäude nicht beurteilt
- öffentliche Verkehrsfläche
- befestigte Zufahrt (Achslast > 10 Tonnen)
- Bewegungsfläche ≥ 7.0 m x 12.0 m
- Notausgang
- Feuerwehrzufahrt b > 3.50m
- Unterflur - Hydrant
- Sammelstelle

Bemerkungen:
Grundlage Plan im dwg-Format von Architekt Therra GmbH
Stand: 24.04.2026
KEIN Ausführungsplan, nur gültig in Zusammenhang mit dem Brandschutzkonzept von HAHN Consult.
